


放射線量マップ【柏第一小学校】

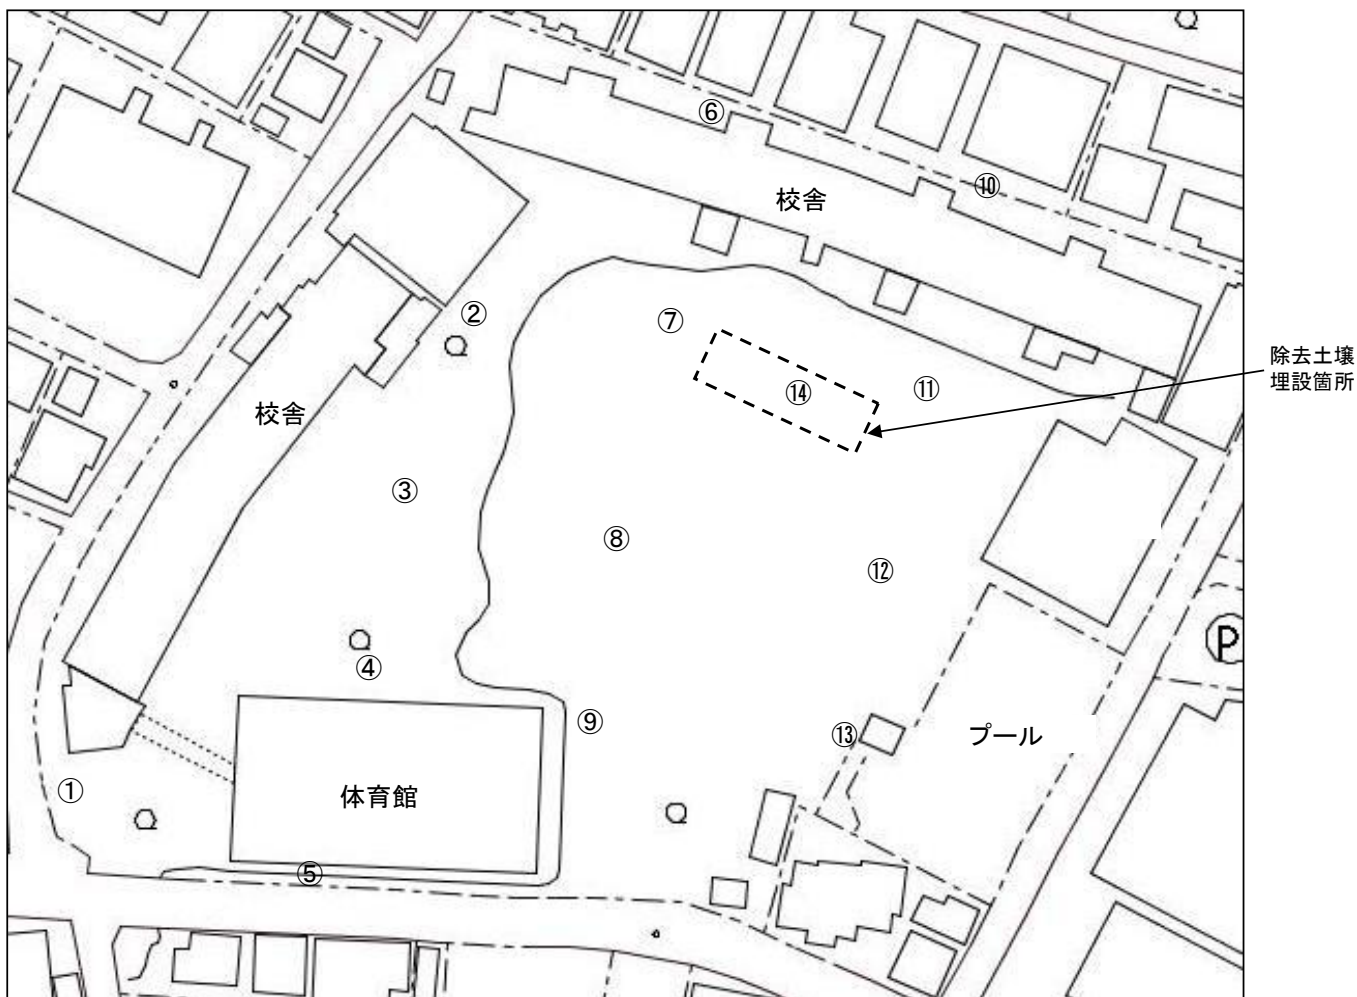

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成30年11月29日(前回:平成30年5月17日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.061	0.052	0.062	0.059	0.050	0.049
②	グラウンド	土	0.065	0.050	0.079	0.057	0.077	0.063
③	グラウンド	土	0.048	0.056	0.036	0.043	0.042	0.058
④	グラウンド	土	0.050	0.065	0.062	0.050	0.059	0.073
⑤	体育館裏	土	0.092	0.064	0.063	0.067	0.057	0.062
⑥	校舎裏	土	0.057	0.064	0.073	0.070	0.067	0.062
⑦	グラウンド	土	0.042	0.048	0.044	0.043	0.042	0.059
⑧	グラウンド	土	0.050	0.048	0.038	0.045	0.038	0.046
⑨	グラウンド	土	0.049	0.061	0.051	0.047	0.048	0.062
⑩	校舎裏	土	0.057	0.074	0.077	0.067	0.069	0.086
⑪	グラウンド	土	0.048	0.040	0.057	0.033	0.051	0.056
⑫	グラウンド	土	0.057	0.052	0.062	0.050	0.070	0.055
⑬	グラウンド	土	0.065	0.056	0.089	0.062	0.082	0.062
⑭	グラウンド	土	0.056	0.056	0.050	0.050	0.061	0.043
平均			0.057	0.056	0.060	0.053	0.058	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満