


放射線量マップ【柏第二小学校】

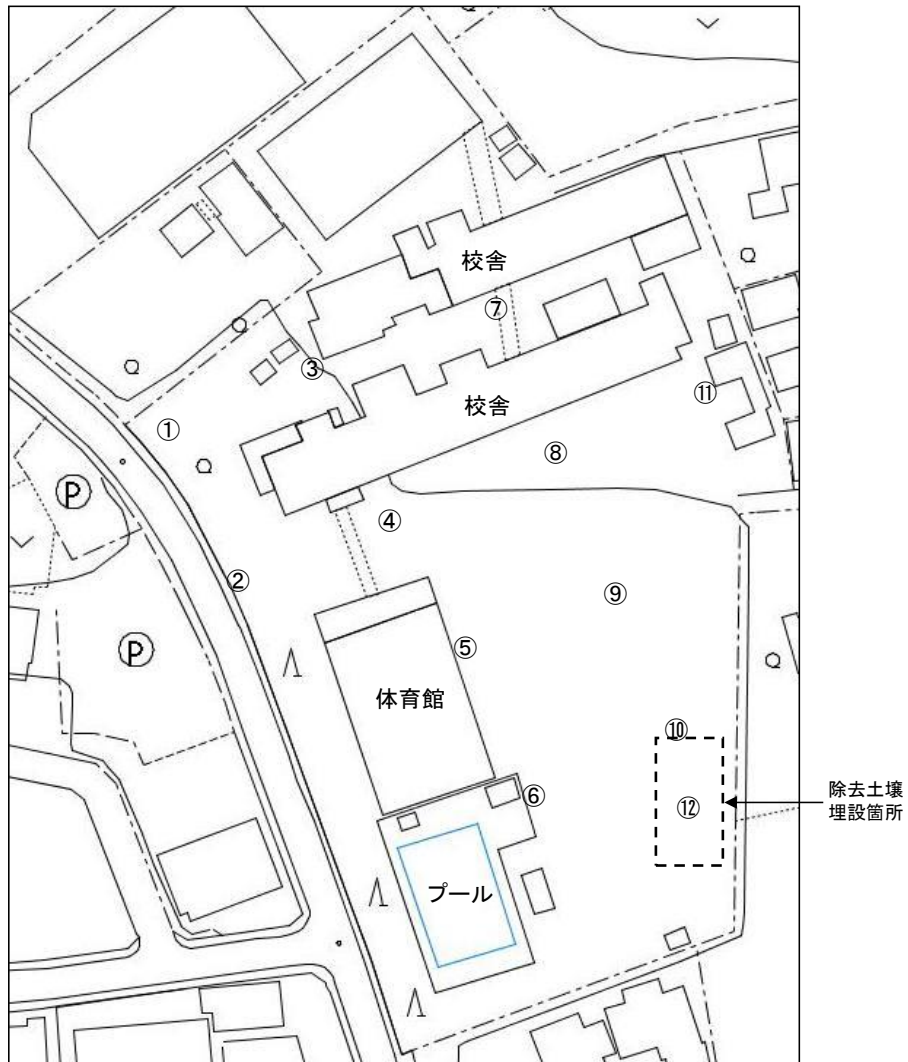

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成30年12月14日(前回:平成30年5月17日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.055	0.052	0.056	0.048	0.054	0.058
②	校門	舗装	0.041	0.046	0.038	0.039	0.042	0.040
③	校舎前	舗装	0.042	0.072	0.057	0.062	0.058	0.079
④	グラウンド	土	0.043	0.059	0.058	0.066	0.046	0.060
⑤	グラウンド	土	0.043	0.060	0.040	0.052	0.045	0.060
⑥	グラウンド	土	0.052	0.063	0.040	0.045	0.043	0.047
⑦	校舎前	舗装	0.063	0.066	0.066	0.077	0.079	0.082
⑧	グラウンド	土	0.056	0.068	0.077	0.045	0.063	0.062
⑨	グラウンド	土	0.039	0.038	0.032	0.037	0.030	0.032
⑩	グラウンド	土	0.052	0.040	0.036	0.058	0.031	0.045
⑪	グラウンド	土	0.049	0.057	0.060	0.059	0.043	0.050
⑫	グラウンド	土	0.046	0.044	0.055	0.048	0.039	0.058
平均			0.048	0.055	0.051	0.053	0.048	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満