


放射線量マップ【柏第三小学校】

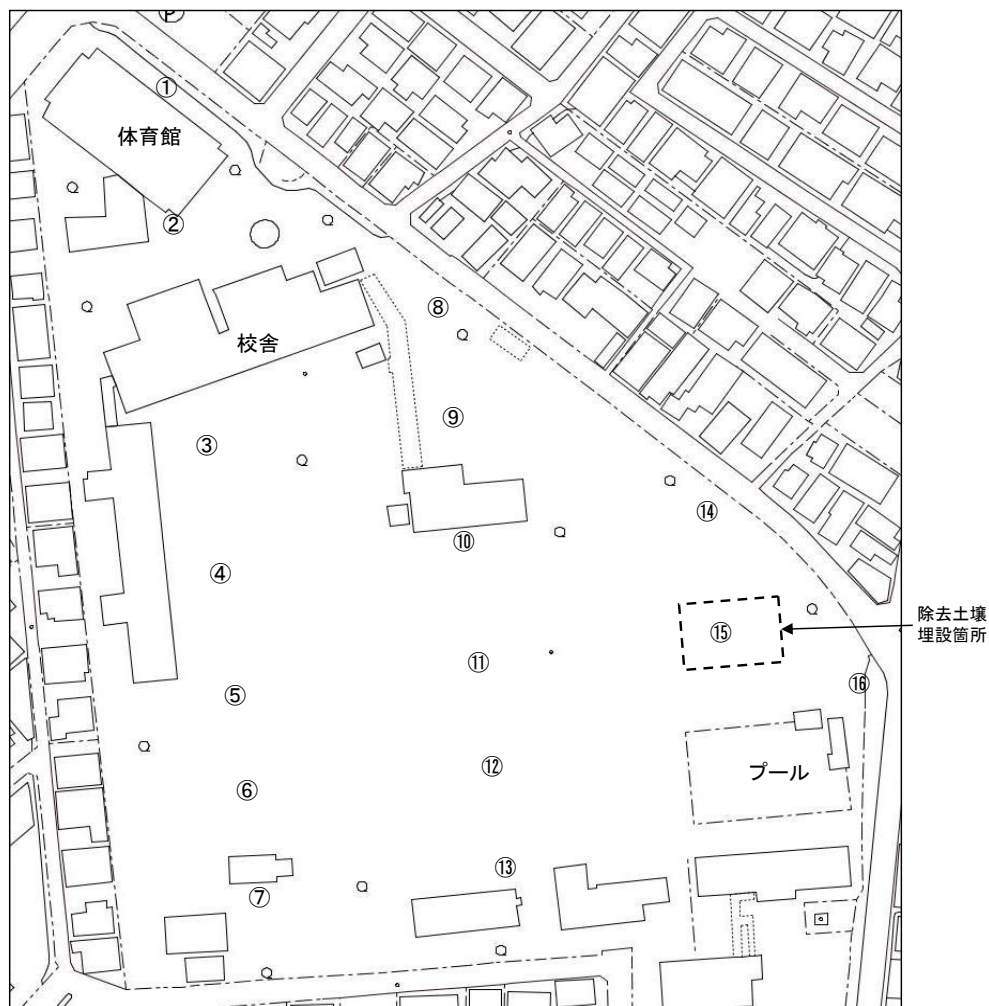

○除染完了日：平成24年3月29日

○測定日：平成30年11月19日（前回：平成30年5月29日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標			
	100cm		50cm		5cm			
	今回	前回	今回	前回	今回	前回		
①	体育館周り	アスファルト	0.060	0.068	0.070	0.070	0.061	0.058
②	体育館周り	コンクリート	0.071	0.057	0.066	0.070	0.064	0.061
③	校舎前	土	0.048	0.058	0.057	0.072	0.061	0.061
④	グラウンド	土	0.060	0.062	0.055	0.055	0.055	0.053
⑤	グラウンド	土	0.051	0.046	0.049	0.048	0.046	0.046
⑥	グラウンド	土	0.029	0.051	0.038	0.040	0.042	0.034
⑦	グラウンド	土	0.071	0.070	0.080	0.084	0.107	0.111
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.065	0.057	0.065	0.059	0.054	0.071
⑨	グラウンド	土	0.055	0.040	0.045	0.041	0.045	0.044
⑩	校舎前	土	0.066	0.056	0.045	0.048	0.078	0.060
⑪	グラウンド	土	0.032	0.023	0.039	0.040	0.031	0.042
⑫	グラウンド	土	0.035	0.049	0.037	0.032	0.042	0.051
⑬	グラウンド	土	0.045	0.056	0.039	0.035	0.033	0.046
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.054	0.064	0.056	0.077	0.071	0.060
⑮	グラウンド	土	0.052	0.045	0.043	0.050	0.043	0.049
⑯	プール横	アスファルト	0.061	0.050	0.052	0.063	0.046	0.069
平均			0.053	0.053	0.052	0.055	0.055	0.057

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満