


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

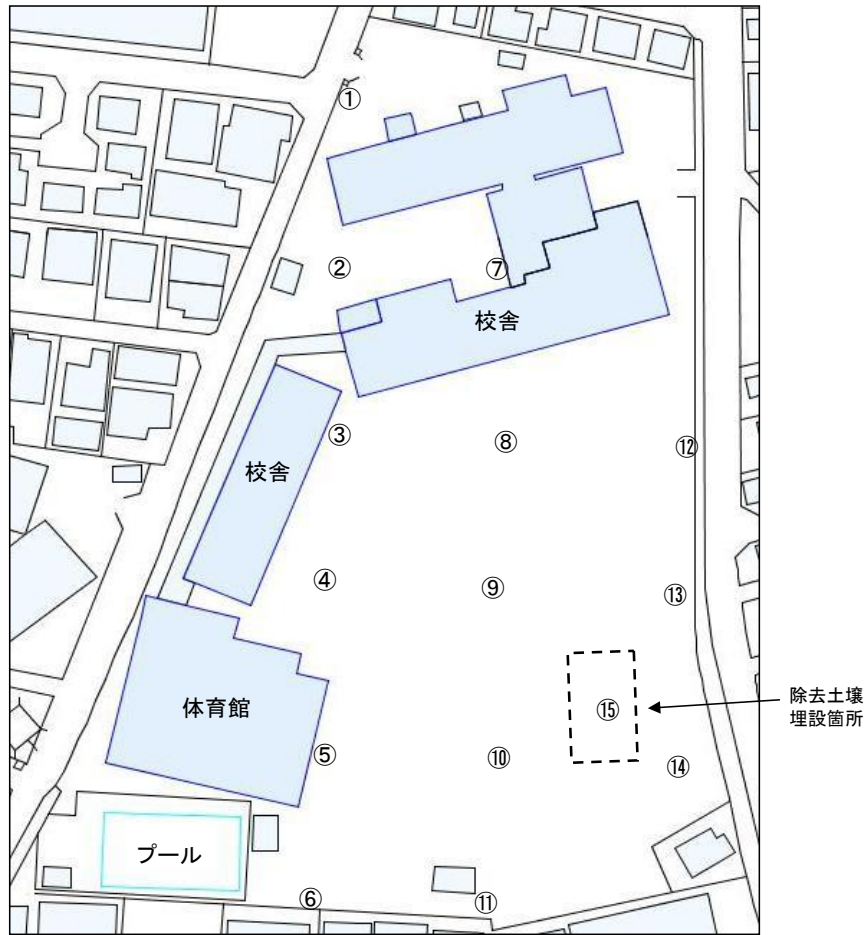

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成30年11月19日(前回:平成30年5月17日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.046	0.074	0.062	0.058	0.062	0.056
②	グラウンド	土	0.044	0.072	0.055	0.077	0.059	0.073
③	グラウンド	土	0.059	0.087	0.080	0.107	0.079	0.135
④	グラウンド	土	0.077	0.079	0.073	0.083	0.070	0.094
⑤	グラウンド	土	工事中	0.045	工事中	0.054	工事中	0.054
⑥	グラウンド	土	工事中	0.085	工事中	0.082	工事中	0.084
⑦	校舎裏	土	0.063	0.083	0.067	0.085	0.073	0.107
⑧	グラウンド	土	0.048	0.058	0.054	0.057	0.049	0.043
⑨	グラウンド	土	0.031	0.041	0.044	0.037	0.035	0.041
⑩	グラウンド	土	0.040	0.036	0.032	0.042	0.036	0.052
⑪	グラウンド	土	工事中	0.048	工事中	0.038	工事中	0.053
⑫	グラウンド	土	0.055	0.047	0.051	0.053	0.067	0.031
⑬	グラウンド	土	工事中	0.057	工事中	0.050	工事中	0.041
⑭	グラウンド	土	工事中	0.048	工事中	0.046	工事中	0.057
⑮	グラウンド	土	0.025	0.025	0.034	0.036	0.023	0.033
平均			0.049	0.059	0.055	0.060	0.055	0.064

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満