


### 放射線量マップ【逆井中学校】

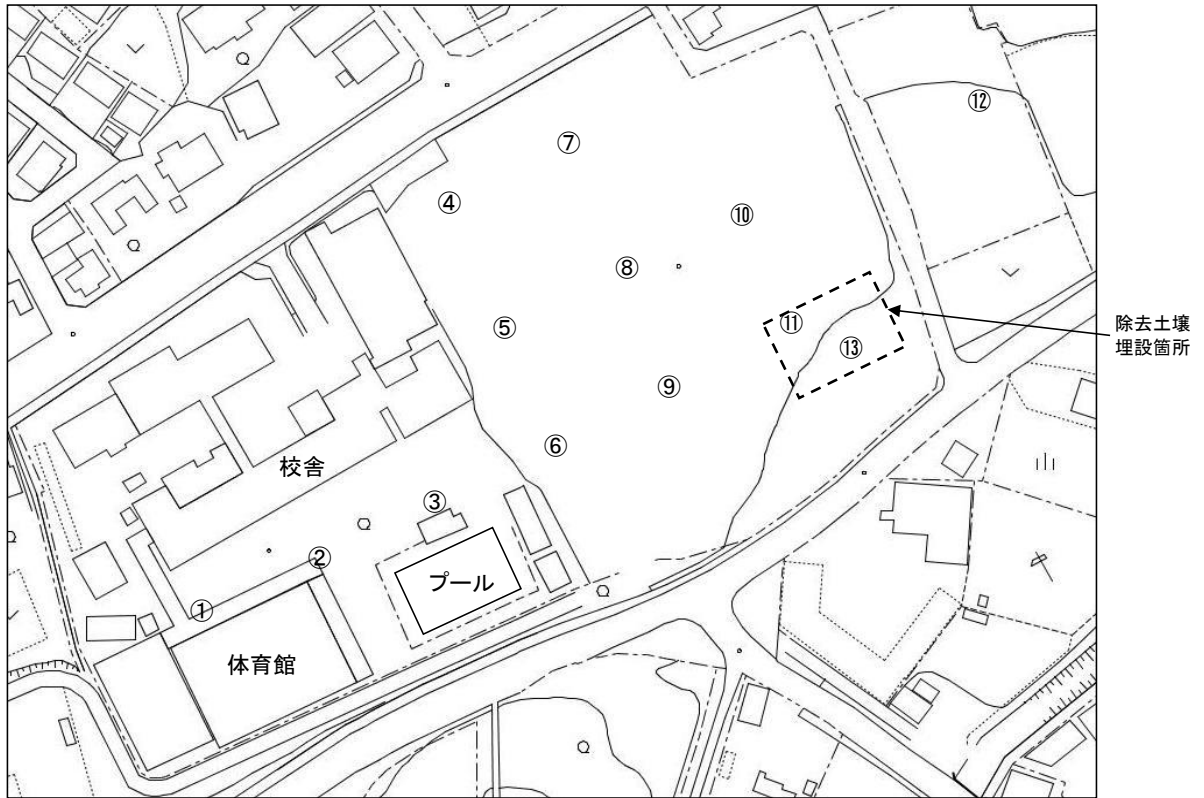

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年11月9日(前回:平成30年5月16日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.074	0.071	0.082	0.077	0.076	0.081
②	体育館前	舗装	0.052	0.041	0.065	0.058	0.055	0.055
③	プール前	土	0.075	0.092	0.092	0.109	0.131	0.093
④	グラウンド	土	0.084	0.076	0.084	0.091	0.082	0.105
⑤	グラウンド	土	0.092	0.085	0.089	0.089	0.088	0.103
⑥	グラウンド	土	0.070	0.095	0.082	0.080	0.080	0.094
⑦	グラウンド	土	0.073	0.076	0.077	0.088	0.089	0.076
⑧	グラウンド	土	0.073	0.074	0.085	0.102	0.083	0.102
⑨	グラウンド	土	0.078	0.086	0.085	0.088	0.089	0.092
⑩	グラウンド	土	0.073	0.100	0.071	0.097	0.092	0.075
⑪	グラウンド	土	0.075	0.074	0.084	0.101	0.080	0.085
⑫	テニスコート	土	0.075	0.058	0.098	0.060	0.061	0.071
⑬	グラウンド	土	0.098	0.104	0.081	0.137	0.102	0.180
平均			0.076	0.079	0.083	0.091	0.085	0.093

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満