


放射線量マップ【高柳中学校】

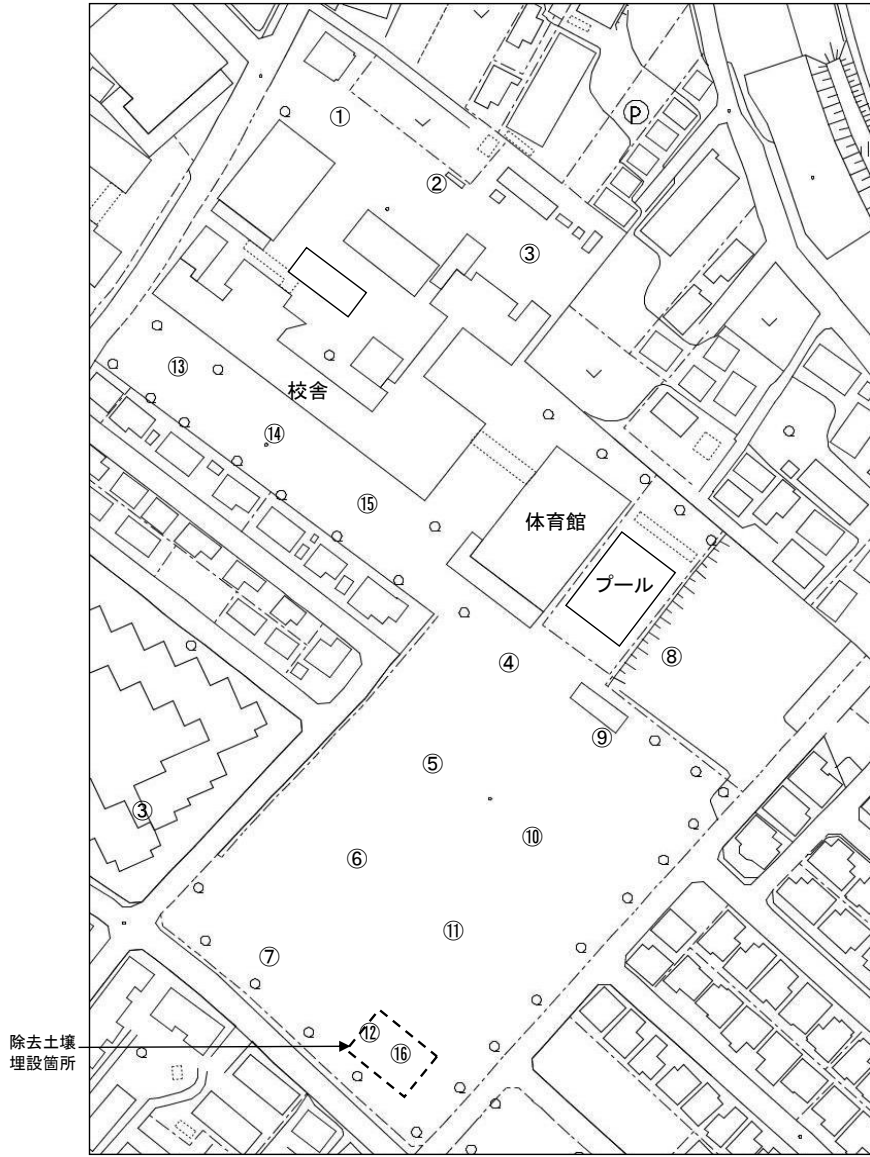

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年11月12日(前回:平成30年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.068	0.047	0.054	0.048	0.050	0.052
②	通路	舗装	0.057	0.050	0.061	0.045	0.062	0.050
③	通路	舗装	0.051	0.069	0.049	0.052	0.058	0.052
④	グラウンド	土	0.050	0.041	0.042	0.060	0.047	0.057
⑤	グラウンド	土	0.058	0.060	0.060	0.065	0.053	0.067
⑥	グラウンド	土	0.057	0.052	0.056	0.065	0.050	0.081
⑦	グラウンド	土	0.050	0.075	0.046	0.057	0.051	0.061
⑧	グラウンド	土	0.052	0.055	0.055	0.064	0.041	0.040
⑨	グラウンド	土	0.058	0.057	0.064	0.069	0.067	0.062
⑩	グラウンド	土	0.075	0.088	0.111	0.067	0.132	0.053
⑪	グラウンド	土	0.046	0.061	0.055	0.062	0.054	0.068
⑫	グラウンド	土	0.049	0.063	0.059	0.062	0.049	0.051
⑬	通路	舗装	0.071	0.064	0.069	0.064	0.076	0.075
⑭	通路	舗装	0.060	0.074	0.064	0.055	0.065	0.057
⑮	通路	舗装	0.063	0.051	0.044	0.063	0.043	0.044
⑯	グラウンド	土	0.058	0.067	0.060	0.068	0.051	0.074
平均			0.058	0.061	0.059	0.060	0.059	0.059

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満