


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

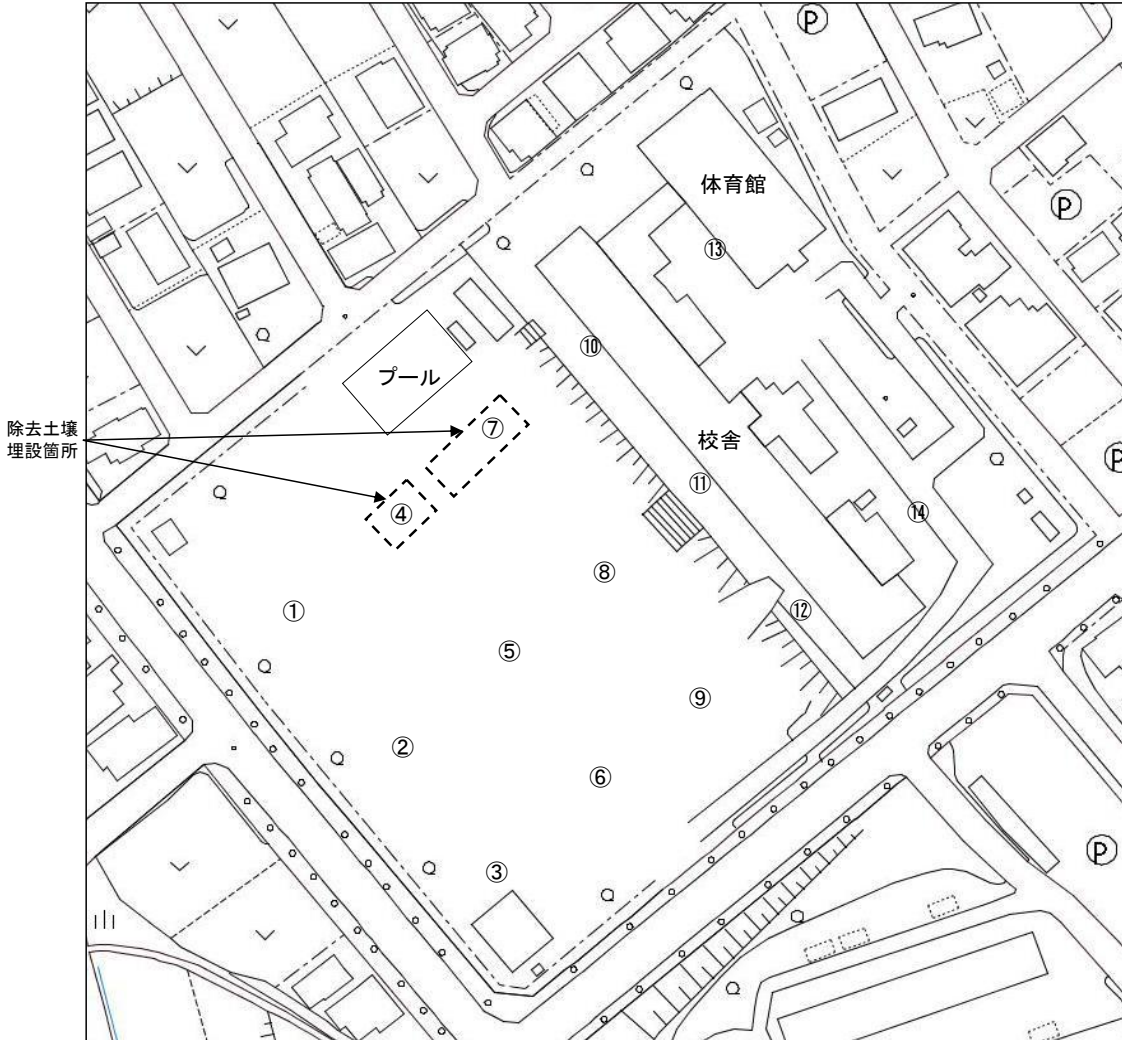

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成30年11月21日(前回:平成29年12月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.055	0.058	0.063	0.072	0.088	0.073
②	グラウンド	土	0.032	0.050	0.030	0.035	0.051	0.036
③	グラウンド	土	0.059	0.093	0.054	0.042	0.054	0.048
④	グラウンド	土	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑤	グラウンド	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
⑥	グラウンド	土	0.045	0.041	0.046	0.029	0.048	0.047
⑦	グラウンド	土	0.050	0.052	0.044	0.049	0.058	0.049
⑧	グラウンド	土	0.043	0.056	0.037	0.052	0.049	0.044
⑨	グラウンド	土	0.051	0.059	0.043	0.050	0.050	0.050
⑩	校舎前	土	0.061	0.062	0.072	0.079	0.083	0.074
⑪	校舎前	土	0.076	0.075	0.076	0.085	0.066	0.097
⑫	校舎前	土	0.058	0.054	0.052	0.068	0.064	0.097
⑬	通路	舗装	工事中	0.081	工事中	0.094	工事中	0.091
⑭	通路	舗装	0.072	0.070	0.073	0.087	0.084	0.093
平均			0.057	0.062	0.055	0.062	0.064	0.065

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満