


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

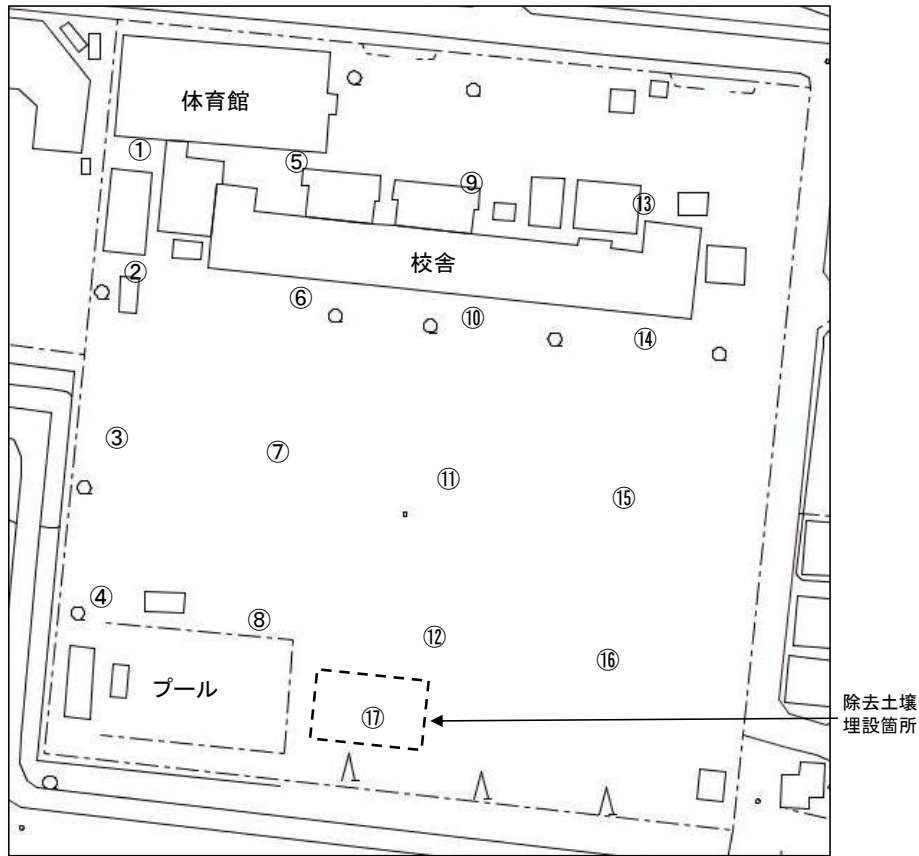

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成30年11月20日(前回:平成30年5月15日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.060	0.080	0.070	0.080	0.110	0.080
②	グラウンド	土	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	0.080
③	グラウンド	土	0.050	0.080	0.060	0.080	0.060	0.080
④	グラウンド	土	0.040	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070
⑤	校舎裏	舗装	0.100	0.090	0.100	0.110	0.090	0.110
⑥	グラウンド	土	0.060	0.070	0.060	0.060	0.070	0.060
⑦	グラウンド	土	0.080	0.040	0.030	0.050	0.050	0.040
⑧	グラウンド	土	0.060	0.080	0.080	0.060	0.070	0.060
⑨	校舎裏	舗装	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.100
⑩	グラウンド	土	0.050	0.050	0.060	0.050	0.070	0.050
⑪	グラウンド	土	0.040	0.060	0.060	0.070	0.050	0.060
⑫	グラウンド	土	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑬	校舎裏	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
⑭	グラウンド	土	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.050
⑮	グラウンド	土	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070
⑯	グラウンド	土	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
⑰	グラウンド	土	0.050	0.050	0.040	0.050	0.030	0.050
平均			0.063	0.066	0.065	0.067	0.068	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満