


### 放射線量マップ【柏第二小学校】

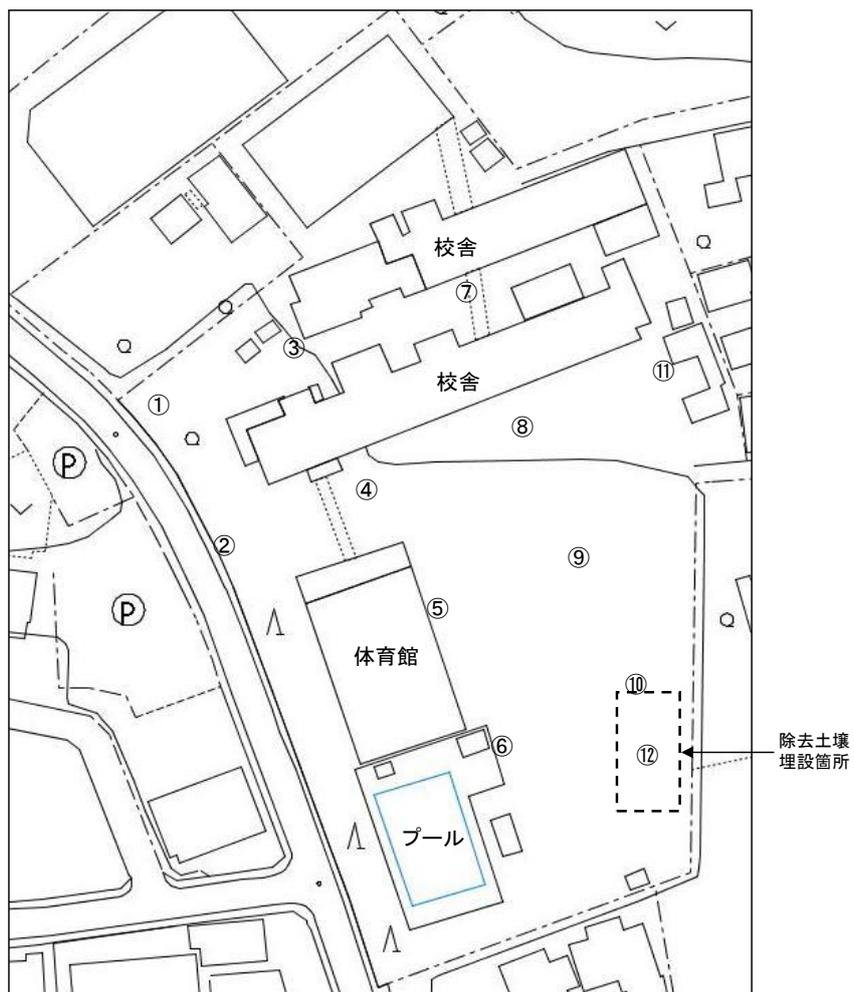

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:令和2年11月9日(前回:令和元年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎前   | 舗装 | 0.050   | 0.052 | 0.059 | 0.051 | 0.049  | 0.066 |
| ②    | 校門    | 舗装 | 0.053   | 0.055 | 0.067 | 0.029 | 0.071  | 0.036 |
| ③    | 校舎前   | 舗装 | 0.044   | 0.065 | 0.076 | 0.073 | 0.065  | 0.083 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.049   | 0.049 | 0.060 | 0.054 | 0.039  | 0.043 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.042   | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.047  | 0.043 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.044   | 0.045 | 0.050 | 0.045 | 0.042  | 0.045 |
| ⑦    | 校舎前   | 舗装 | 0.068   | 0.068 | 0.069 | 0.054 | 0.061  | 0.077 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.059   | 0.059 | 0.046 | 0.049 | 0.043  | 0.054 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.036   | 0.029 | 0.043 | 0.042 | 0.034  | 0.035 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.044   | 0.037 | 0.033 | 0.050 | 0.034  | 0.036 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.046   | 0.038 | 0.062 | 0.064 | 0.051  | 0.054 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.041   | 0.037 | 0.036 | 0.050 | 0.043  | 0.043 |
| 平均   |       |    | 0.048   | 0.048 | 0.053 | 0.050 | 0.048  | 0.051 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満