


放射線量マップ【柏第六小学校】

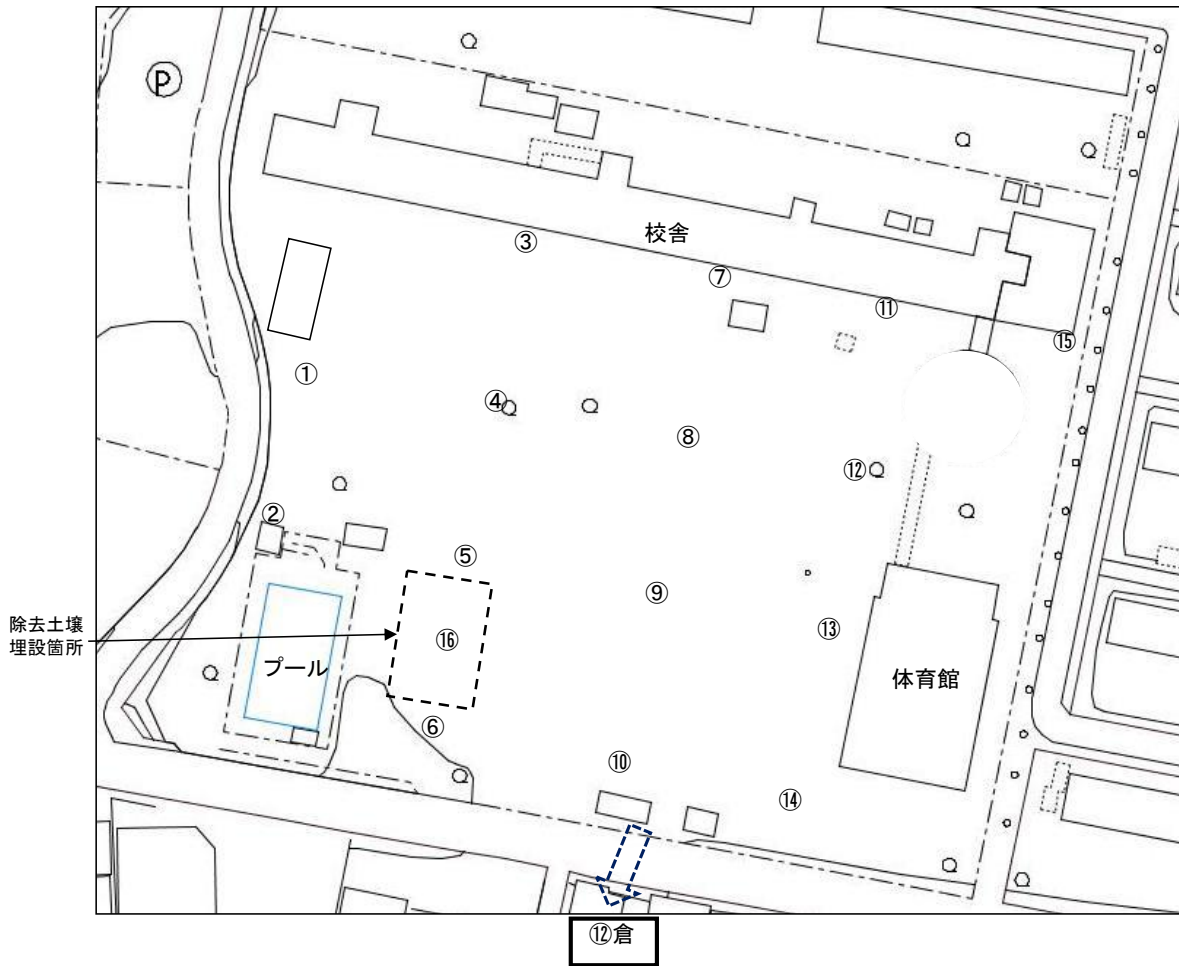

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和2年11月18日(前回:令和元年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.059	0.057	0.045	0.065	0.051	0.079
②	プール横	土	0.068	0.066	0.076	0.067	0.077	0.067
③	校舎前	土	0.049	0.053	0.046	0.053	0.044	0.050
④	グラウンド	土	0.048	0.029	0.049	0.039	0.036	0.042
⑤	グラウンド	土	0.033	0.026	0.024	0.037	0.031	0.032
⑥	グラウンド	土	0.070	0.070	0.080	0.094	0.109	0.118
⑦	校舎前	土	0.042	0.060	0.049	0.049	0.041	0.059
⑧	グラウンド	土	0.041	0.061	0.040	0.058	0.034	0.042
⑨	グラウンド	土	0.031	0.039	0.043	0.046	0.027	0.045
⑩	グラウンド	土	0.042	0.048	0.038	0.026	0.046	0.044
⑪	校舎前	アスファルト	0.034	0.075	0.050	0.055	0.036	0.046
⑫	グラウンド	土	0.048	0.045	0.052	0.057	0.041	0.049
⑬	グラウンド	土	0.040	0.047	0.049	0.040	0.034	0.042
⑭	グラウンド	土	0.054	0.060	0.058	0.055	0.040	0.052
⑮	校舎前	アスファルト	0.050	0.099	0.034	0.077	0.036	0.091
⑯	グラウンド	土	0.035	0.039	0.051	0.043	0.045	0.036
平均			0.047	0.055	0.049	0.054	0.046	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満