


### 放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

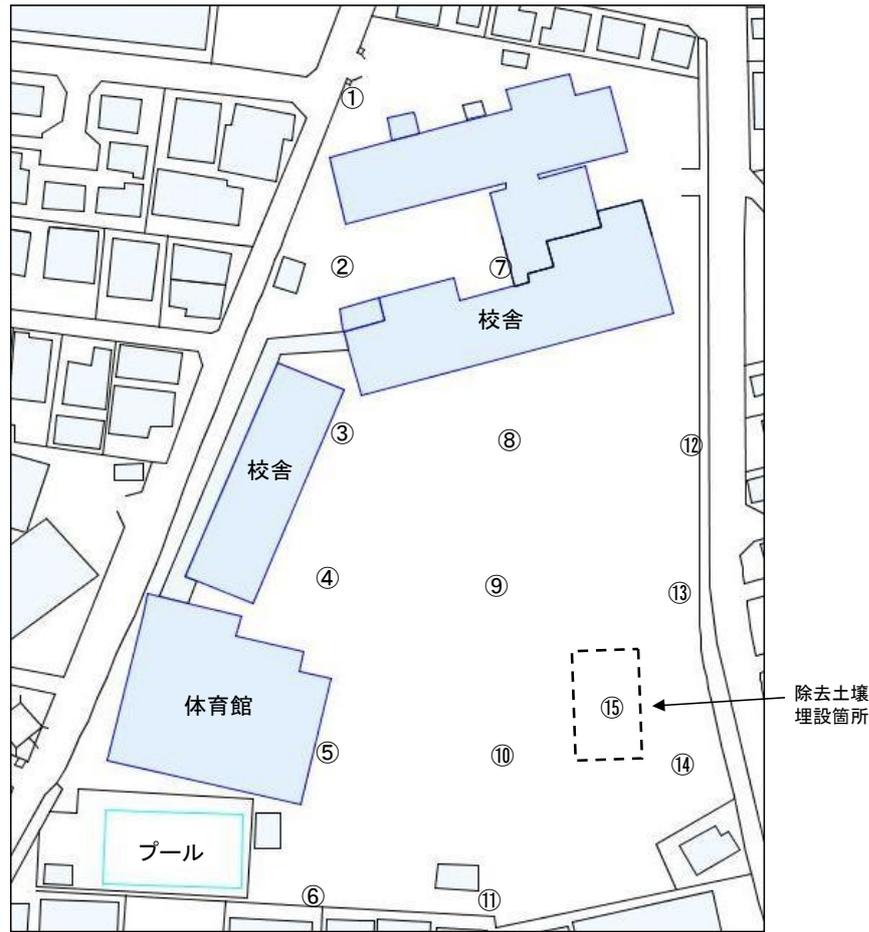

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和2年11月11日(前回:令和元年11月25日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.055	0.044	0.045	0.059	0.053	0.043
②	グラウンド	土	0.063	0.060	0.038	0.064	0.052	0.072
③	グラウンド	土	0.067	0.075	0.071	0.088	0.096	0.081
④	グラウンド	土	0.048	0.066	0.056	0.073	0.056	0.077
⑤	グラウンド	土	0.057	0.042	0.041	0.055	0.055	0.061
⑥	グラウンド	土	0.097	0.073	0.124	0.078	0.185	0.076
⑦	校舎裏	土	0.068	0.069	0.088	0.089	0.064	0.086
⑧	グラウンド	土	0.037	0.032	0.048	0.024	0.038	0.033
⑨	グラウンド	土	0.030	0.022	0.030	0.029	0.031	0.040
⑩	グラウンド	土	0.027	0.045	0.026	0.037	0.034	0.039
⑪	グラウンド	土	0.047	0.051	0.050	0.066	0.045	0.051
⑫	グラウンド	土	0.044	0.041	0.043	0.041	0.042	0.051
⑬	グラウンド	土	0.048	0.032	0.041	0.059	0.062	0.056
⑭	グラウンド	土	0.035	0.041	0.032	0.042	0.035	0.035
⑮	グラウンド	土	0.025	0.030	0.030	0.025	0.029	0.027
平均			0.050	0.048	0.051	0.055	0.058	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満