


### 放射線量マップ【逆井中学校】

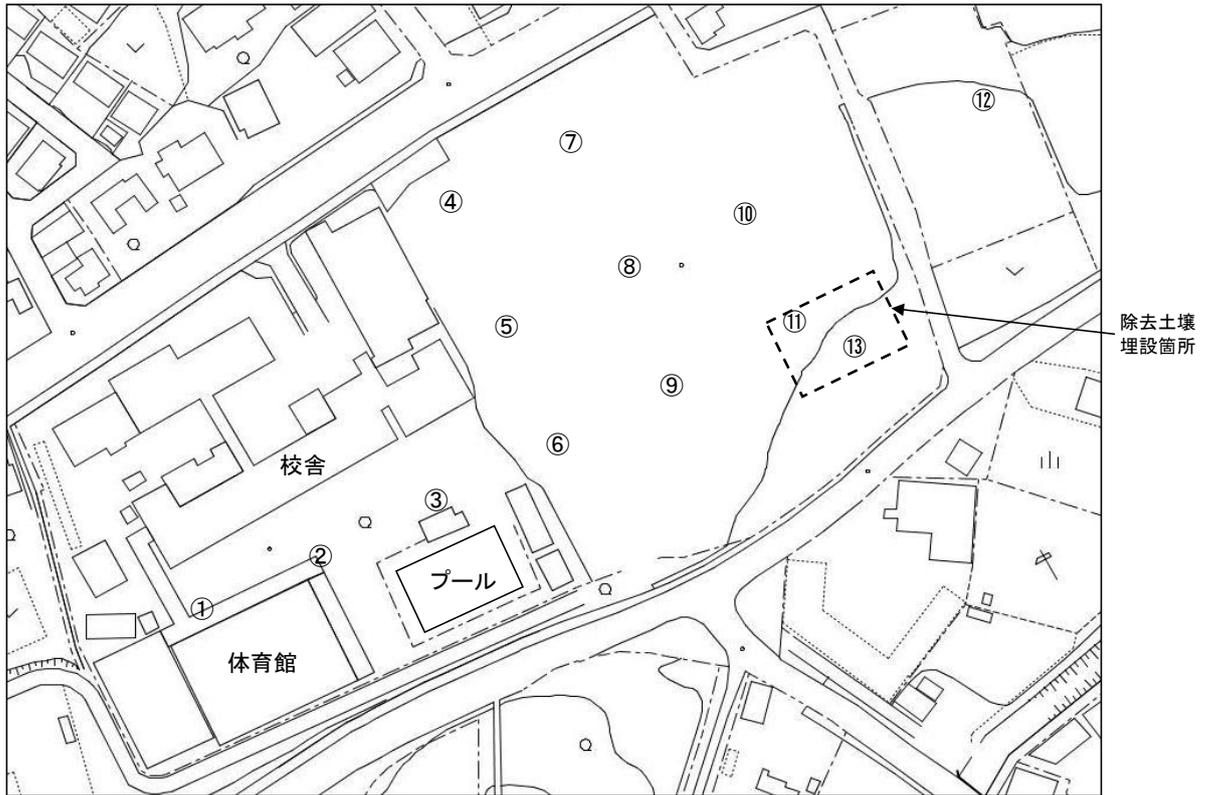

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:令和2年11月4日(前回:令和元年11月11日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.057	0.054	0.064	0.074	0.075	0.056
②	体育館前	舗装	0.066	0.048	0.062	0.056	0.069	0.057
③	プール前	土	0.093	0.096	0.118	0.114	0.115	0.094
④	グラウンド	土	0.083	0.087	0.088	0.087	0.087	0.097
⑤	グラウンド	土	0.076	0.083	0.083	0.091	0.089	0.084
⑥	グラウンド	土	0.068	0.071	0.089	0.089	0.096	0.093
⑦	グラウンド	土	0.086	0.072	0.076	0.066	0.082	0.069
⑧	グラウンド	土	0.075	0.071	0.083	0.073	0.084	0.087
⑨	グラウンド	土	0.092	0.099	0.072	0.083	0.075	0.074
⑩	グラウンド	土	0.083	0.072	0.087	0.088	0.069	0.081
⑪	グラウンド	土	0.081	0.078	0.086	0.071	0.083	0.067
⑫	テニスコート	土	0.062	0.055	0.068	0.063	0.068	0.066
⑬	グラウンド	土	0.099	0.088	0.101	0.094	0.089	0.083
平均			0.079	0.075	0.083	0.081	0.083	0.078

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満