


放射線量マップ【高柳中学校】

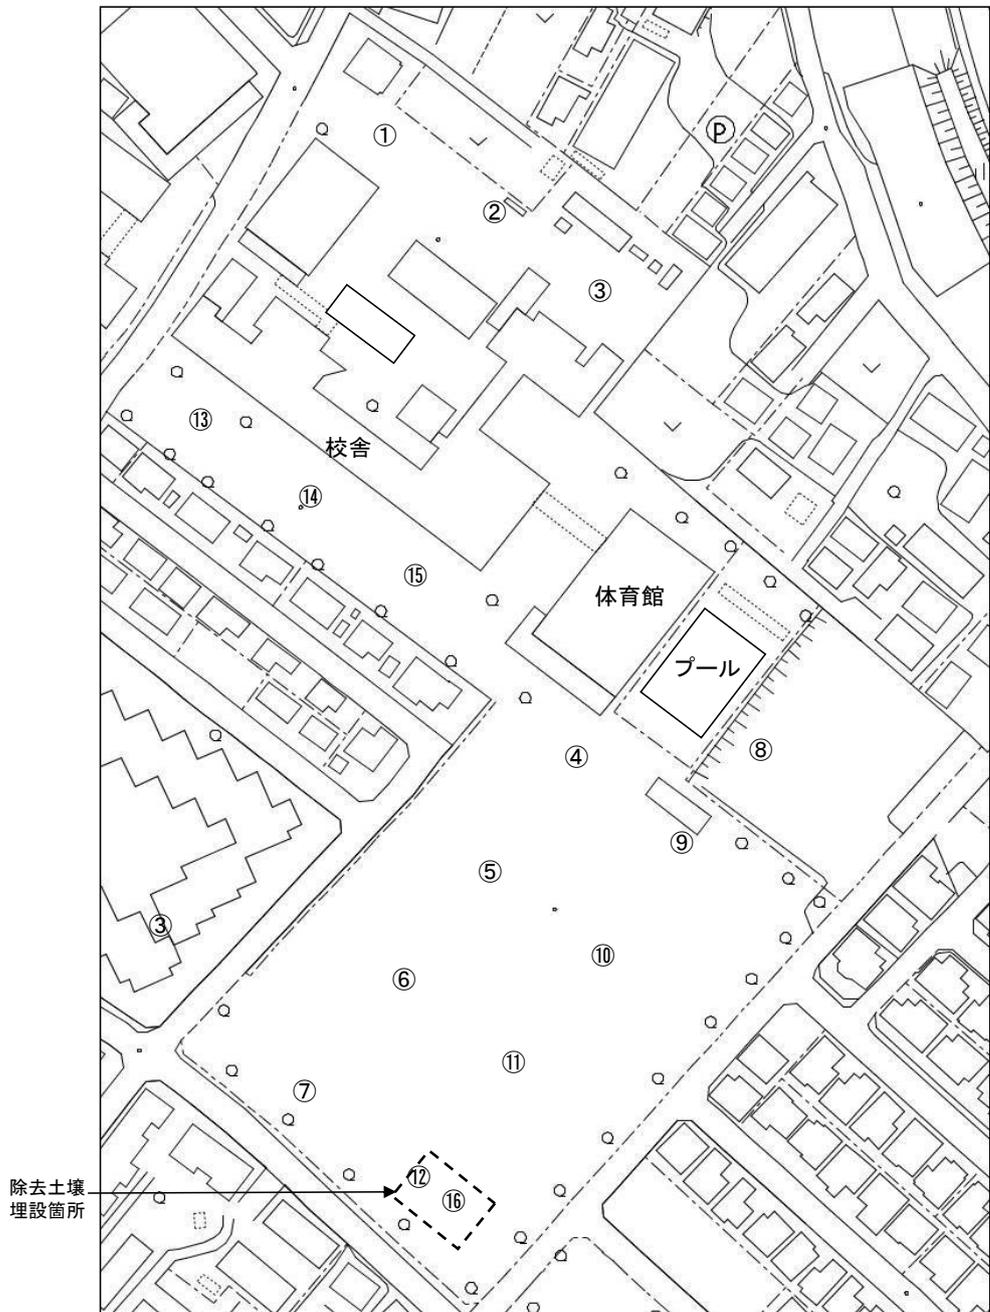

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:令和2年11月4日(前回:令和元年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | ※2柏市目標 | | | |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 通路 | 舗装 | 0.069 | 0.055 | 0.059 | 0.069 | 0.057 | 0.055 |
| ② | 通路 | 舗装 | 0.049 | 0.056 | 0.069 | 0.049 | 0.048 | 0.055 |
| ③ | 通路 | 舗装 | 0.069 | 0.067 | 0.041 | 0.056 | 0.062 | 0.047 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.038 | 0.044 | 0.042 | 0.060 | 0.036 | 0.044 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.045 | 0.044 | 0.040 | 0.073 | 0.043 | 0.054 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.071 | 0.070 | 0.052 | 0.060 | 0.076 | 0.061 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.064 | 0.059 | 0.053 | 0.069 | 0.046 | 0.043 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.053 | 0.056 | 0.042 | 0.050 | 0.035 | 0.067 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.065 | 0.051 | 0.057 | 0.056 | 0.060 | 0.060 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.056 | 0.065 | 0.048 | 0.079 | 0.080 | 0.054 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.064 | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.072 | 0.043 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.057 | 0.060 | 0.053 | 0.058 | 0.067 | 0.068 |
| ⑬ | 通路 | 舗装 | 0.076 | 0.058 | 0.061 | 0.077 | 0.052 | 0.082 |
| ⑭ | 通路 | 舗装 | 0.056 | 0.053 | 0.042 | 0.058 | 0.071 | 0.062 |
| ⑮ | 通路 | 舗装 | 0.047 | 0.047 | 0.054 | 0.052 | 0.059 | 0.061 |
| ⑯ | グラウンド | 土 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.047 | 0.055 | 0.051 |
| 平均 | | | 0.058 | 0.056 | 0.053 | 0.061 | 0.057 | 0.057 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満