


放射線量マップ【柏第七小学校】

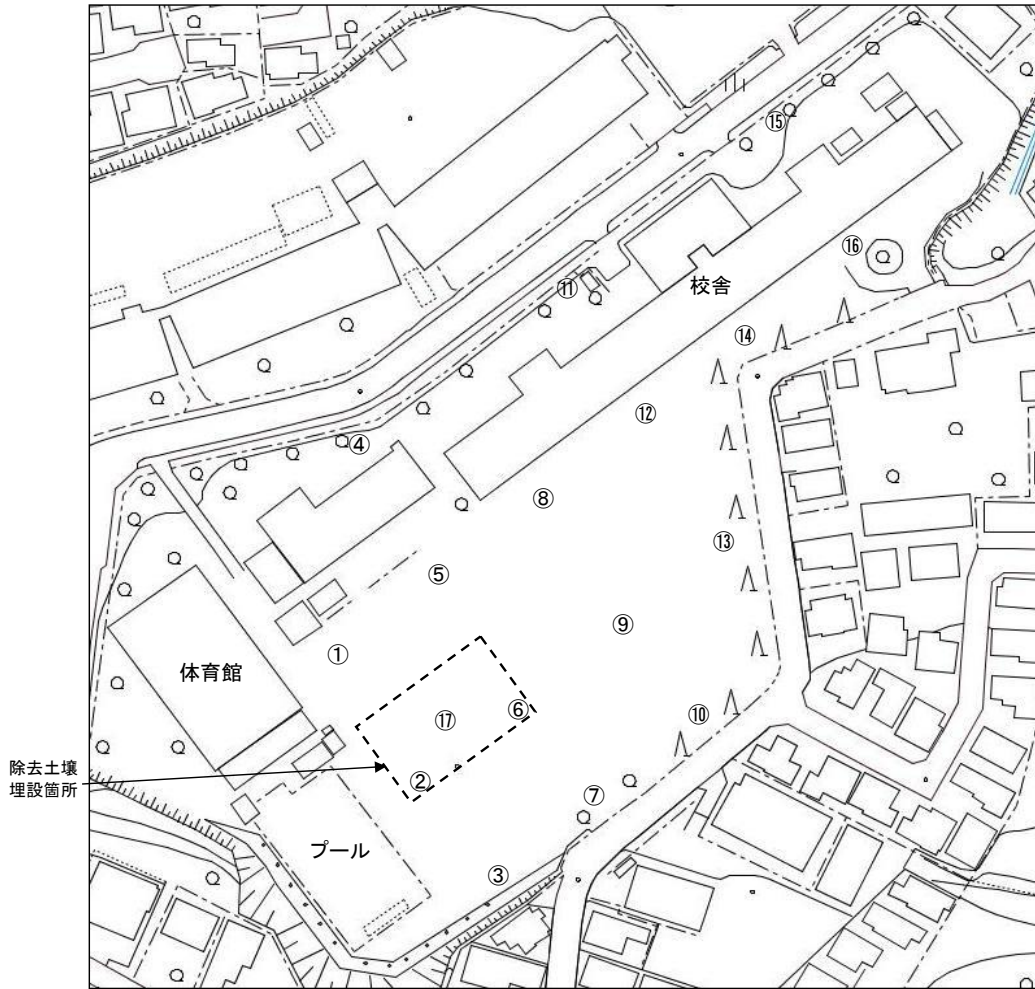

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和2年11月18日(前回:令和元年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.038	0.046	0.034	0.038	0.038	0.057
②	グラウンド	土	0.046	0.046	0.035	0.047	0.038	0.051
③	グラウンド	土	0.049	0.052	0.039	0.040	0.035	0.045
④	校舎裏	土	0.073	0.084	0.077	0.079	0.069	0.076
⑤	グラウンド	土	0.041	0.054	0.042	0.056	0.044	0.047
⑥	グラウンド	土	0.052	0.047	0.037	0.060	0.060	0.063
⑦	グラウンド	側溝	0.041	0.062	0.045	0.048	0.045	0.066
⑧	校舎前	土	0.049	0.052	0.034	0.046	0.042	0.048
⑨	グラウンド	土	0.060	0.052	0.048	0.054	0.051	0.062
⑩	グラウンド	土	0.030	0.044	0.056	0.063	0.065	0.065
⑪	校舎裏	土	0.050	0.078	0.053	0.091	0.070	0.091
⑫	校舎前	土	0.048	0.053	0.057	0.051	0.049	0.059
⑬	グラウンド	土	0.046	0.041	0.045	0.050	0.049	0.054
⑭	校舎前	アスファルト	0.081	0.082	0.075	0.072	0.081	0.074
⑮	校舎裏	土	0.069	0.074	0.088	0.101	0.060	0.126
⑯	校舎前	アスファルト	0.055	0.056	0.073	0.039	0.079	0.046
⑰	グラウンド	土	0.040	0.055	0.038	0.045	0.050	0.039
平均			0.051	0.058	0.052	0.058	0.054	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満