# 放射線量マップ【松葉第二小学校】

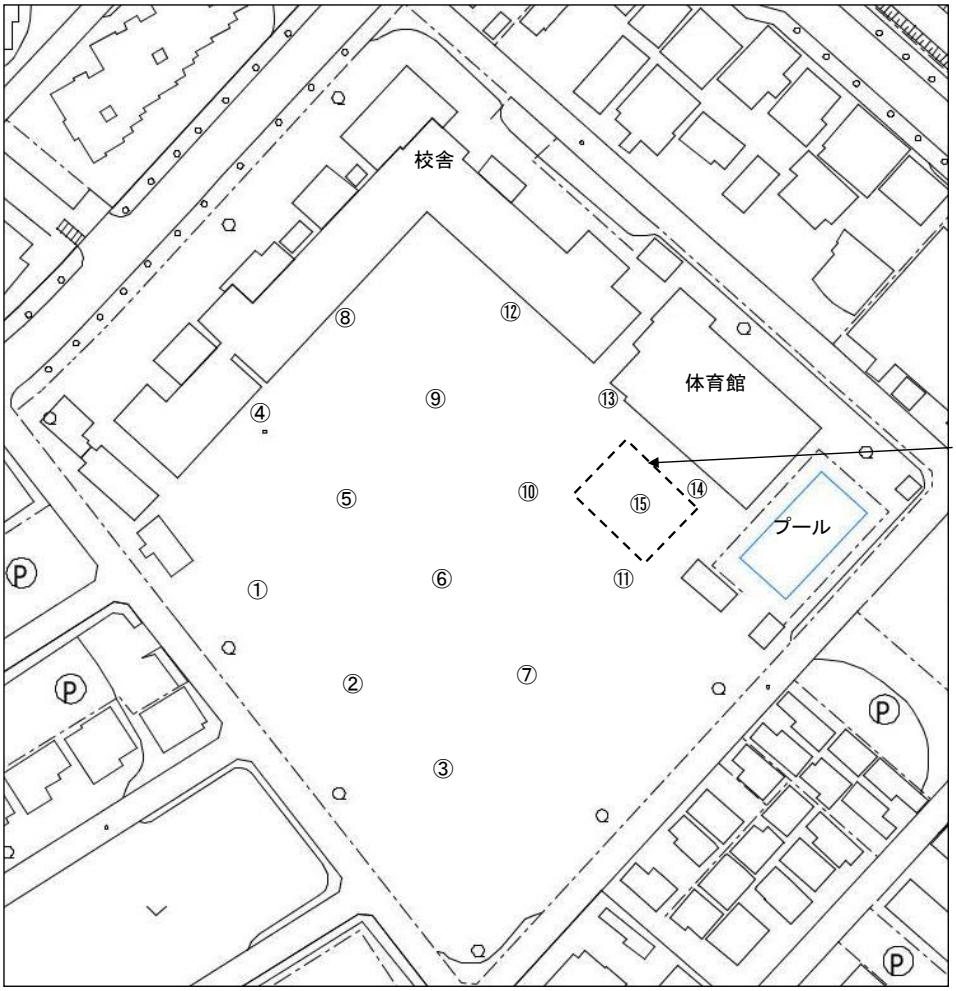


〇除染完了日：平成24年8月30日
〇測定日：令和2年11月13日（前回：令和元年11月8日）　（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | | | ※2柏市目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | グラウンド | 舗装 | 0.035 | 0.054 | 0.026 | 0.047 | 0.050 | 0.051 |
| ② | グラウンド | 土 | 0.048 | 0.059 | 0.042 | 0.045 | 0.037 | 0.065 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.065 | 0.049 | 0.082 | 0.046 | 0.070 | 0.053 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.051 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.057 | 0.079 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.055 | 0.057 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.047 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.043 | 0.042 | 0.036 | 0.058 | 0.036 | 0.038 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.057 | 0.056 | 0.046 | 0.052 | 0.030 | 0.046 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.063 | 0.077 | 0.071 | 0.070 | 0.052 | 0.078 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.044 | 0.054 | 0.047 | 0.045 | 0.046 | 0.055 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.054 | 0.055 | 0.051 | 0.058 | 0.038 | 0.065 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.063 | 0.072 | 0.064 | 0.060 | 0.067 | 0.079 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.057 | 0.062 | 0.063 | 0.060 | 0.060 | 0.053 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.052 | 0.052 | 0.058 | 0.047 | 0.058 | 0.043 |
| ⑭ | グラウンド | 土 | 0.064 | 0.052 | 0.053 | 0.064 | 0.041 | 0.064 |
| ⑮ | グラウンド | 土 | 0.039 | 0.054 | 0.047 | 0.047 | 0.042 | 0.030 |
| **平均** | | | 0.053 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.049 | 0.056 |

**※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0．23マイクロシーベルト未満**
※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0．23マイクロシーベルト未満