


放射線量マップ【風早南部小学校】

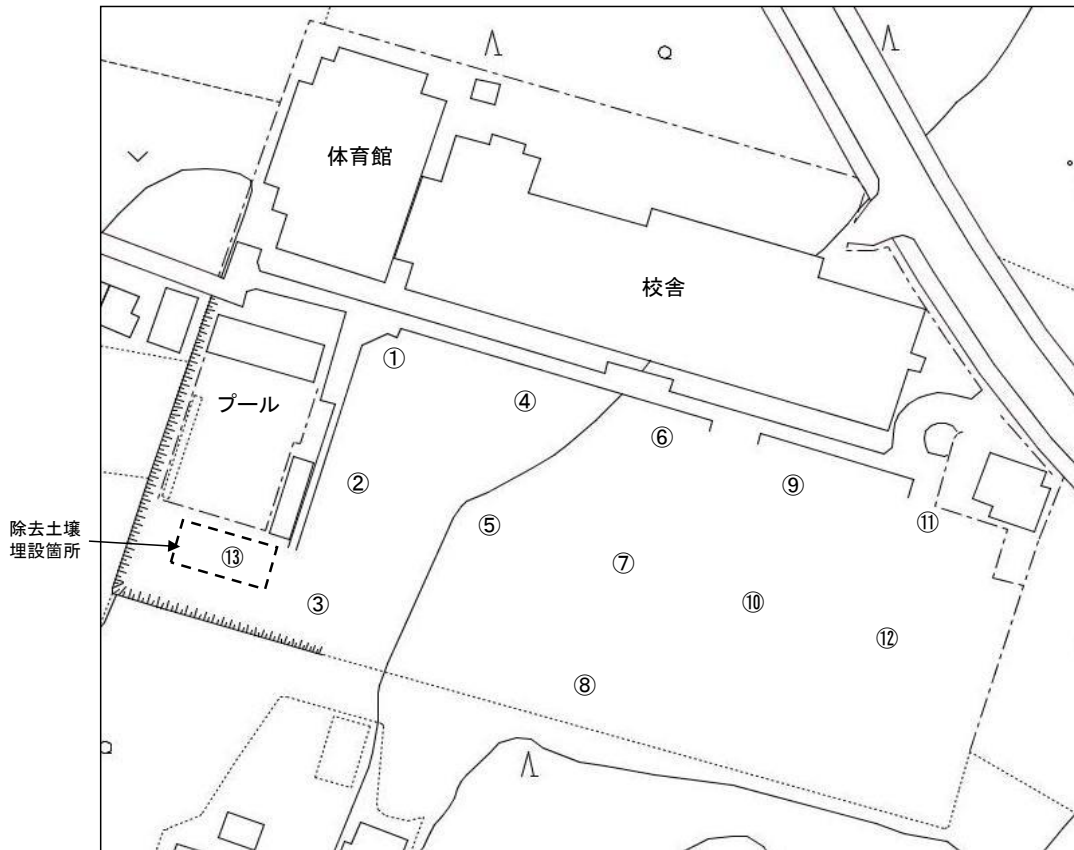

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和2年11月5日(前回:令和元年11月13日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.061	0.089	0.067	0.070	0.054	0.082
②	グラウンド	側溝	0.050	0.055	0.050	0.047	0.046	0.052
③	グラウンド	側溝	0.045	0.058	0.049	0.062	0.065	0.072
④	グラウンド	土	0.041	0.065	0.046	0.056	0.040	0.062
⑤	グラウンド	土	0.062	0.047	0.064	0.039	0.066	0.028
⑥	グラウンド	土	0.051	0.036	0.050	0.061	0.059	0.054
⑦	グラウンド	土	0.039	0.045	0.038	0.049	0.033	0.030
⑧	グラウンド	側溝	0.030	0.060	0.034	0.059	0.039	0.058
⑨	グラウンド	土	0.039	0.069	0.053	0.037	0.047	0.041
⑩	グラウンド	土	0.028	0.045	0.032	0.046	0.035	0.055
⑪	グラウンド	土	0.047	0.045	0.043	0.039	0.043	0.049
⑫	グラウンド	土	0.048	0.043	0.061	0.036	0.050	0.046
⑬	バスケット	土	0.042	0.060	0.049	0.047	0.051	0.048
平均			0.045	0.055	0.049	0.050	0.048	0.052

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満