


柏市立若葉保育園

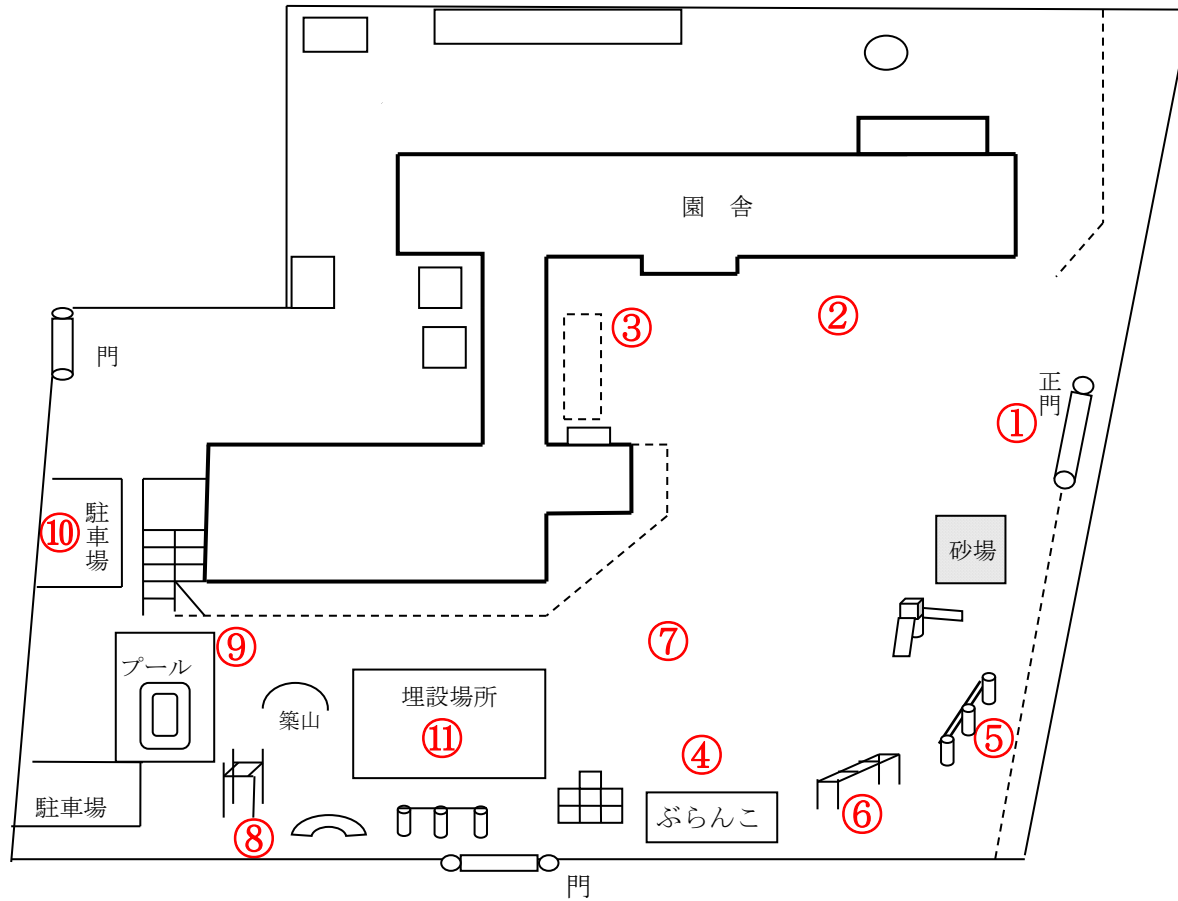

測定日：令和3年10月26日

天候：晴

(単位：マイクロシーベルト/時)

| 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm | 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm |
|------|---------|--------|-------|-------|------|-------------|--------|-------|-------|
| ① | 正門前 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | ⑦ | 園庭中央 | 0.050 | 0.044 | 0.056 |
| ② | 2歳児保育室横 | 0.062 | 0.060 | 0.076 | ⑧ | チェンジム | 0.043 | 0.052 | 0.044 |
| ③ | 幼児玄関横 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | ⑨ | プール横 | 0.051 | 0.052 | 0.057 |
| ④ | ぶらんこ前 | 0.050 | 0.068 | 0.074 | ⑩ | 駐車場 | 0.068 | 0.076 | 0.087 |
| ⑤ | 鉄棒 | 0.055 | 0.050 | 0.054 | ⑪ | 横門と事務室の中間地点 | 0.043 | 0.039 | 0.052 |
| ⑥ | うんてい | 0.066 | 0.058 | 0.054 | ⑫ | プール裏 | 0.051 | 0.052 | 0.057 |