


ひばりが丘市民プール

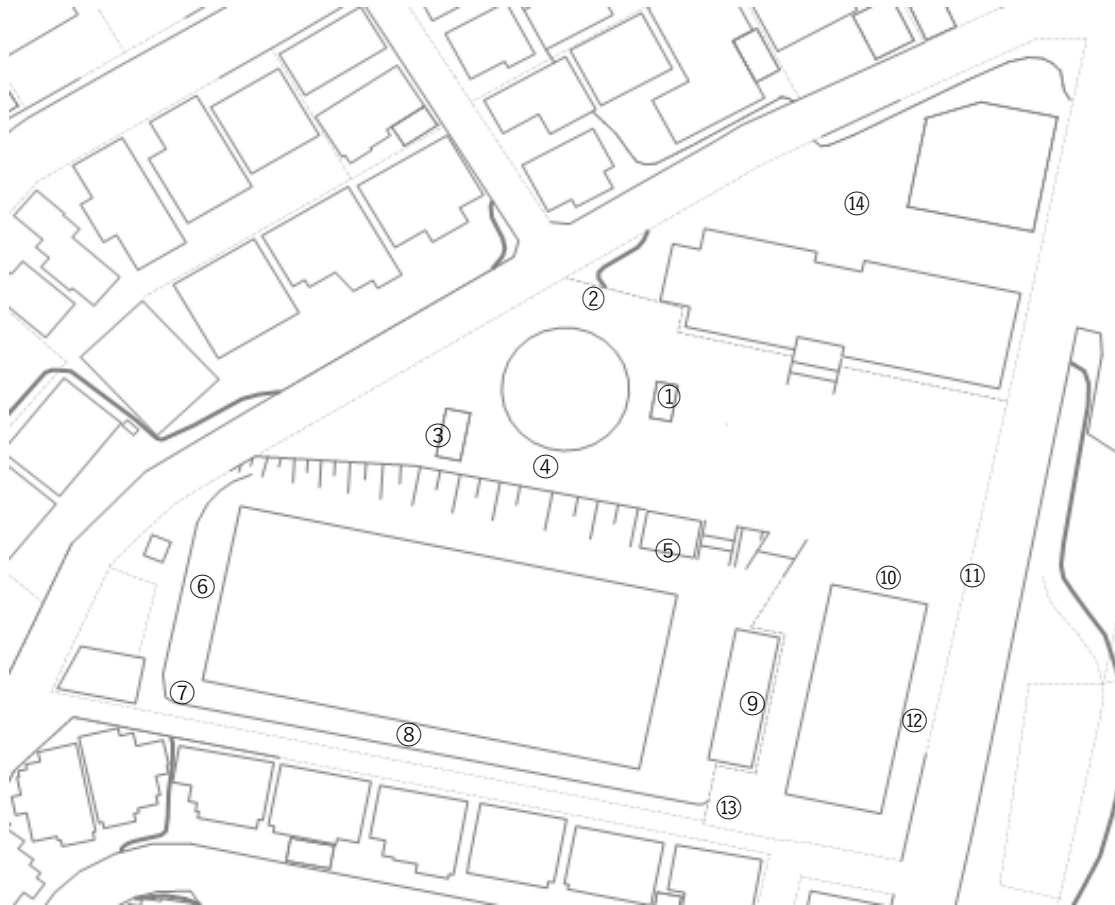

【測定日：令和4年7月4日(月)・5日(火)】

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

番号	測定個所の現況	5 cm	5 0 cm	備考
①	雨水だまり	0.09	0.05	基準値未満
②	雨水だまり	0.07	0.08	基準値未満
③	草,コケ等の群生	0.11	0.12	基準値未満
④	雨水だまり	0.07	0.04	基準値未満
⑤	草,コケ等の群生	0.07	0.07	基準値未満
⑥	雨水だまり	0.09	0.08	基準値未満
⑦	草,コケ等の群生	0.33 (除染後：0.17)	0.19 (除染後：0.11)	国基準値未満(ただし、柏市独自基準(地表5cm)で基準値(0.23 μ Sv/毎時)以上のため自主除染実施。除染後数値は市基準値未満)
⑧	雨水だまり	0.08	0.07	基準値未満
⑨	雨水だまり	0.10	0.09	基準値未満
⑩	雨水だまり	0.05	0.05	基準値未満
⑪	草,コケ等の群生	0.06	0.05	基準値未満
⑫	雨水だまり	0.08	0.08	基準値未満
⑬	雨水だまり	0.05	0.05	基準値未満
⑭	雨水だまり	0.22	0.10	基準値未満