


柏西口第一公園市民プール

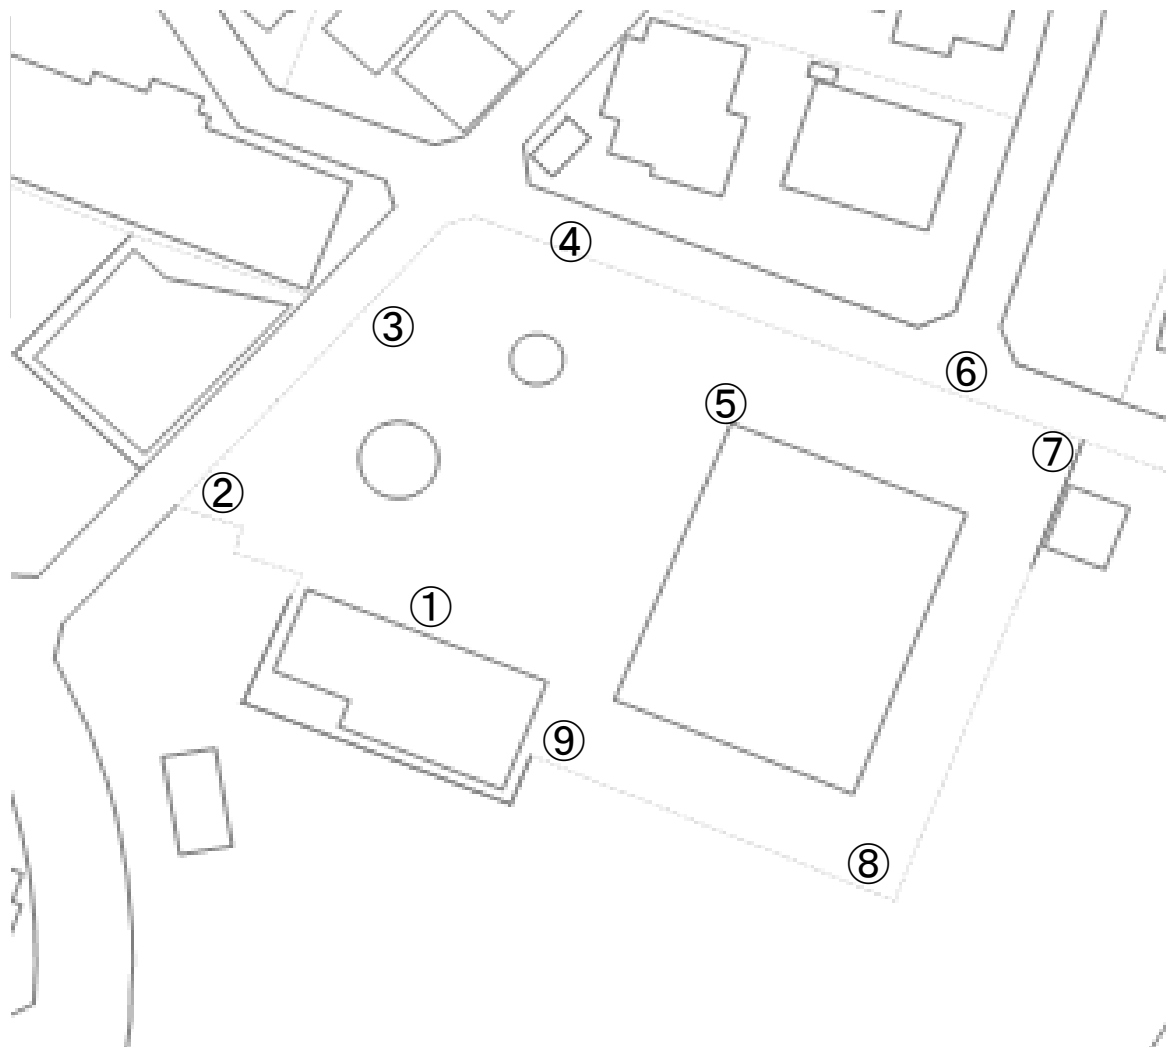

【測定日：令和4年7月8日(金)】

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

番号	測定個所の現況	5 cm	5 0 cm	備考
①	雨水だまり	0.06	0.06	基準値未満
②	落ち葉等堆積	0.08	0.07	基準値未満
③	雨水だまり	0.06	0.06	基準値未満
④	草,コケ等の群生	0.09	0.08	基準値未満
⑤	雨水だまり	0.07	0.06	基準値未満
⑥	落ち葉等堆積	0.07	0.08	基準値未満
⑦	落ち葉等堆積	0.16	0.10	基準値未満
⑧	落ち葉等堆積	0.07	0.07	基準値未満
⑨	雨水だまり	0.10	0.07	基準値未満