


大津ヶ丘中央公園市民プール

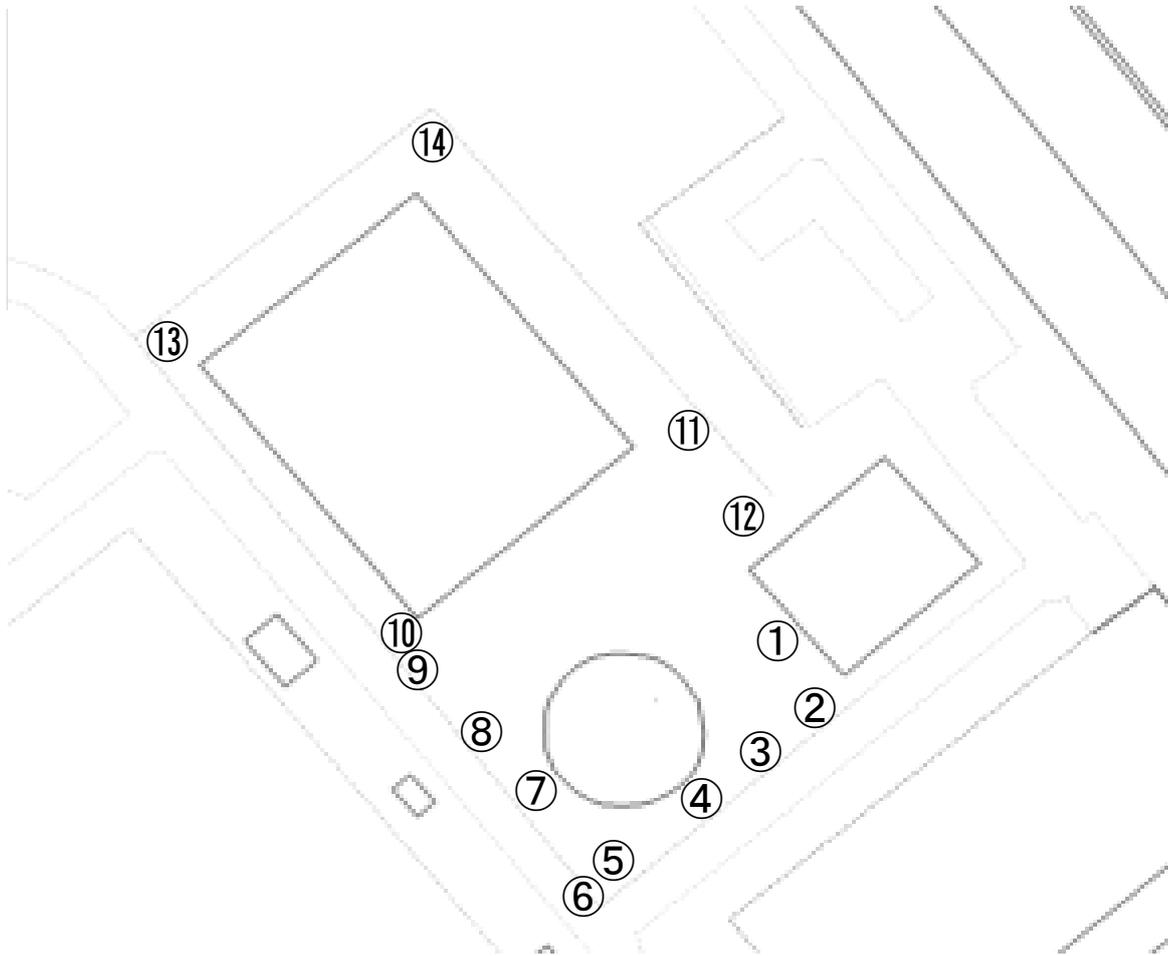

【測定日：令和4年7月7日(木)】

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

番号	測定個所の現況	5 cm	5 0 cm	備考
①	雨水だまり	0.12	0.09	基準値未満
②	草,コケ等の群生	0.15	0.11	基準値未満
③	落ち葉等堆積	0.09	0.08	基準値未満
④	草,コケ等の群生	0.10	0.08	基準値未満
⑤	草,コケ等の群生	0.12	0.09	基準値未満
⑥	雨水だまり	0.12	0.08	基準値未満
⑦	草,コケ等の群生	0.09	0.07	基準値未満
⑧	草,コケ等の群生	0.09	0.07	基準値未満
⑨	雨水だまり	0.13	0.09	基準値未満
⑩	草,コケ等の群生	0.10	0.07	基準値未満
⑪	草,コケ等の群生	0.12	0.09	基準値未満
⑫	草,コケ等の群生	0.13	0.09	基準値未満
⑬	落ち葉等堆積	0.10	0.06	基準値未満
⑭	落ち葉等堆積	0.07	0.05	基準値未満