


柏インター第1調整池

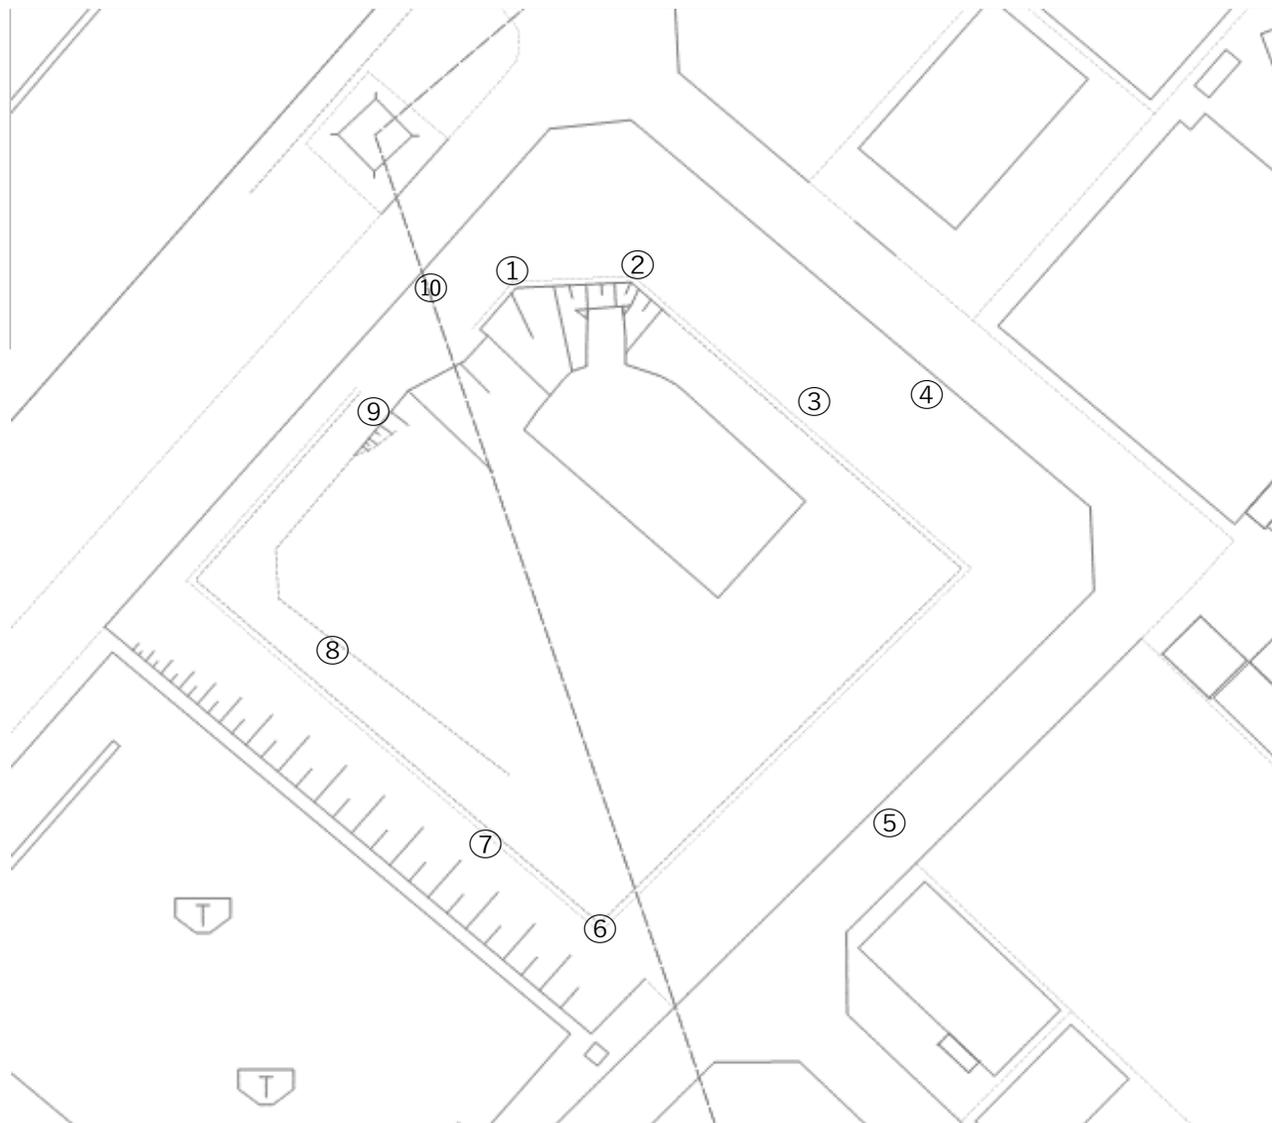

【測定日：令和5年8月28日(月)】

(単位：マイクロシーベルト/時)

番号	測定個所の現況	5 cm	1 0 0 cm	備考
①	雨水だまり	0.07	0.06	基準値未満
②	雨水だまり	0.07	0.04	基準値未満
③	草,コケ等の群生	0.05	0.05	基準値未満
④	草,コケ等の群生	0.10	0.08	基準値未満
⑤	雨水だまり	0.09	0.05	基準値未満
⑥	雨水だまり	0.08	0.04	基準値未満
⑦	雨水だまり	0.07	0.05	基準値未満
⑧	落ち葉等堆積	0.06	0.05	基準値未満
⑨	雨水だまり	0.07	0.05	基準値未満
⑩	草,コケ等の群生	0.07	0.05	基準値未満