令和３～５年度の地下水の調査結果

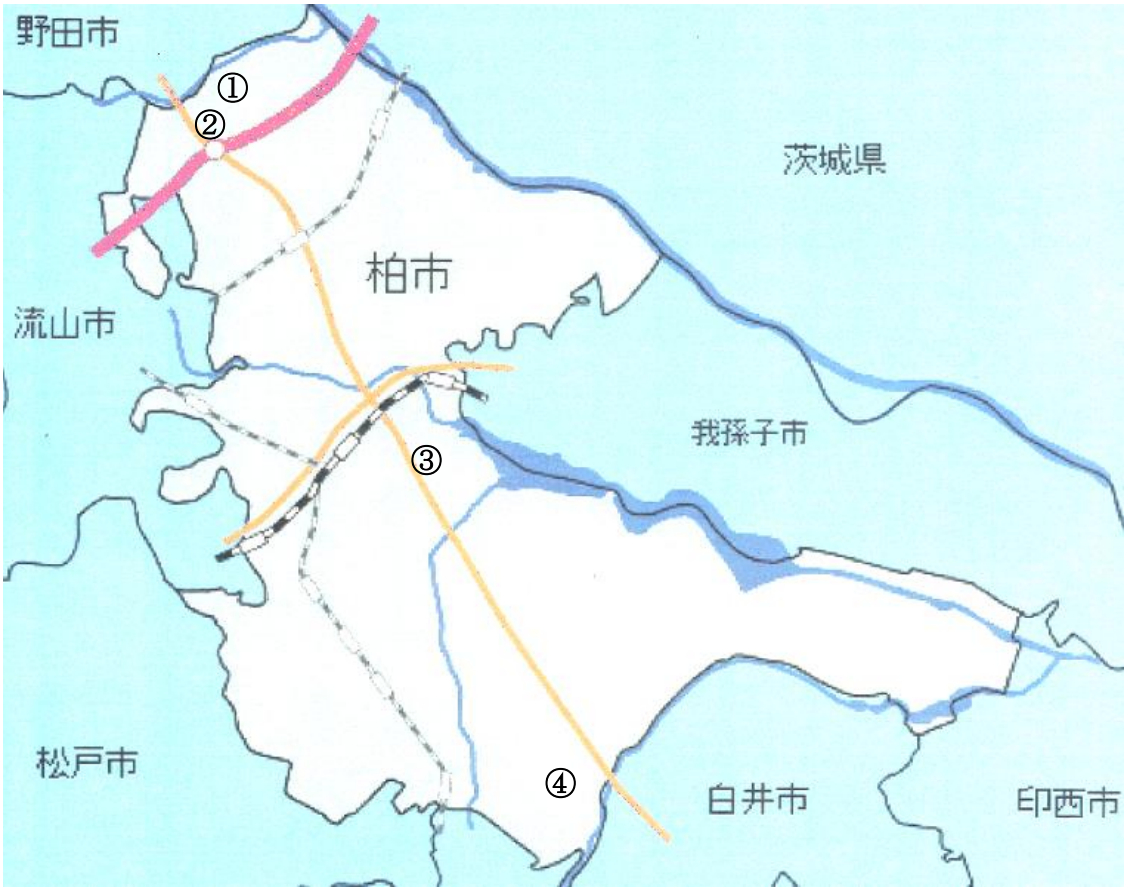

調査年度	地点番号	採水地点	測定結果(ng/L)		
			PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
R3	①	船戸地区	0.1未満	0.2未満	0.3未満
R4	①	船戸地区	0.1未満	0.2未満	0.3未満
R5	②	大青田地区	1.1	22	23
	③	柏地区	2.7	2.0	4.8
	④	藤ケ谷地区	0.1未満	0.2未満	0.3未満

※暫定基準値：PFOS+PFOA(ng/L)＝50ng/L

※PFOS及びPFOAの合算値については，水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準から有効数字２桁とする。