


## 柏市清掃工場での仮保管庫周辺の放射線量測定結果について

柏市清掃工場（北部クリーンセンター）敷地内にある，仮保管庫周辺の  
大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ 地上 0.05メートル，0.5メートル，1メートル  
測定機器 シンチレーション式サーベイメータ  
クリアパルス株式会社製 CP-100

測定箇所

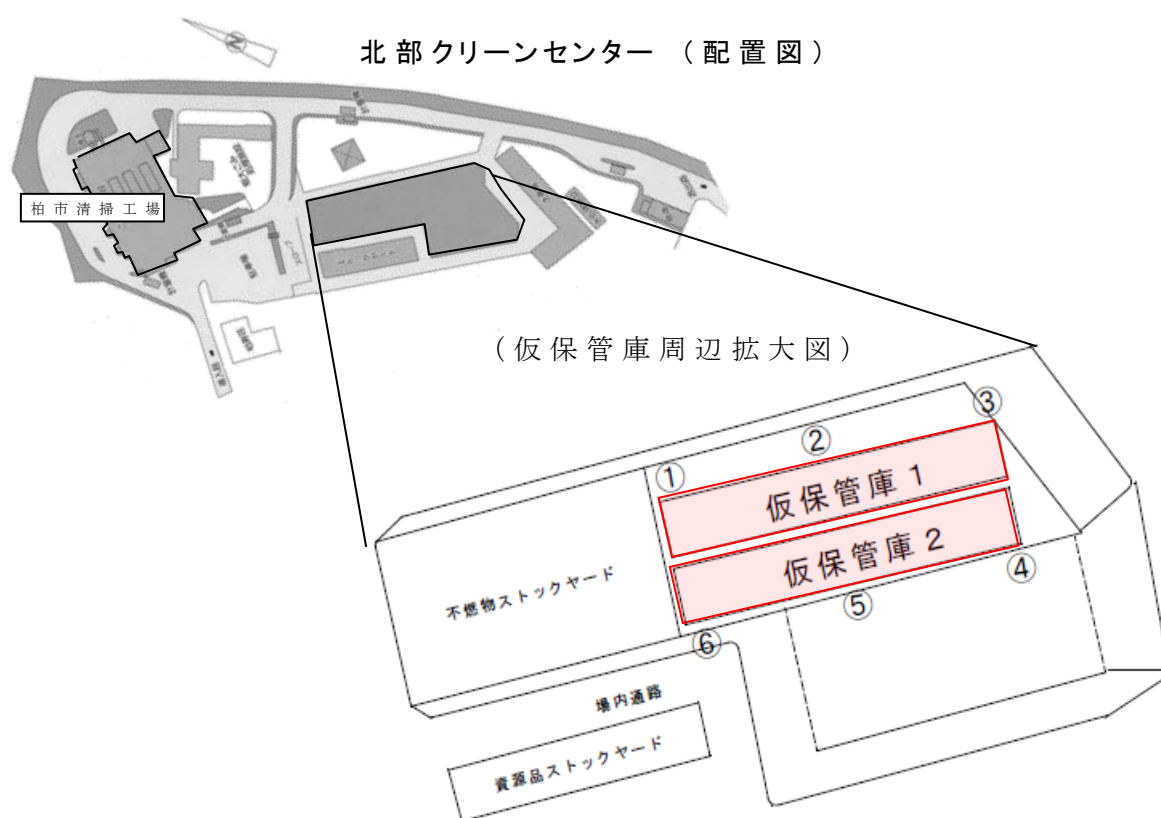

①～⑥ 仮保管庫周辺測定位置

測定結果（ $\mu\text{Sv}$ （マイクロシーベルト）/時） 令和8年8月分（週1回測定）

| 測定日          | 測定高   | ①    | ②    | ③    | ④    | ⑤    | ⑥    |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 8月14日<br>（金） | 0.05m | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
|              | 0.5m  | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
|              | 1.0m  | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 8月7日<br>（金）  | 0.05m | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
|              | 0.5m  | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
|              | 1.0m  | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |