


柏市清掃工場での仮保管庫周辺の放射線量測定結果について

柏市清掃工場（北部クリーンセンター）敷地内にある，仮保管庫周辺の
大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。

測定高さ 地上 0.05メートル，0.5メートル，1メートル
測定機器 シンチレーション式サーベイメータ
クリアパルス株式会社製 CP-100

測定箇所

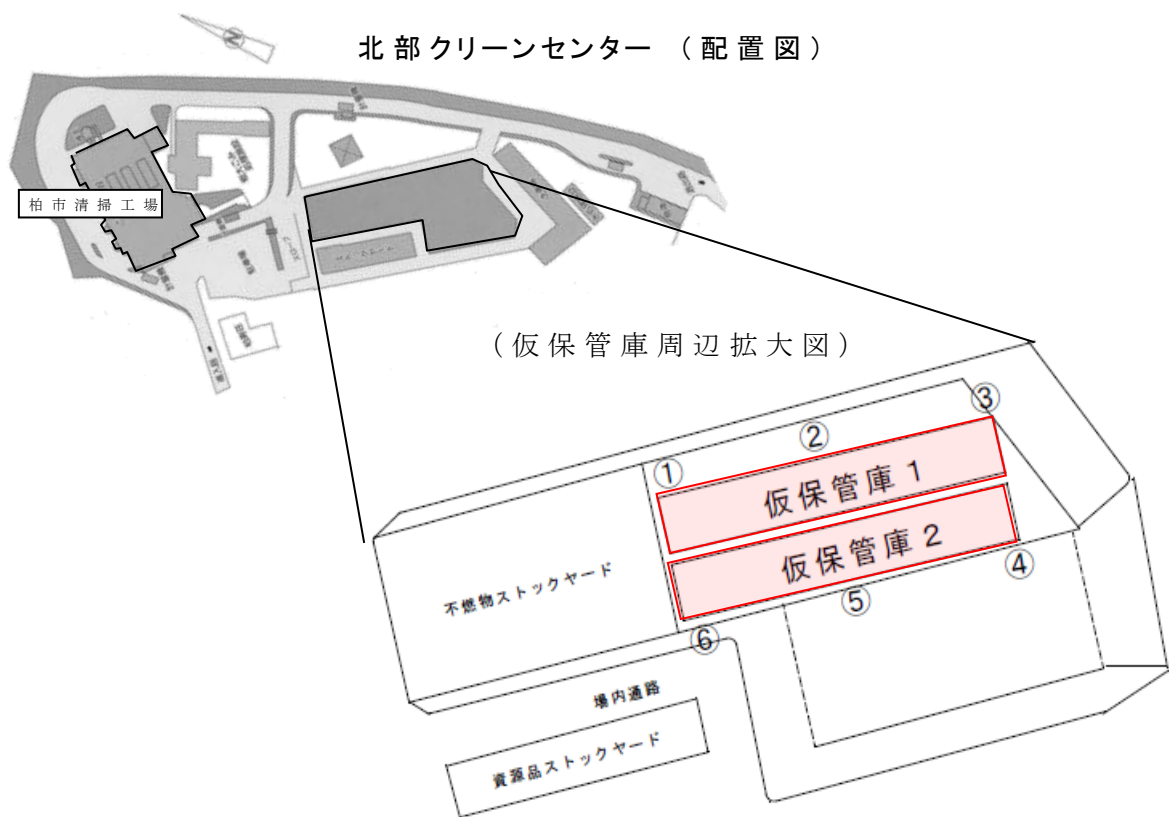

①～⑥ 仮保管庫周辺測定位置

測定結果（ μSv （マイクロシーベルト）/時） 令和8年9月分（週1回測定）

測定日	測定高	①	②	③	④	⑤	⑥
9月4日 （金）	0.05m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08
	0.5m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
	1.0m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07