


柏の葉キャンパス保育園

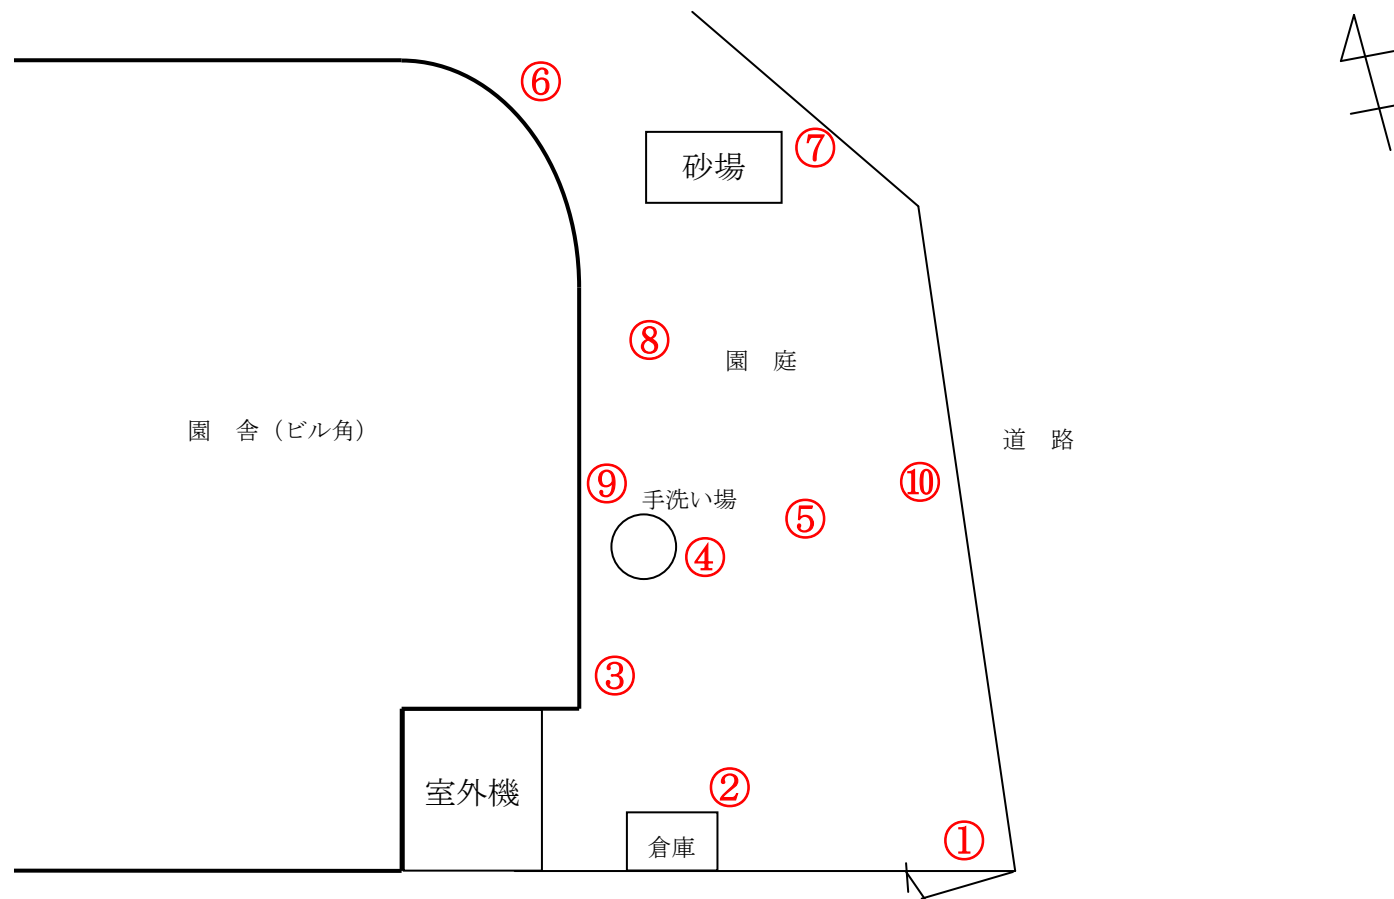

測定日：平成29年11月9日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	園庭非常口前	0.066	0.082	0.100	⑥	0歳児入り口付近	0.070	0.078	0.087
②	倉庫前	0.067	0.072	0.065	⑦	砂場西側フェンス角	0.081	0.084	0.081
③	室外機前排水溝	0.061	0.070	0.074	⑧	園庭排水溝	0.063	0.068	0.079
④	屋外水道前	0.082	0.081	0.087	⑨	園児下駄箱裏	0.082	0.090	0.105
⑤	園庭中央	0.072	0.075	0.074	⑩	中央排水溝付近	0.066	0.081	0.097