


北の杜保育園

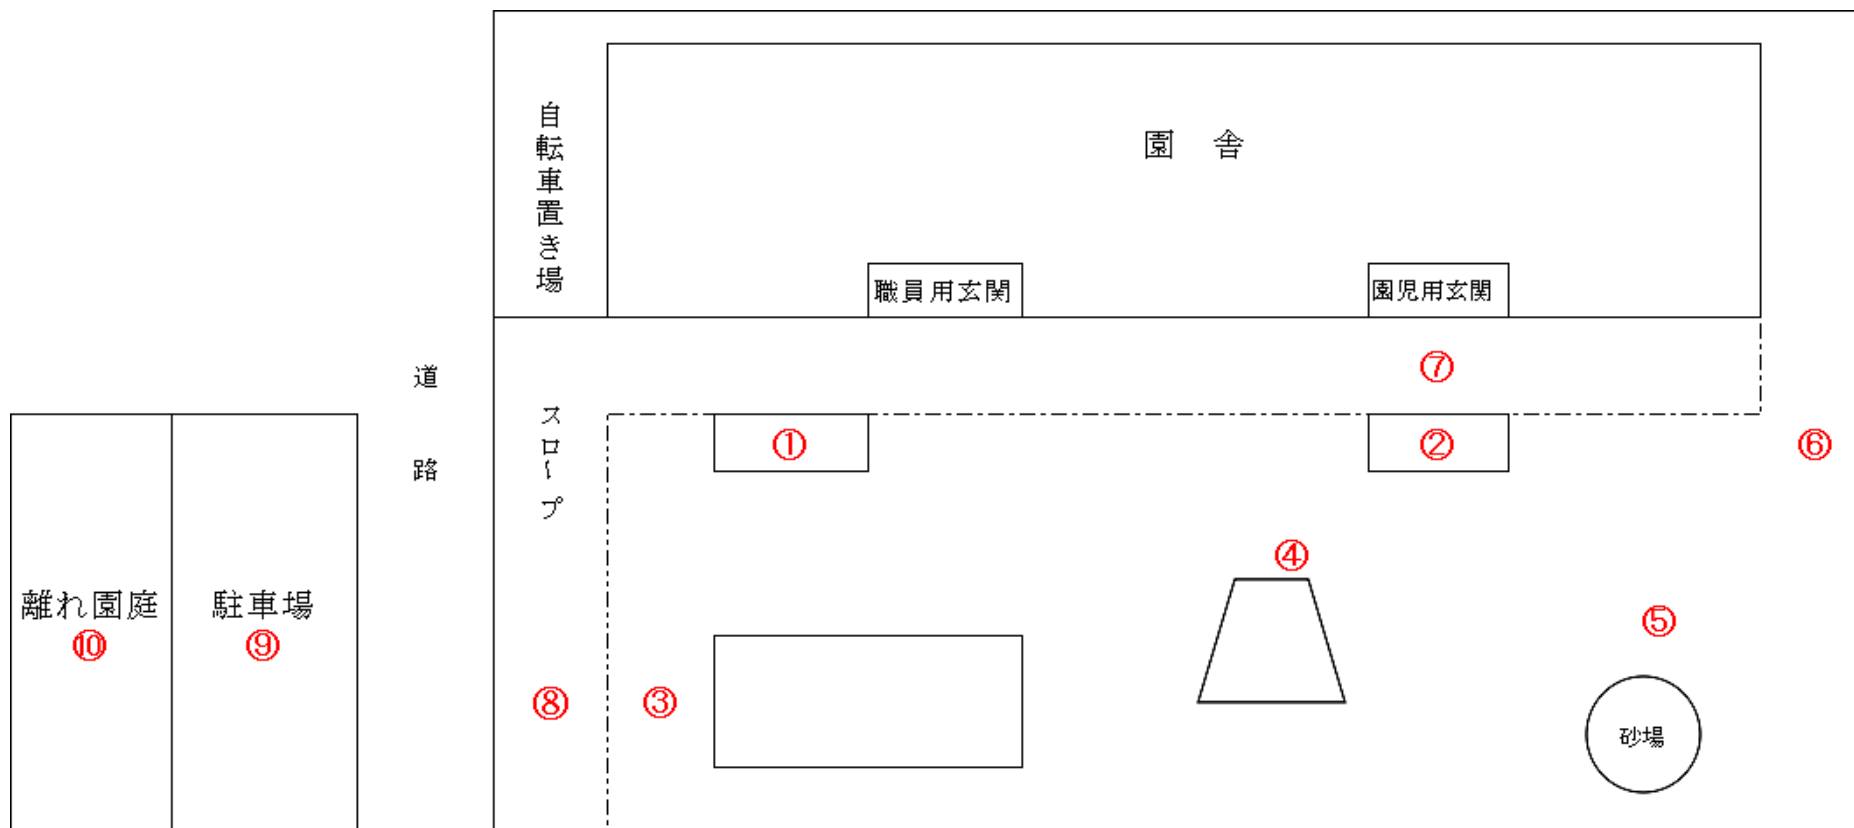

測定日：平成29年11月17日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	手洗い場	0.044	0.038	0.051	⑥	花壇前	0.050	0.055	0.055
②	手洗い場	0.050	0.046	0.041	⑦	園児用玄関	0.052	0.041	0.047
③	正面玄関	0.040	0.048	0.046	⑧	職員用玄関	0.036	0.045	0.050
④	築山頂上	0.045	0.042	0.054	⑨	駐車場	0.059	0.050	0.063
⑤	鉄棒前	0.041	0.051	0.065	⑩	離れ園庭	0.057	0.046	0.054