


柏の葉キャンパス保育園

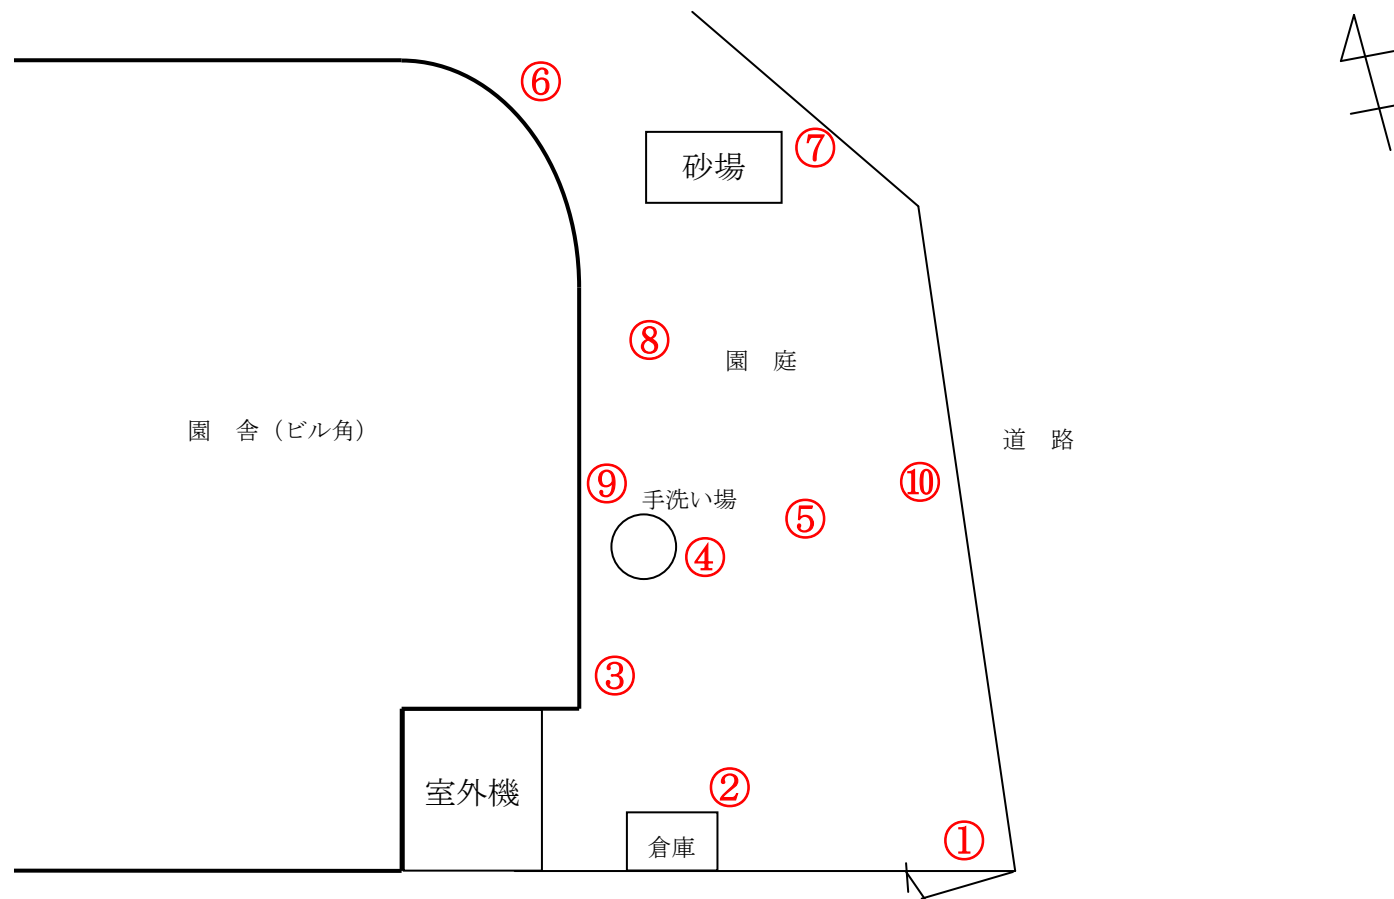

測定日：平成30年5月18日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	園庭非常口前	0.076	0.085	0.102	⑥	0歳児入り口付近	0.066	0.080	0.089
②	倉庫前	0.064	0.069	0.075	⑦	砂場西側フェンス角	0.067	0.078	0.075
③	室外機前排水溝	0.056	0.066	0.070	⑧	園庭排水溝	0.063	0.066	0.071
④	屋外水道前	0.063	0.083	0.085	⑨	園児下駄箱裏	0.070	0.074	0.085
⑤	園庭中央	0.068	0.066	0.079	⑩	中央排水溝付近	0.051	0.064	0.071