


咲さく良保育園

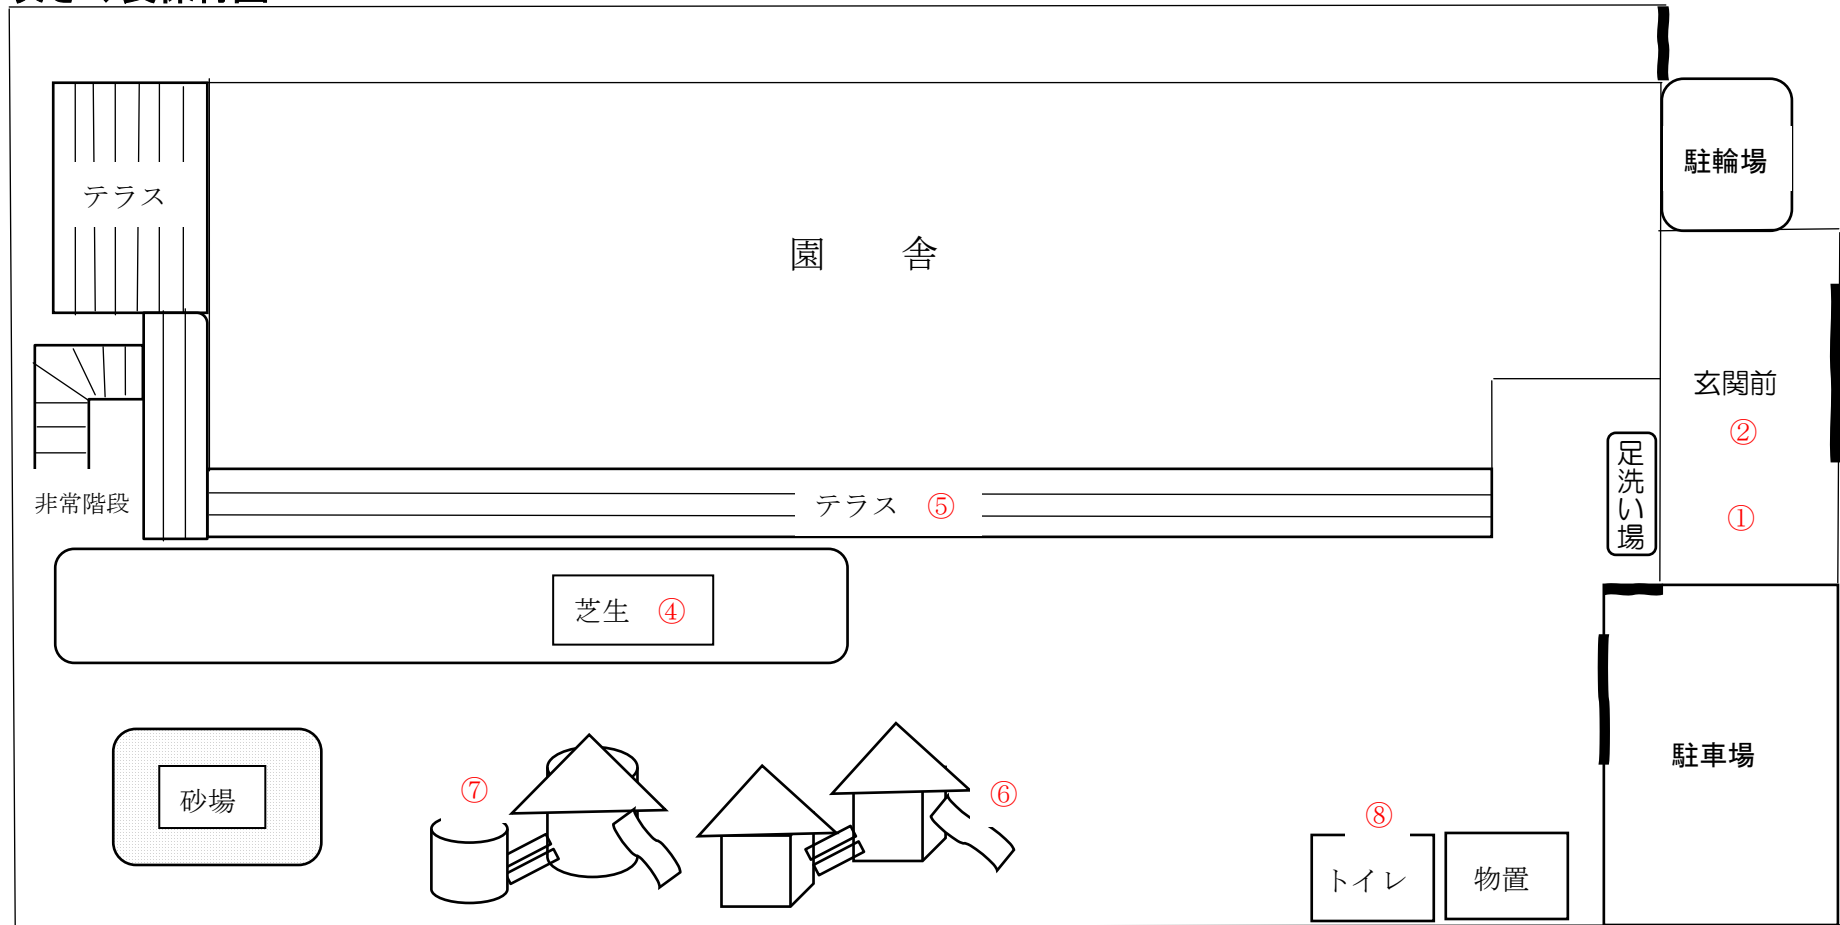

測定日：平成30年5月31日（天候：曇）

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	足洗い場	0.049	0.057	0.049	⑤	テラス	0.043	0.057	0.028
②	玄関前	0.046	0.063	0.046	⑥	遊具下1	0.048	0.066	0.077
③	駐車場	0.069	0.069	0.086	⑦	遊具下2	0.058	0.063	0.073
④	芝生	0.033	0.031	0.032	⑧	トイレ前	0.048	0.074	0.075

（単位：マイクロシーベルト／時）