


柏の葉キャンパス保育園

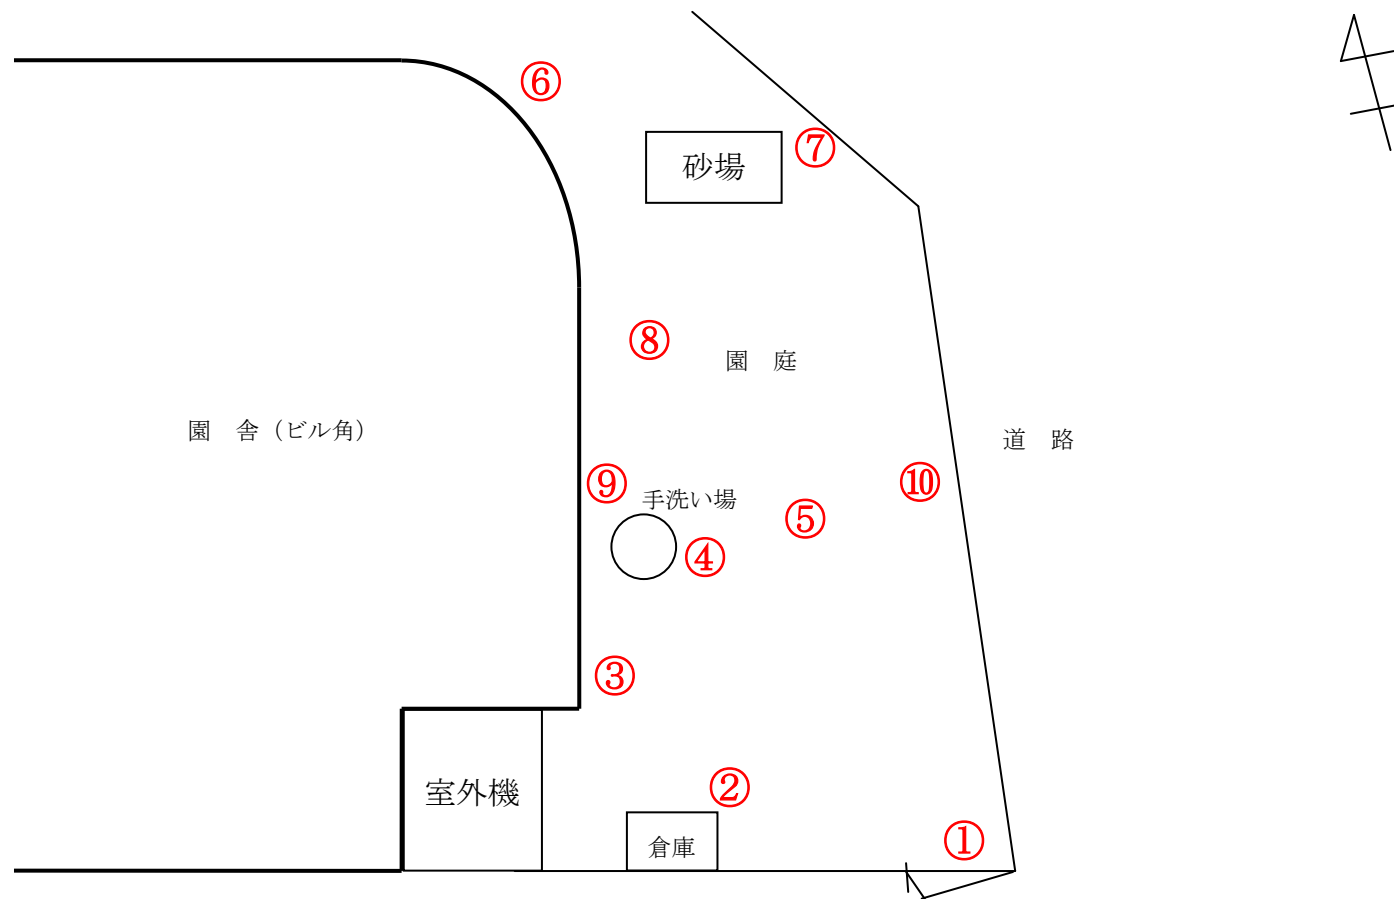

測定日：平成30年11月8日

天候：晴

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	園庭非常口前	0.080	0.068	0.051	⑥	0歳児入り口付近	0.066	0.075	0.076
②	倉庫前	0.059	0.071	0.070	⑦	砂場西側フェンス角	0.072	0.073	0.096
③	室外機前排水溝	0.069	0.065	0.048	⑧	園庭排水溝	0.070	0.058	0.064
④	屋外水道前	0.066	0.076	0.075	⑨	園児下駄箱裏	0.063	0.076	0.086
⑤	園庭中央	0.073	0.071	0.068	⑩	中央排水溝付近	0.077	0.064	0.057