


咲さく良保育園

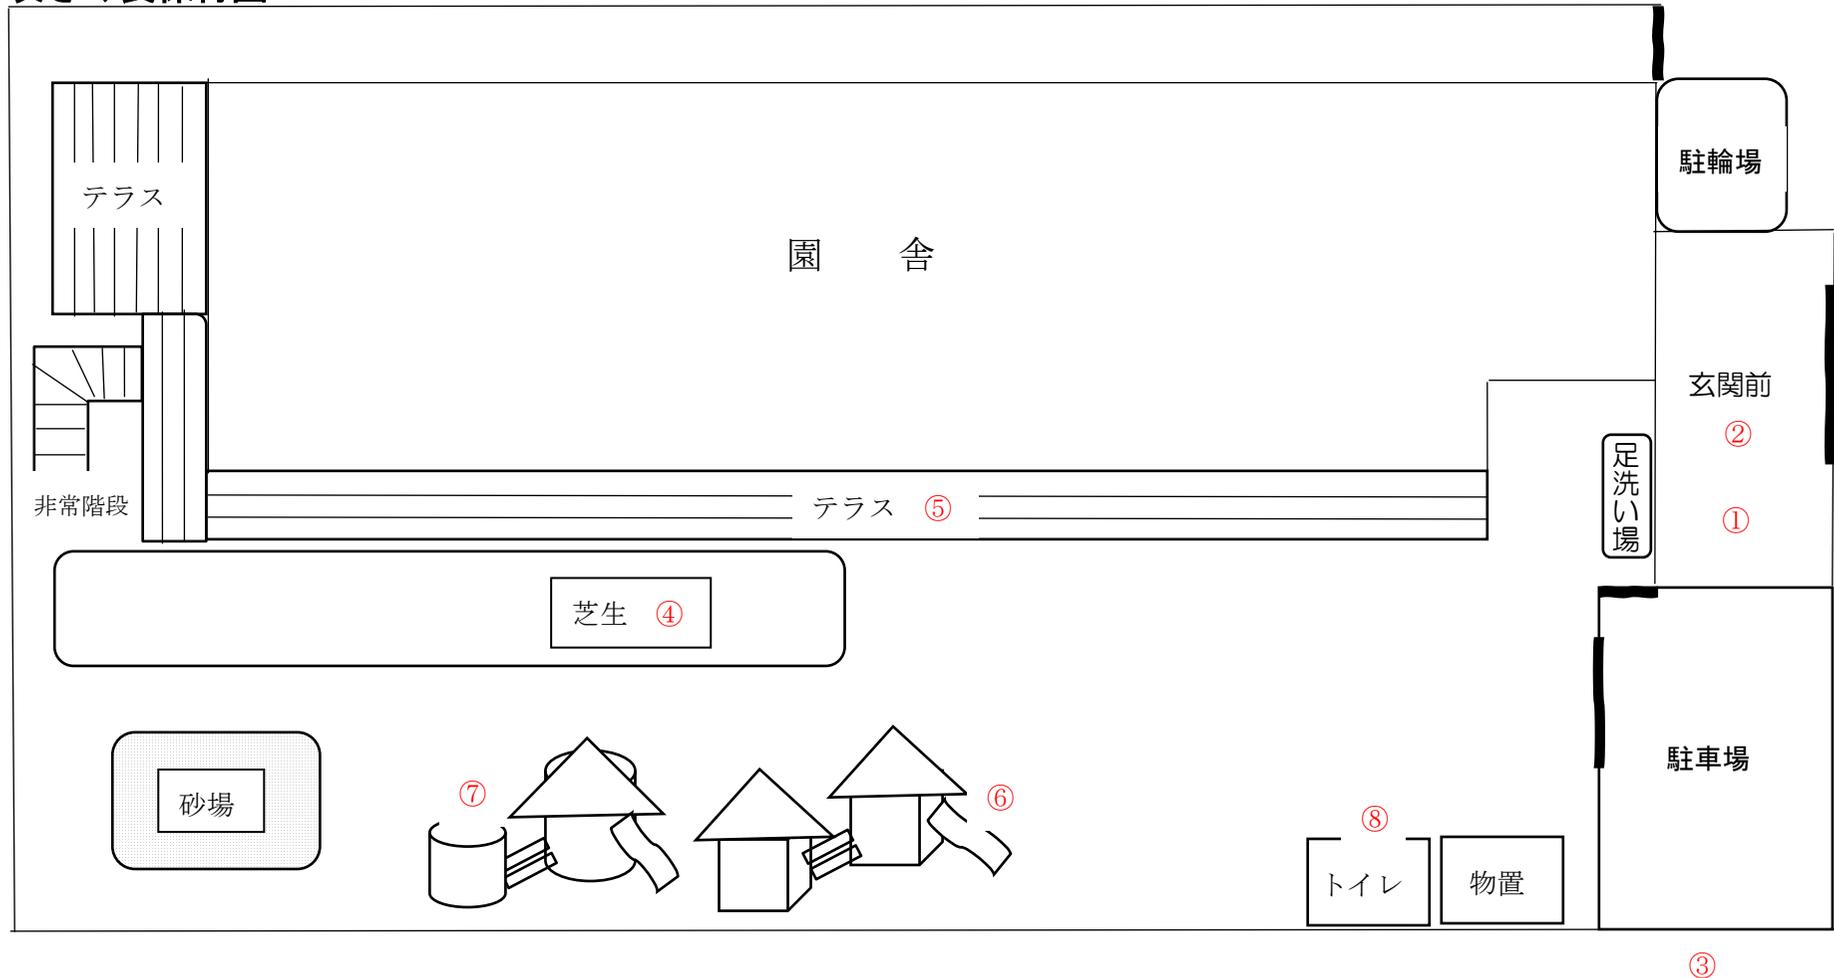

測定日：平成30年11月20日（天候：曇）

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	足洗い場	0.055	0.038	0.047	⑤	テラス	0.050	0.054	0.031
②	玄関前	0.050	0.064	0.065	⑥	遊具下1	0.070	0.074	0.086
③	駐車場	0.054	0.077	0.078	⑦	遊具下2	0.063	0.060	0.071
④	芝生	0.031	0.044	0.024	⑧	トイレ前	0.049	0.063	0.099

（単位：マイクロシーベルト／時）