


# 柏の葉キャンパス保育園

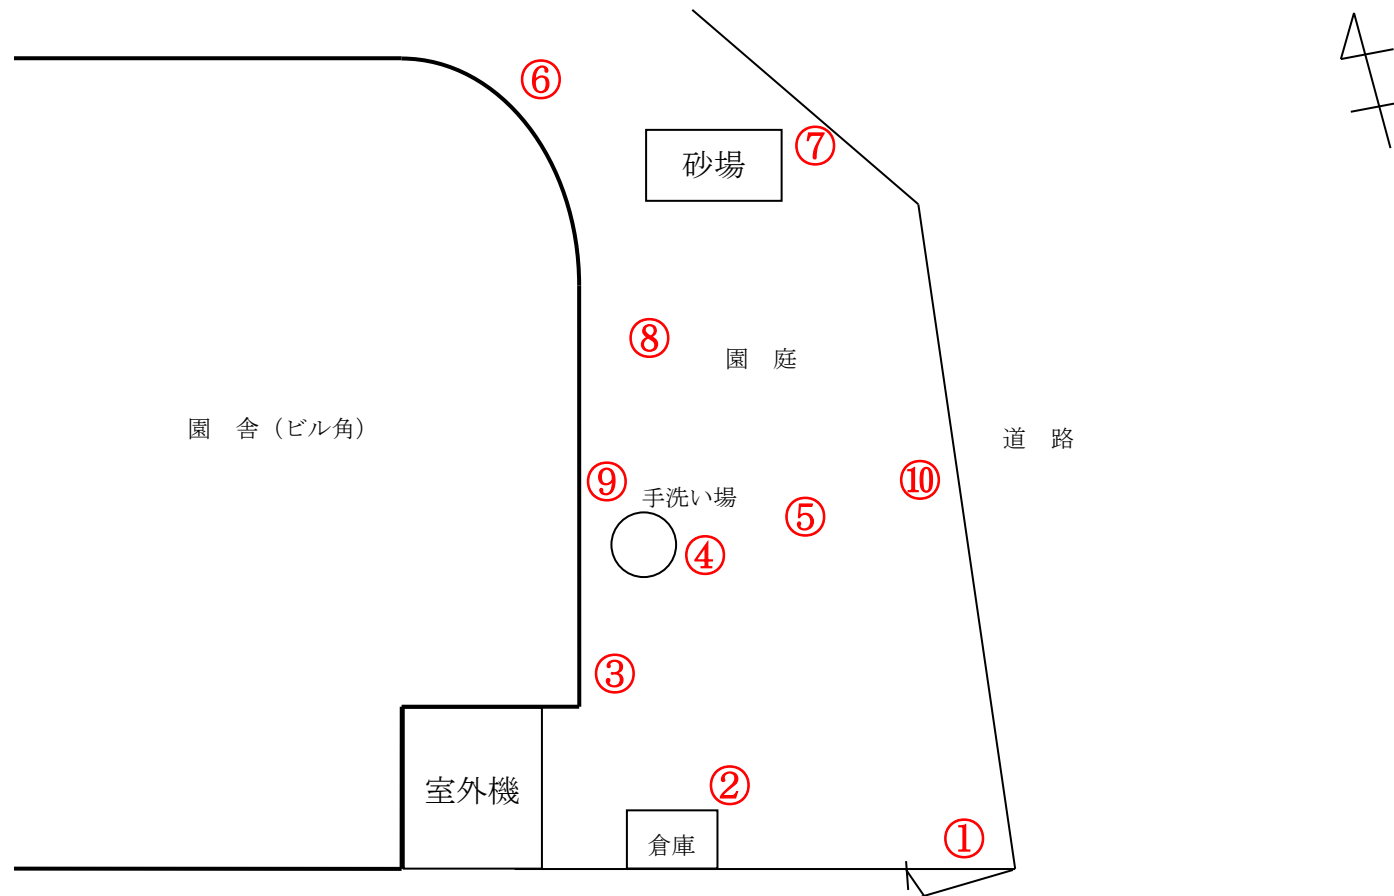

測定日：令和元年5月31日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	園庭非常口前	0.072	0.088	0.098	⑥	0歳児入り口付近	0.078	0.076	0.087
②	倉庫前	0.073	0.101	0.083	⑦	砂場西側フェンス角	0.080	0.088	0.077
③	室外機前排水溝	0.063	0.062	0.063	⑧	園庭排水溝	0.080	0.075	0.067
④	屋外水道前	0.092	0.086	0.068	⑨	園児下駄箱裏	0.074	0.086	0.052
⑤	園庭中央	0.068	0.072	0.086	⑩	中央排水溝付近	0.069	0.072	0.078