


# 北の杜保育園

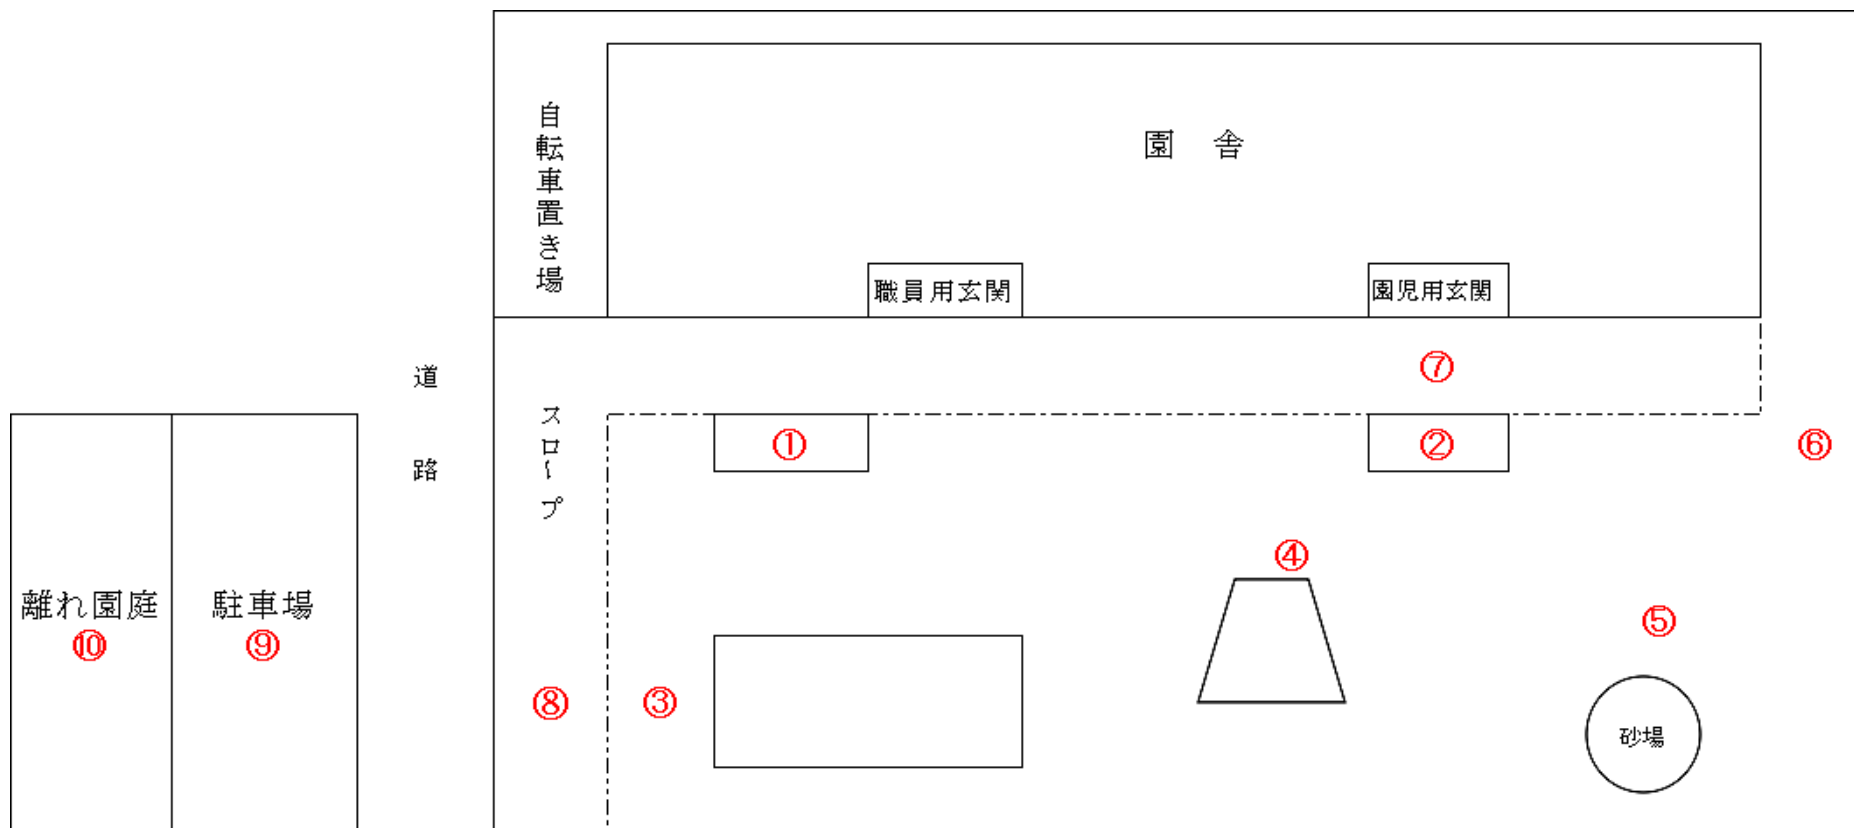

測定日：令和元年6月7日

天候：雨

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	手洗い場	0.044	0.033	0.044	⑥	花壇前	0.035	0.044	0.047
②	手洗い場	0.051	0.038	0.047	⑦	園児用玄関	0.040	0.039	0.039
③	正面玄関	0.049	0.042	0.050	⑧	職員用玄関	0.044	0.033	0.040
④	築山頂上	0.052	0.060	0.058	⑨	駐車場	0.056	0.064	0.066
⑤	鉄棒前	0.046	0.054	0.054	⑩	離れ園庭	0.061	0.058	0.058