


咲さく良保育園

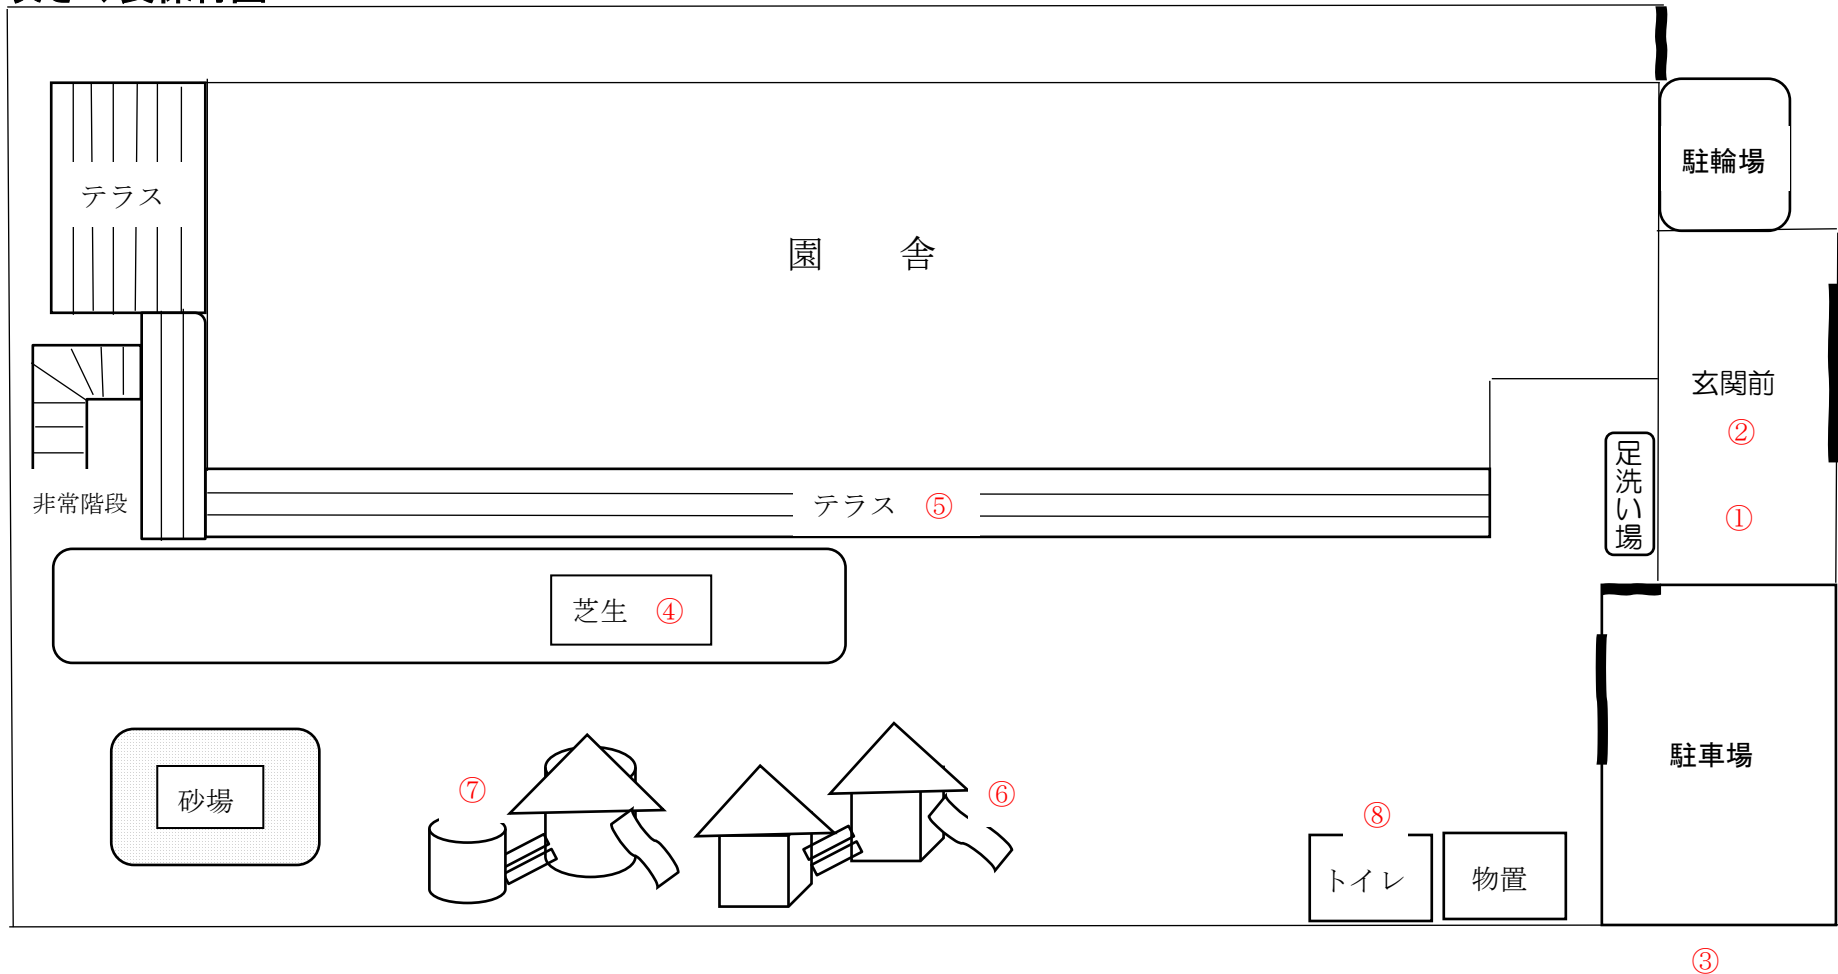

測定日：令和元年6月12日（天候：曇）

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	足洗い場	0.050	0.057	0.051	⑤	テラス	0.053	0.045	0.042
②	玄関前	0.061	0.049	0.063	⑥	遊具下1	0.051	0.070	0.078
③	駐車場	0.059	0.054	0.053	⑦	遊具下2	0.060	0.051	0.068
④	芝生	0.033	0.035	0.033	⑧	トイレ前	0.055	0.058	0.078

（単位：マイクロシーベルト／時）