


# 柏市立若葉保育園

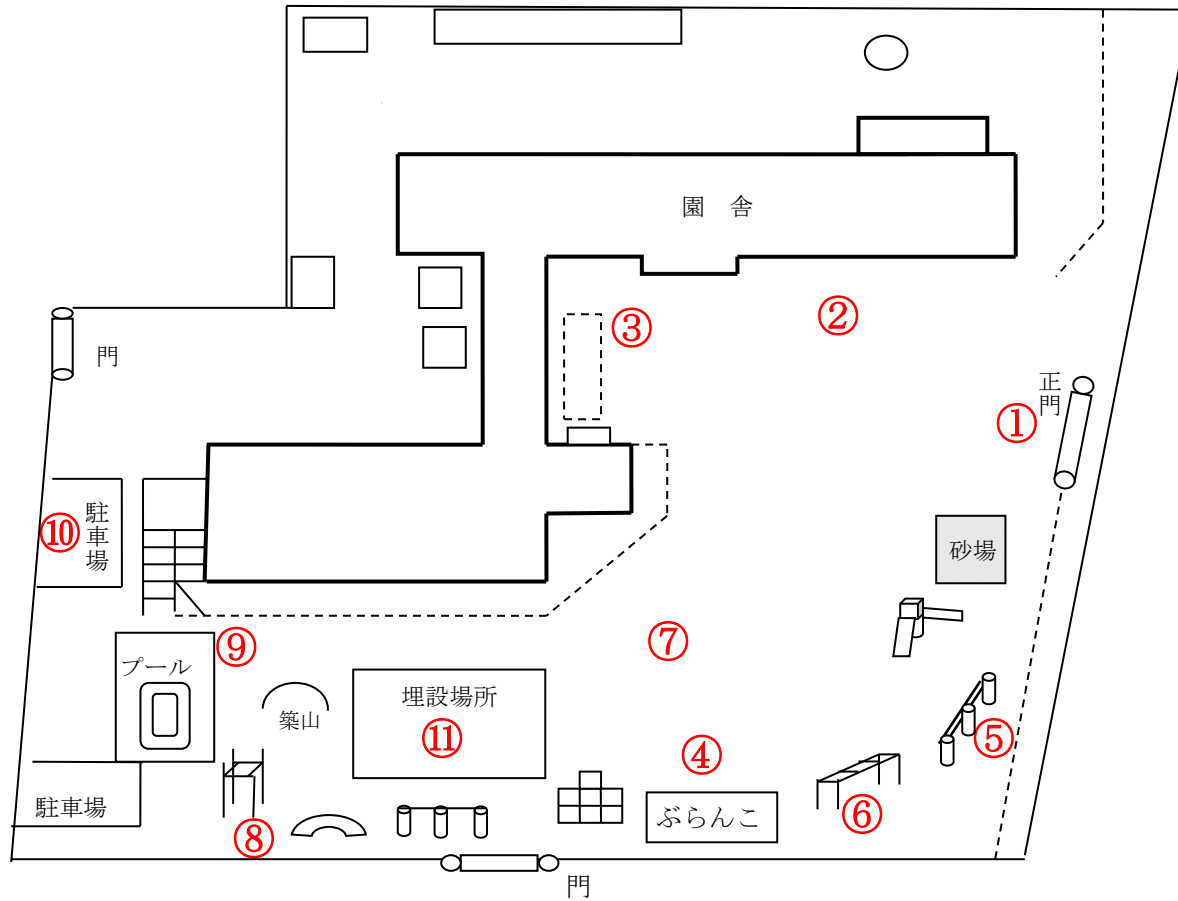

測定日：令和元年11月12日

天候：晴

(単位：マイクロシーベルト/時)

| 測定箇所 |         | 100 cm | 50 cm | 5 cm  | 測定箇所 |             | 100 cm | 50 cm | 5 cm  |
|------|---------|--------|-------|-------|------|-------------|--------|-------|-------|
| ①    | 正門前     | 0.057  | 0.045 | 0.051 | ⑦    | 園庭中央        | 0.055  | 0.049 | 0.055 |
| ②    | 2歳児保育室横 | 0.078  | 0.063 | 0.077 | ⑧    | チェンジム       | 0.070  | 0.056 | 0.050 |
| ③    | 幼児玄関横   | 0.075  | 0.079 | 0.076 | ⑨    | プール横        | 0.060  | 0.058 | 0.065 |
| ④    | ぶらんこ前   | 0.058  | 0.051 | 0.056 | ⑩    | 駐車場         | 0.081  | 0.082 | 0.084 |
| ⑤    | 鉄棒      | 0.059  | 0.075 | 0.059 | ⑪    | 横門と事務室の中間地点 | 0.064  | 0.079 | 0.078 |
| ⑥    | うんてい    | 0.062  | 0.057 | 0.054 | ⑫    | プール裏        | 0.083  | 0.084 | 0.099 |