


北の杜保育園

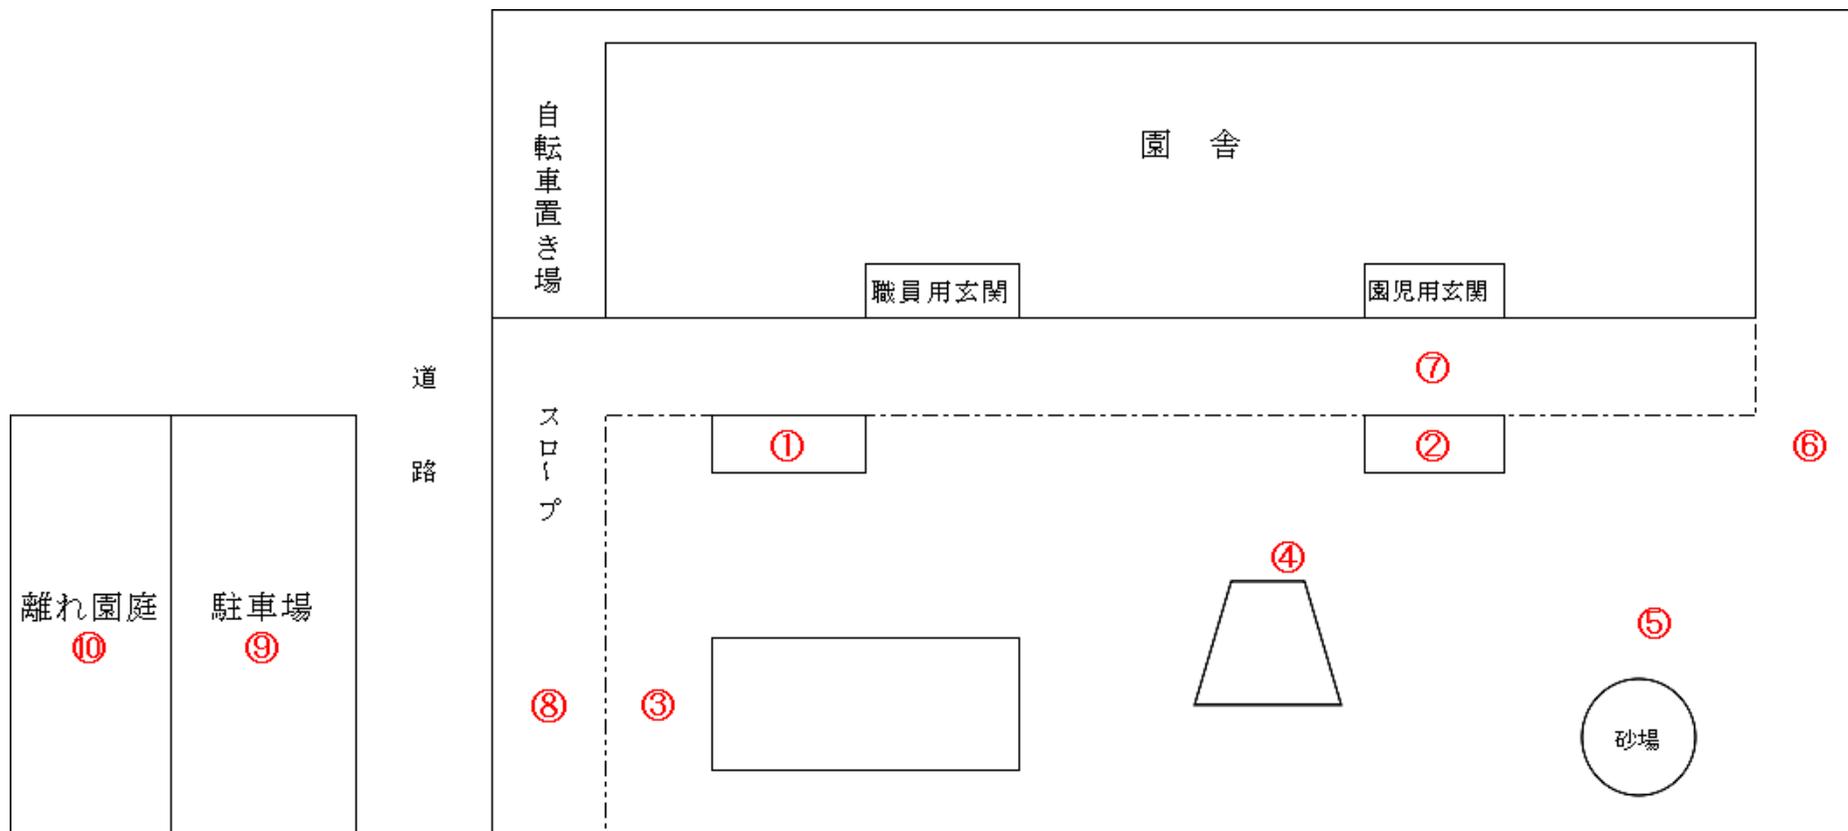

測定日：令和元年11月18日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm	測定箇所		100 cm	50 cm	5 cm
①	手洗い場	0.043	0.046	0.038	⑥	花壇前	0.045	0.037	0.048
②	手洗い場	0.047	0.050	0.042	⑦	園児用玄関	0.040	0.061	0.050
③	正面玄関	0.037	0.048	0.040	⑧	職員用玄関	0.044	0.033	0.036
④	築山頂上	0.049	0.044	0.062	⑨	駐車場	0.045	0.052	0.067
⑤	鉄棒前	0.042	0.049	0.056	⑩	離れ園庭	0.051	0.046	0.038