


咲さく良保育園

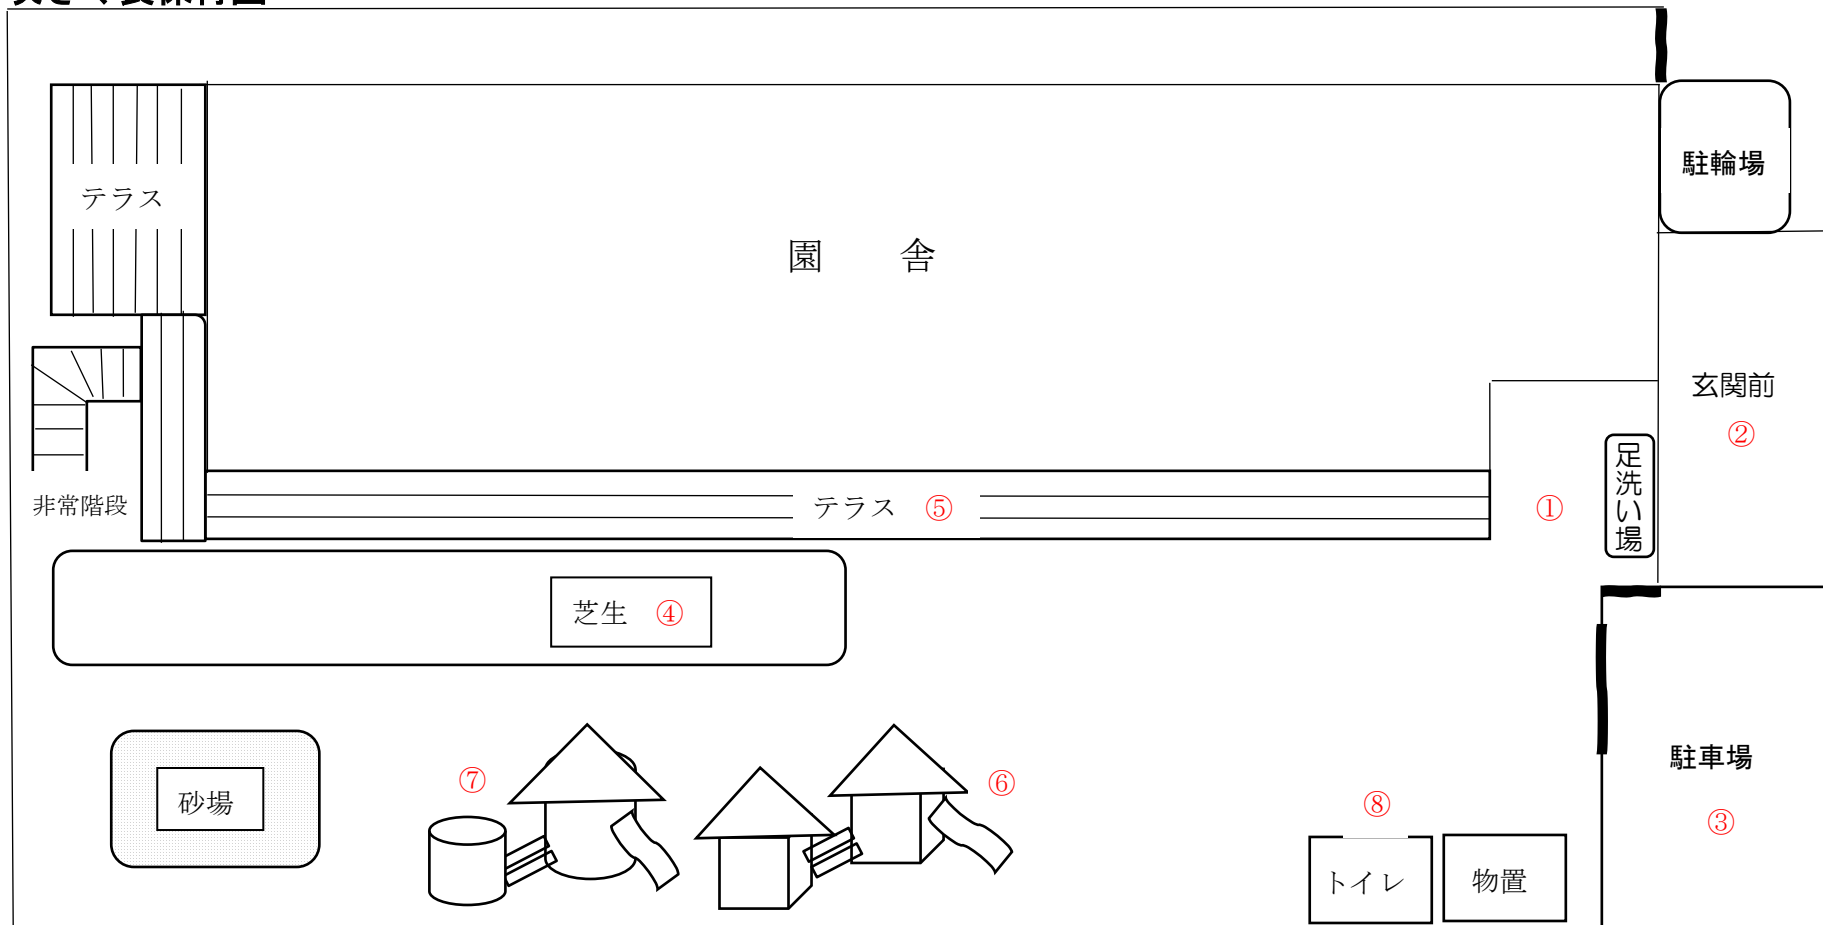

測定日：令和元年11月29日（天候：晴）

| 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm | 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm |
|------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| ① | 足洗い場 | 0.051 | 0.060 | 0.055 | ⑤ | テラス | 0.060 | 0.041 | 0.040 |
| ② | 玄関前 | 0.070 | 0.044 | 0.060 | ⑥ | 遊具下1 | 0.060 | 0.055 | 0.070 |
| ③ | 駐車場 | 0.060 | 0.056 | 0.055 | ⑦ | 遊具下2 | 0.060 | 0.056 | 0.063 |
| ④ | 芝生 | 0.040 | 0.030 | 0.033 | ⑧ | トイレ前 | 0.052 | 0.055 | 0.060 |

（単位：マイクロシーベルト／時）