


放射線量マップ【柏第一小学校】

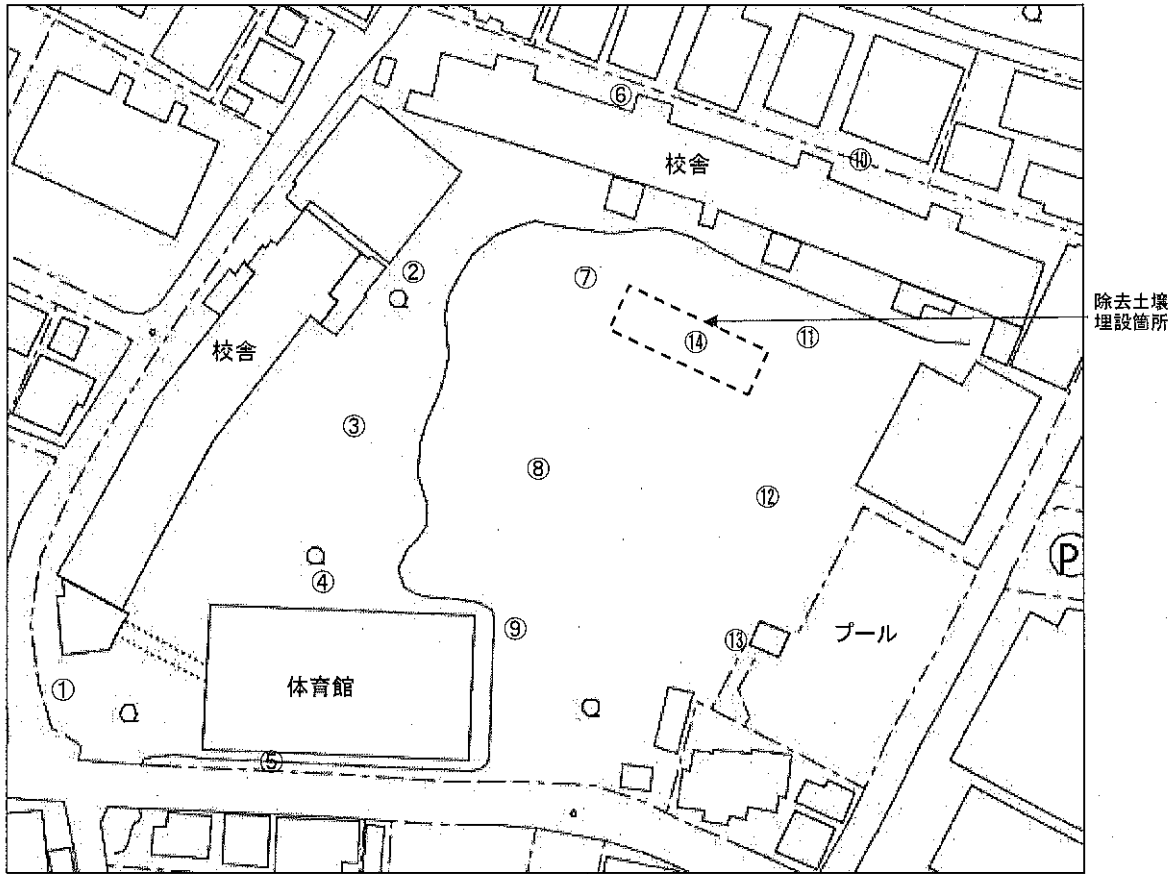

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.070	0.069	0.077	0.071	0.050	0.070
②	グラウンド	土	0.074	0.052	0.085	0.069	0.077	0.077
③	グラウンド	土	0.043	0.041	0.033	0.049	0.027	0.056
④	グラウンド	土	0.039	0.047	0.060	0.052	0.048	0.070
⑤	体育館裏	土	0.094	0.094	0.073	0.104	0.074	0.118
⑥	校舎裏	土	0.069	0.066	0.062	0.081	0.063	0.057
⑦	グラウンド	土	0.053	0.031	0.035	0.040	0.051	0.043
⑧	グラウンド	土	0.033	0.049	0.050	0.052	0.038	0.059
⑨	グラウンド	土	0.048	0.046	0.034	0.061	0.051	0.063
⑩	校舎裏	土	0.073	0.070	0.072	0.082	0.084	0.117
⑪	グラウンド	土	0.086	0.056	0.056	0.058	0.058	0.072
⑫	グラウンド	土	0.054	0.043	0.042	0.048	0.050	0.046
⑬	グラウンド	土	0.078	0.064	0.071	0.060	0.088	0.059
⑭	グラウンド	土	0.044	-	0.049	-	0.060	-
平均			0.061	0.056	0.057	0.064	0.059	0.070

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満