


放射線量マップ【柏第二小学校】

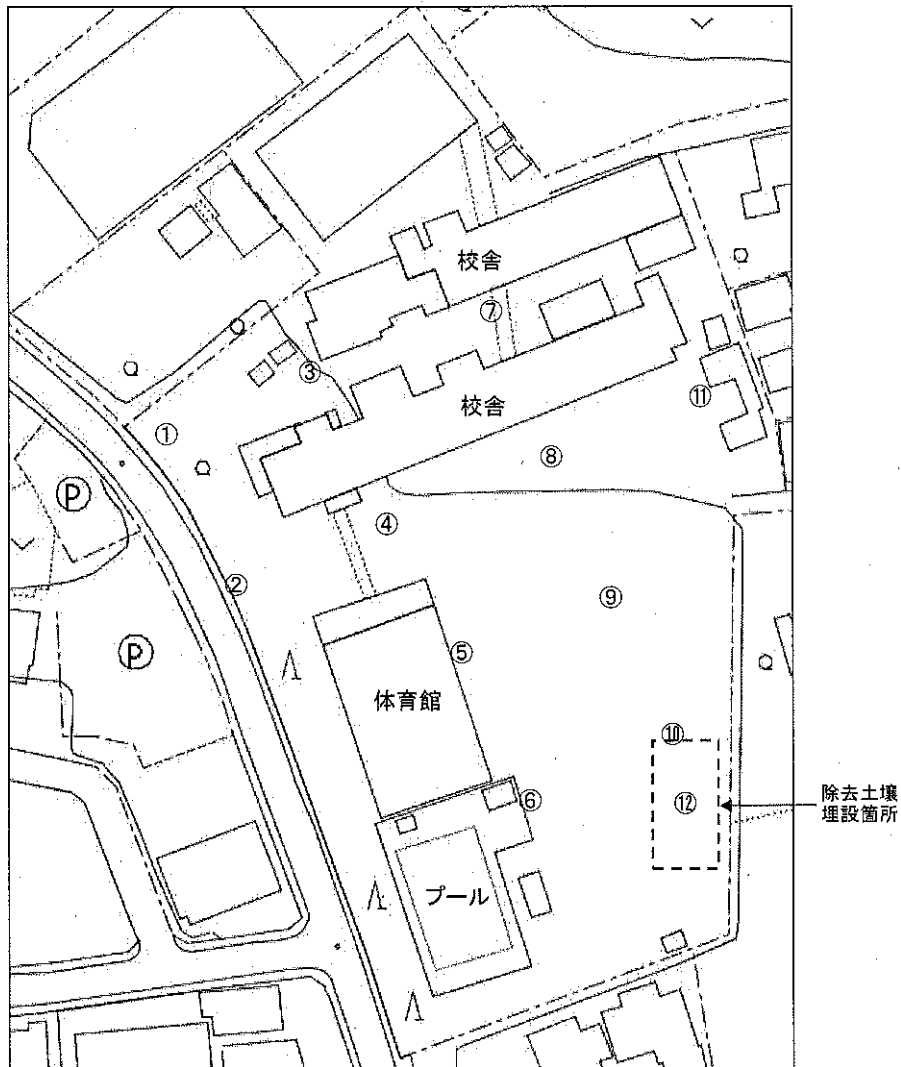

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.057	0.049	0.044	0.070	0.050	0.064
②	校門	舗装	0.065	0.034	0.062	0.039	0.071	0.045
③	校舎前	舗装	0.047	0.063	0.063	0.075	0.066	0.085
④	グラウンド	土	工事中	0.061	工事中	0.088	工事中	0.065
⑤	グラウンド	土	0.033	0.028	0.041	0.036	0.036	0.041
⑥	グラウンド	土	0.032	0.046	0.047	0.043	0.037	0.043
⑦	校舎前	舗装	0.064	0.072	0.075	0.076	0.063	0.080
⑧	グラウンド	土	工事中	0.033	工事中	0.053	工事中	0.042
⑨	グラウンド	土	0.038	0.031	0.050	0.048	0.049	0.038
⑩	グラウンド	土	0.028	0.030	0.038	0.039	0.040	0.046
⑪	グラウンド	土	0.058	0.054	0.060	0.054	0.045	0.056
⑫	グラウンド	土	0.040	-	0.041	-	0.039	-
平均			0.046	0.046	0.052	0.056	0.050	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満