


放射線量マップ【柏第四小学校】

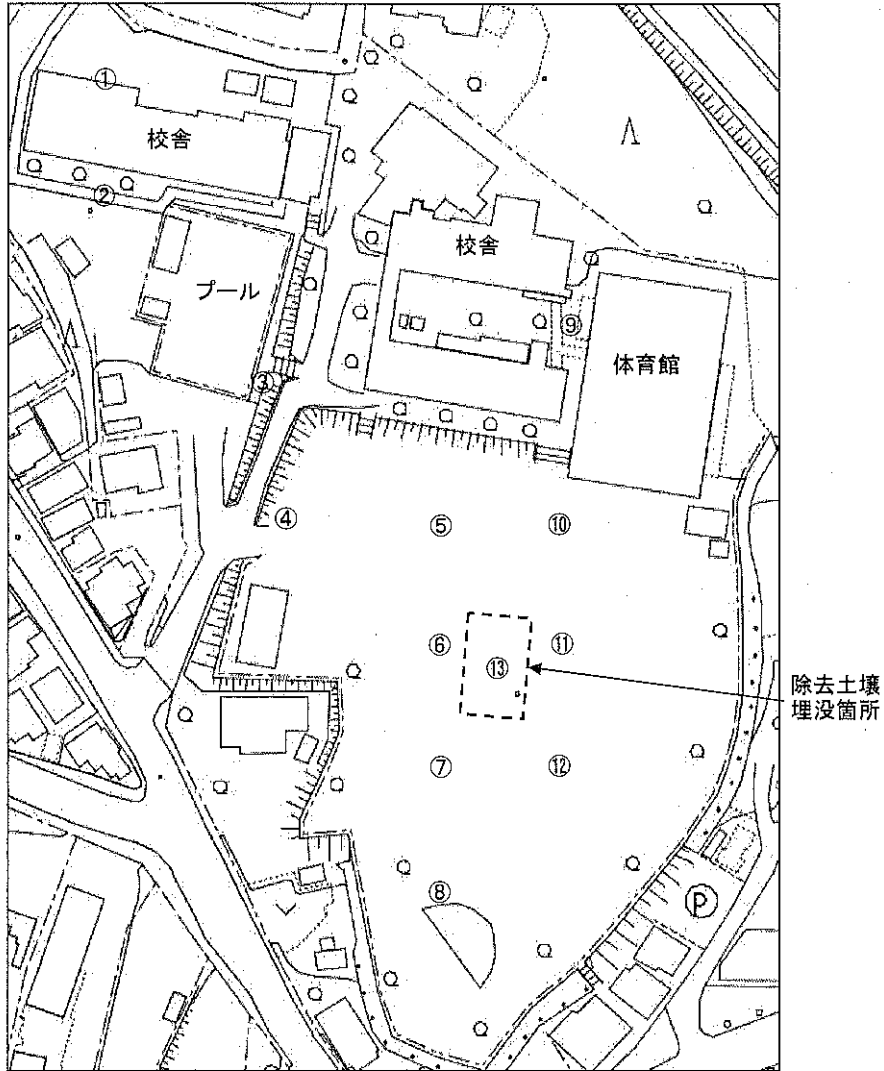

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成27年11月6日(前回:平成27年5月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | | | ※2柏市目標 | |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 校舎裏 | 土 | 0.060 | 0.073 | 0.074 | 0.073 | 0.068 | 0.083 |
| ② | 校舎前 | 土 | 0.070 | 0.093 | 0.085 | 0.098 | 0.092 | 0.096 |
| ③ | プール横 | 土 | 0.057 | 0.062 | 0.083 | 0.073 | 0.073 | 0.075 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.044 | 0.047 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.044 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.028 | 0.047 | 0.041 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.031 | 0.032 | 0.041 | 0.036 | 0.029 | 0.028 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.047 | 0.041 | 0.048 | 0.043 | 0.033 | 0.048 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.042 | 0.045 | 0.039 | 0.048 | 0.040 | 0.028 |
| ⑨ | 体育館横 | 土 | 0.068 | 0.052 | 0.068 | 0.062 | 0.048 | 0.065 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.040 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.039 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.038 | 0.029 | 0.036 | 0.029 | 0.043 | 0.047 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.027 | 0.039 | 0.037 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.046 | - | 0.033 | - | 0.031 | - |
| 平均 | | | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 0.053 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満