


放射線量マップ【柏第六小学校】

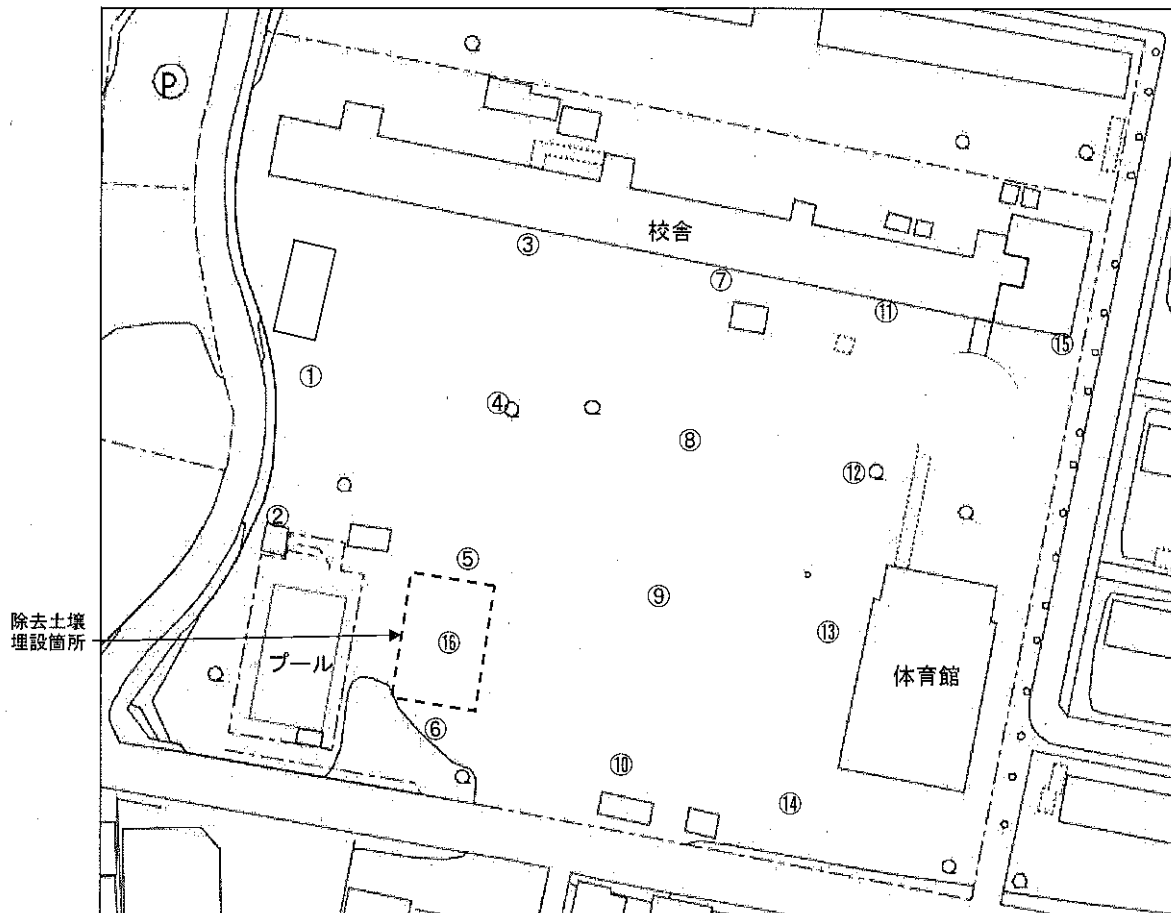

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月11日)〈単位:マイクロシーベルト/毎時〉

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.060	0.059	0.036	0.057	0.057	0.076
②	プール横	土	0.096	0.077	0.074	0.105	0.063	0.109
③	校舎前	土	工事中	0.076	工事中	0.073	工事中	0.138
④	グラウンド	土	0.073	0.064	0.090	0.057	0.091	0.061
⑤	グラウンド	土	0.035	0.044	0.050	0.055	0.037	0.052
⑥	グラウンド	土	0.040	0.041	0.048	0.045	0.042	0.058
⑦	校舎前	土	0.076	0.054	0.050	0.060	0.060	0.063
⑧	グラウンド	土	0.078	0.082	0.068	0.082	0.061	0.067
⑨	グラウンド	土	0.043	0.026	0.037	0.038	0.037	0.026
⑩	グラウンド	土	0.046	0.069	0.051	0.069	0.039	0.043
⑪	校舎前	アスファルト	0.077	0.080	0.055	0.065	0.069	0.069
⑫	グラウンド	土	0.039	0.094	0.045	0.134	0.035	0.085
⑬	グラウンド	土	0.047	0.063	0.049	0.064	0.025	0.046
⑭	グラウンド	土	0.061	0.057	0.065	0.067	0.059	0.078
⑮	校舎前	アスファルト	0.093	0.111	0.094	0.116	0.103	0.098
⑯	グラウンド	土	0.030	-	0.025	-	0.023	-
平均			0.060	0.066	0.056	0.072	0.053	0.071

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満