


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

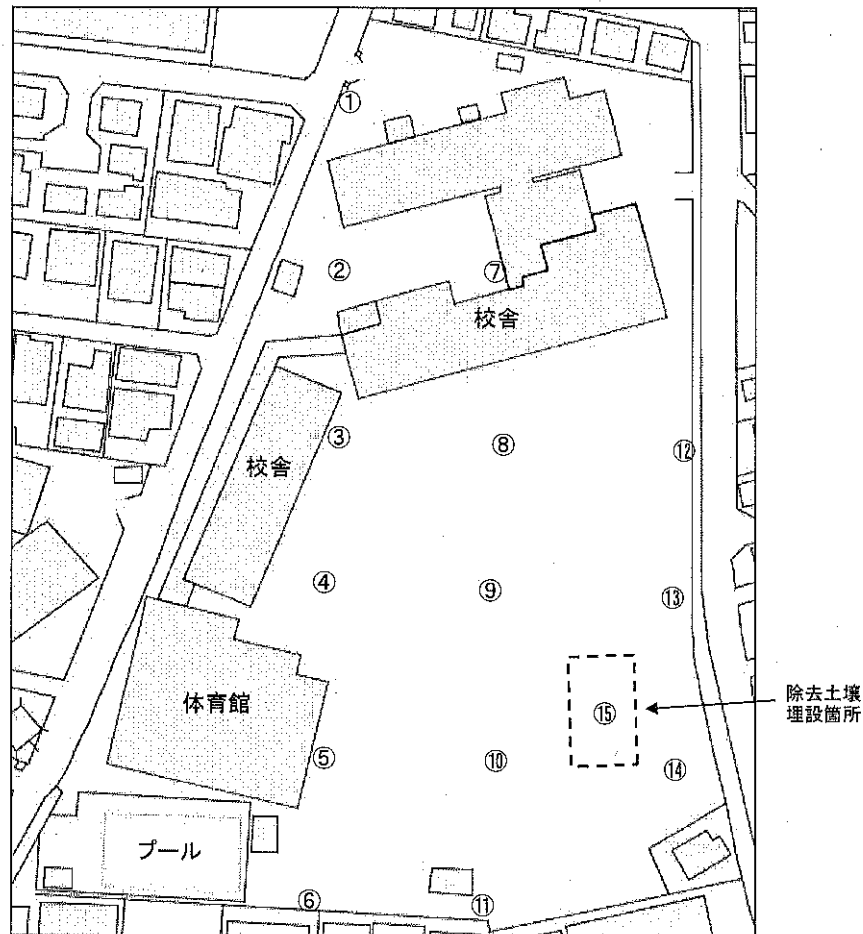

○除染完了日：平成24年7月12日

○測定日：平成27年11月11日(前回：平成27年5月8日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.045	0.065	0.054	0.073	0.040	0.051
②	グラウンド	土	0.047	0.049	0.055	0.067	0.070	0.048
③	グラウンド	土	0.085	0.089	0.102	0.112	0.089	0.118
④	グラウンド	土	0.049	0.039	0.044	0.043	0.054	0.052
⑤	グラウンド	土	0.064	0.054	0.047	0.058	0.077	0.060
⑥	グラウンド	土	0.102	0.091	0.098	0.088	0.103	0.087
⑦	校舎裏	土	0.078	0.073	0.092	0.093	0.090	0.112
⑧	グラウンド	土	0.042	0.040	0.050	0.036	0.036	0.031
⑨	グラウンド	土	0.032	0.034	0.027	0.043	0.043	0.040
⑩	グラウンド	土	0.042	0.032	0.028	0.049	0.047	0.045
⑪	グラウンド	土	0.051	0.066	0.049	0.068	0.081	0.053
⑫	グラウンド	土	0.052	0.048	0.048	0.048	0.052	0.042
⑬	グラウンド	土	0.060	0.037	0.063	0.075	0.067	0.051
⑭	グラウンド	土	0.046	0.059	0.041	0.074	0.052	0.072
⑮	グラウンド	土	0.041	-	0.033	-	0.043	-
平均			0.056	0.055	0.055	0.066	0.063	0.062

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満