


放射線量マップ【花野井小学校】

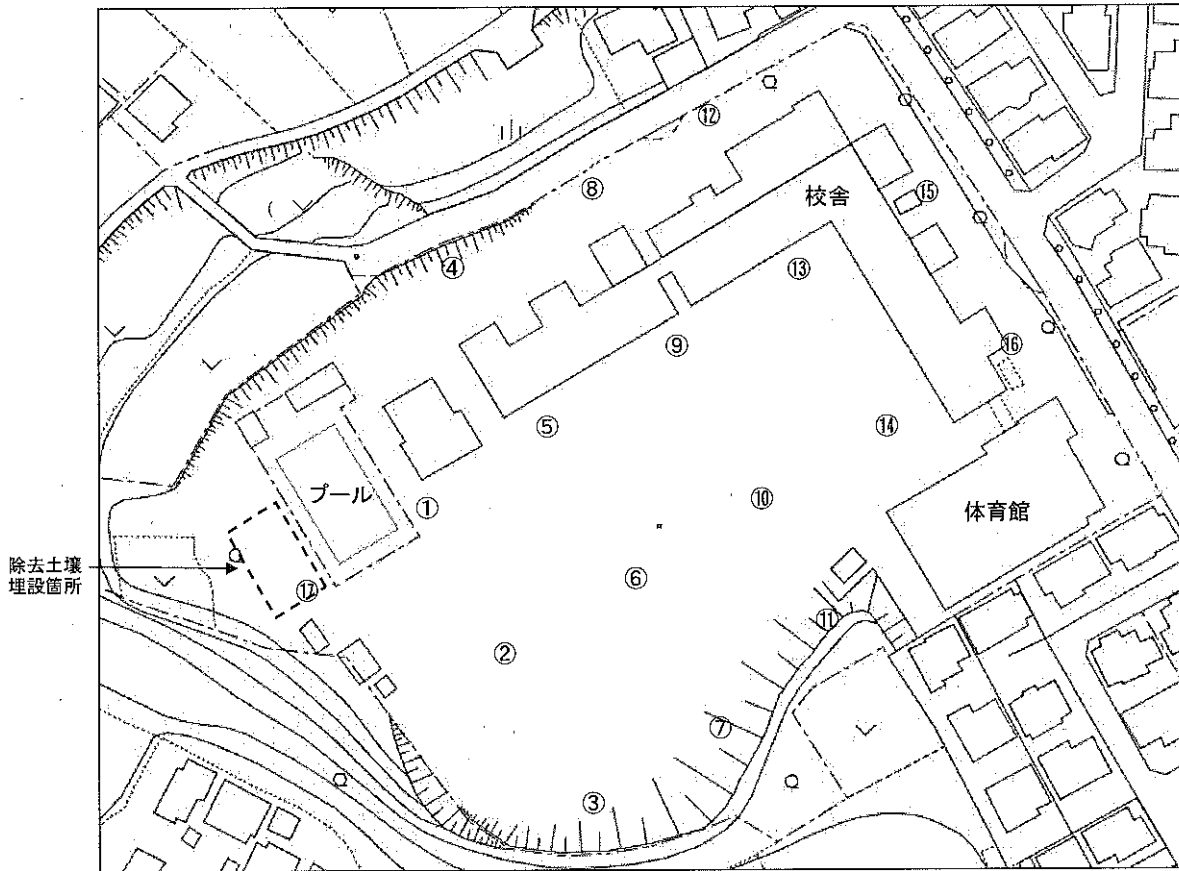

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月6日(前回:平成27年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール前	土	0.077	0.086	0.078	0.076	0.089	0.089
②	グラウンド	土	0.073	0.066	0.080	0.072	0.062	0.060
③	グラウンド	土	0.061	0.054	0.051	0.045	0.063	0.037
④	校舎裏	土	0.070	0.058	0.067	0.049	0.063	0.050
⑤	校舎前	土	0.065	0.062	0.066	0.060	0.056	0.046
⑥	グラウンド	土	0.049	0.051	0.052	0.057	0.056	0.041
⑦	グラウンド	土	0.064	0.063	0.063	0.071	0.057	0.070
⑧	校舎裏	アスファルト	0.042	0.064	0.065	0.069	0.055	0.064
⑨	校舎前	土	0.063	0.057	0.064	0.055	0.049	0.044
⑩	グラウンド	土	0.040	0.048	0.046	0.044	0.054	0.040
⑪	グラウンド	土	0.060	0.046	0.062	0.066	0.067	0.057
⑫	校舎裏	アスファルト	0.092	0.091	0.098	0.105	0.074	0.108
⑬	校舎前	土	0.102	0.080	0.122	0.064	0.137	0.045
⑭	グラウンド	土	0.044	0.042	0.054	0.057	0.047	0.042
⑮	校舎裏	アスファルト	0.066	0.061	0.071	0.063	0.048	0.068
⑯	校舎裏	アスファルト	0.069	0.075	0.088	0.084	0.080	0.059
⑰	プール裏	土	0.084	-	0.082	-	0.084	-
平均			0.066	0.063	0.071	0.065	0.067	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満