


放射線量マップ【松葉第二小学校】

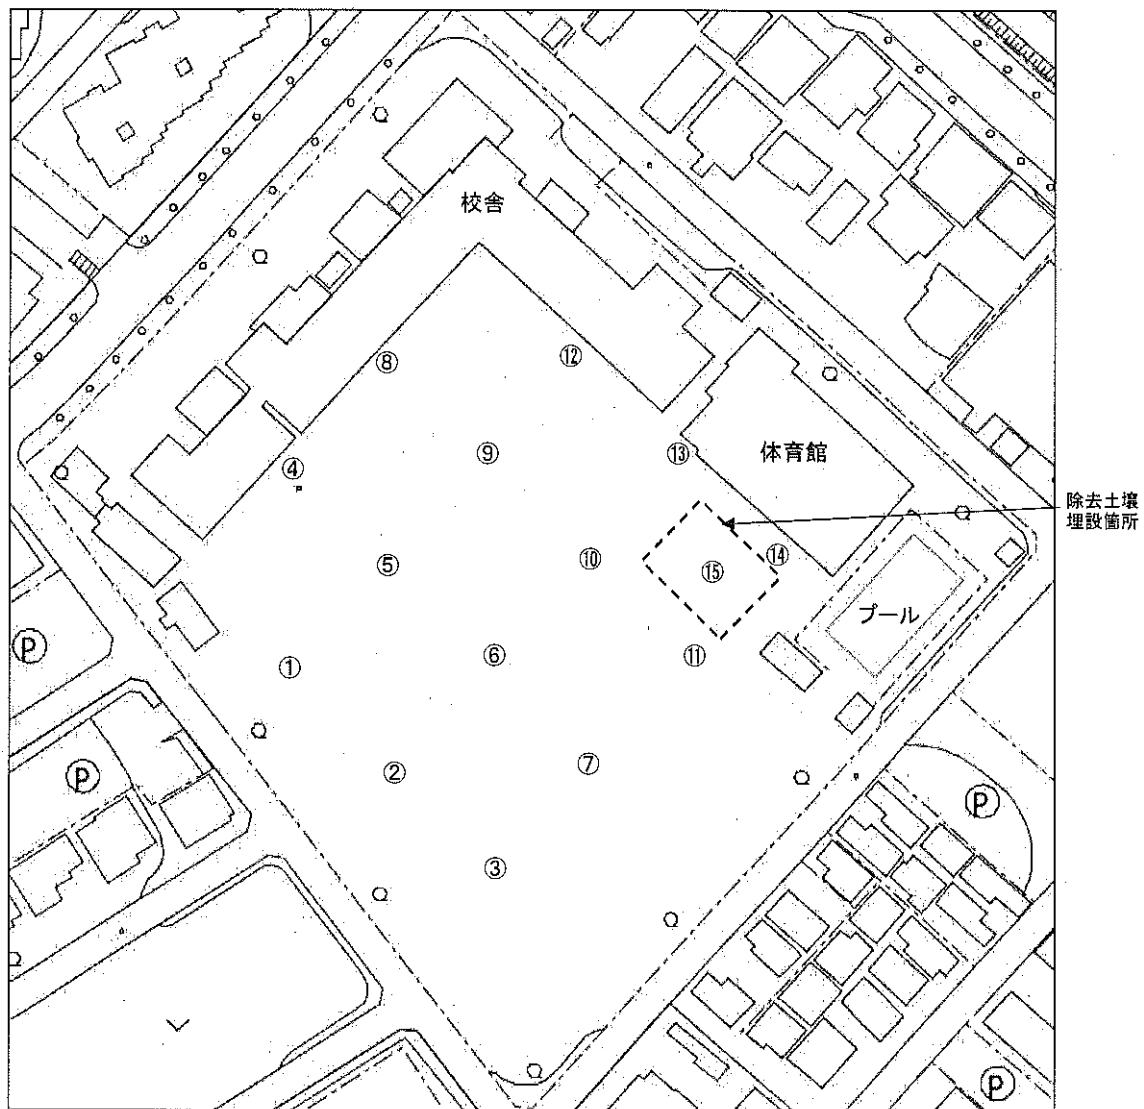

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成27年11月11日（前回：平成27年5月11日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.042	0.036	0.036	0.048	0.038	0.046
②	グラウンド	土	0.041	0.035	0.047	0.051	0.040	0.039
③	グラウンド	土	0.050	0.059	0.052	0.062	0.070	0.060
④	グラウンド	土	0.070	0.076	0.086	0.078	0.088	0.093
⑤	グラウンド	土	0.045	0.056	0.045	0.049	0.050	0.048
⑥	グラウンド	土	0.051	0.053	0.033	0.037	0.035	0.038
⑦	グラウンド	土	0.042	0.051	0.054	0.044	0.032	0.046
⑧	グラウンド	土	0.055	0.071	0.076	0.067	0.071	0.070
⑨	グラウンド	土	0.062	0.043	0.061	0.048	0.047	0.038
⑩	グラウンド	土	0.052	0.061	0.060	0.071	0.068	0.082
⑪	グラウンド	土	0.066	0.050	0.060	0.062	0.053	0.051
⑫	グラウンド	土	0.098	0.071	0.122	0.075	0.187	0.077
⑬	グラウンド	土	0.057	0.054	0.075	0.059	0.063	0.062
⑭	グラウンド	土	0.065	0.060	0.063	0.075	0.063	0.067
⑮	グラウンド	土	0.033	-	0.048	-	0.039	-
平均			0.055	0.055	0.061	0.059	0.063	0.058

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満