


放射線量マップ【風早北部小学校】

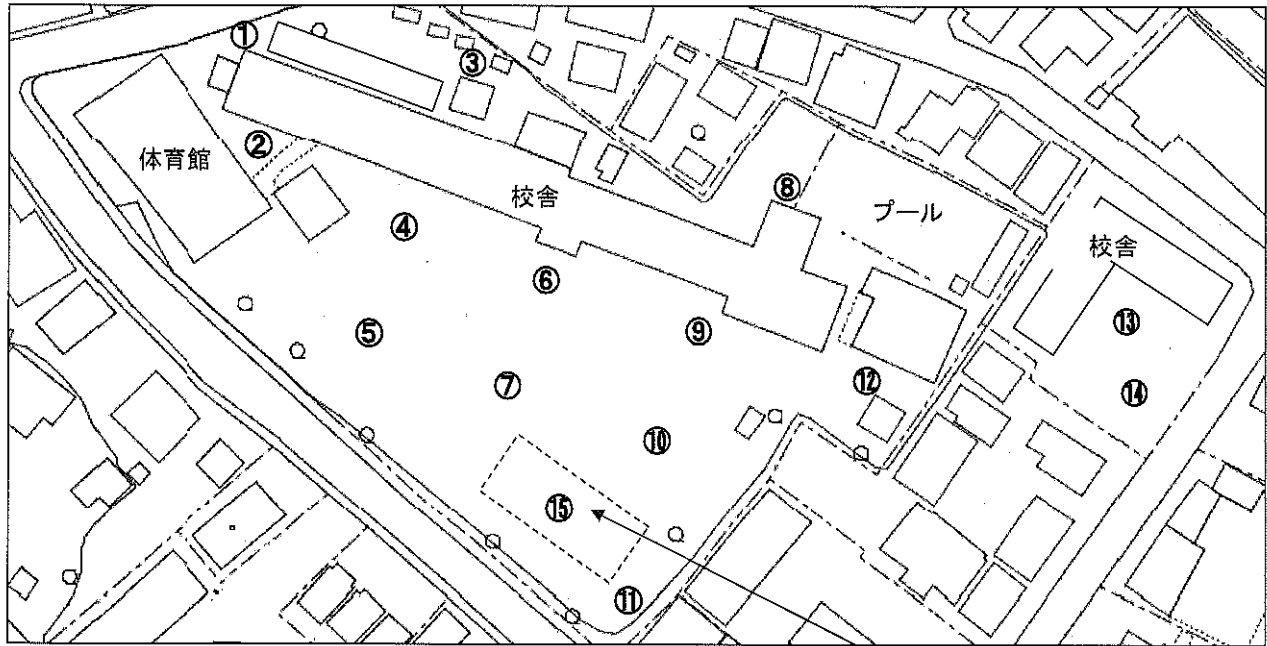

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成27年11月5日(前回:平成27年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.040	0.048	0.062	0.050	0.046	0.050
②	校舎前	土	0.063	0.063	0.080	0.089	0.078	0.091
③	校舎裏	舗装	0.043	0.053	0.051	0.069	0.053	0.066
④	校舎前	土	0.043	0.043	0.062	0.065	0.079	0.062
⑤	グラウンド	土	0.032	0.033	0.051	0.058	0.041	0.038
⑥	校舎前	土	0.034	0.055	0.065	0.058	0.051	0.058
⑦	グラウンド	土	0.042	0.034	0.042	0.048	0.058	0.043
⑧	校舎裏	舗装	0.071	0.063	0.112	0.083	0.148	0.110
⑨	校舎前	土	0.047	0.047	0.050	0.056	0.063	0.056
⑩	グラウンド	土	0.042	0.046	0.068	0.054	0.059	0.046
⑪	グラウンド	側溝	0.041	0.058	0.059	0.085	0.040	0.040
⑫	校舎前	土	0.037	0.067	0.064	0.064	0.059	0.063
⑬	グラウンド	人工芝	0.049	0.054	0.060	0.062	0.057	0.059
⑭	グラウンド	人工芝	0.049	0.045	0.077	0.063	0.058	0.063
⑮	グラウンド	土	0.027	-	0.032	-	0.027	-
平均			0.044	0.051	0.062	0.065	0.061	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満