


放射線量マップ【逆井中学校】

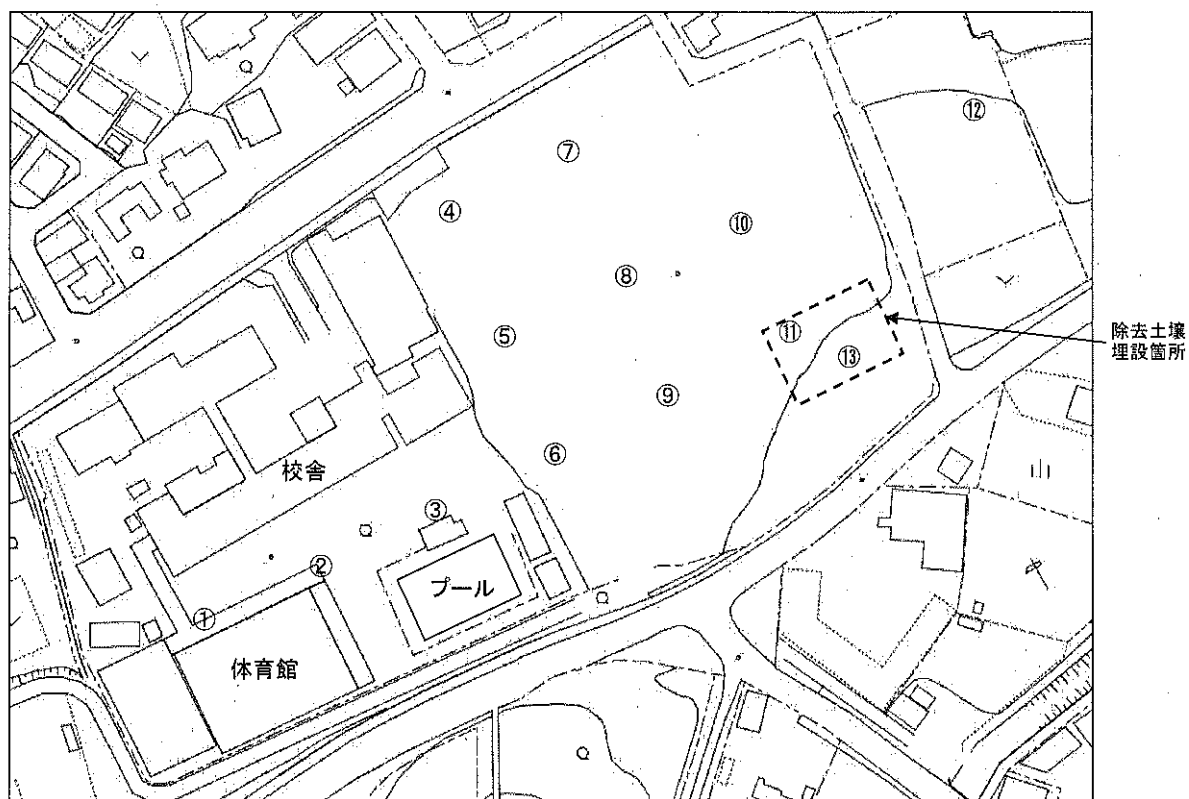

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.058	0.069	0.069	0.099	0.063	0.069
②	体育館前	舗装	0.050	0.069	0.066	0.063	0.057	0.044
③	プール前	土	0.070	0.120	0.121	0.140	0.128	0.133
④	グラウンド	土	0.069	0.104	0.076	0.076	0.092	0.076
⑤	グラウンド	土	0.072	0.094	0.082	0.093	0.084	0.073
⑥	グラウンド	土	0.077	0.085	0.082	0.086	0.077	0.071
⑦	グラウンド	土	0.083	0.080	0.087	0.086	0.094	0.059
⑧	グラウンド	土	0.073	0.087	0.094	0.099	0.098	0.068
⑨	グラウンド	土	0.060	0.081	0.076	0.086	0.087	0.066
⑩	グラウンド	土	0.059	0.071	0.071	0.086	0.099	0.082
⑪	グラウンド	土	0.066	0.074	0.079	0.071	0.074	0.080
⑫	テニスコート	土	0.060	0.070	0.080	0.073	0.075	0.069
⑬	グラウンド	土	0.077	-	0.063	-	0.088	-
平均			0.067	0.084	0.080	0.088	0.086	0.074

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満