


放射線量マップ【柏第一小学校】

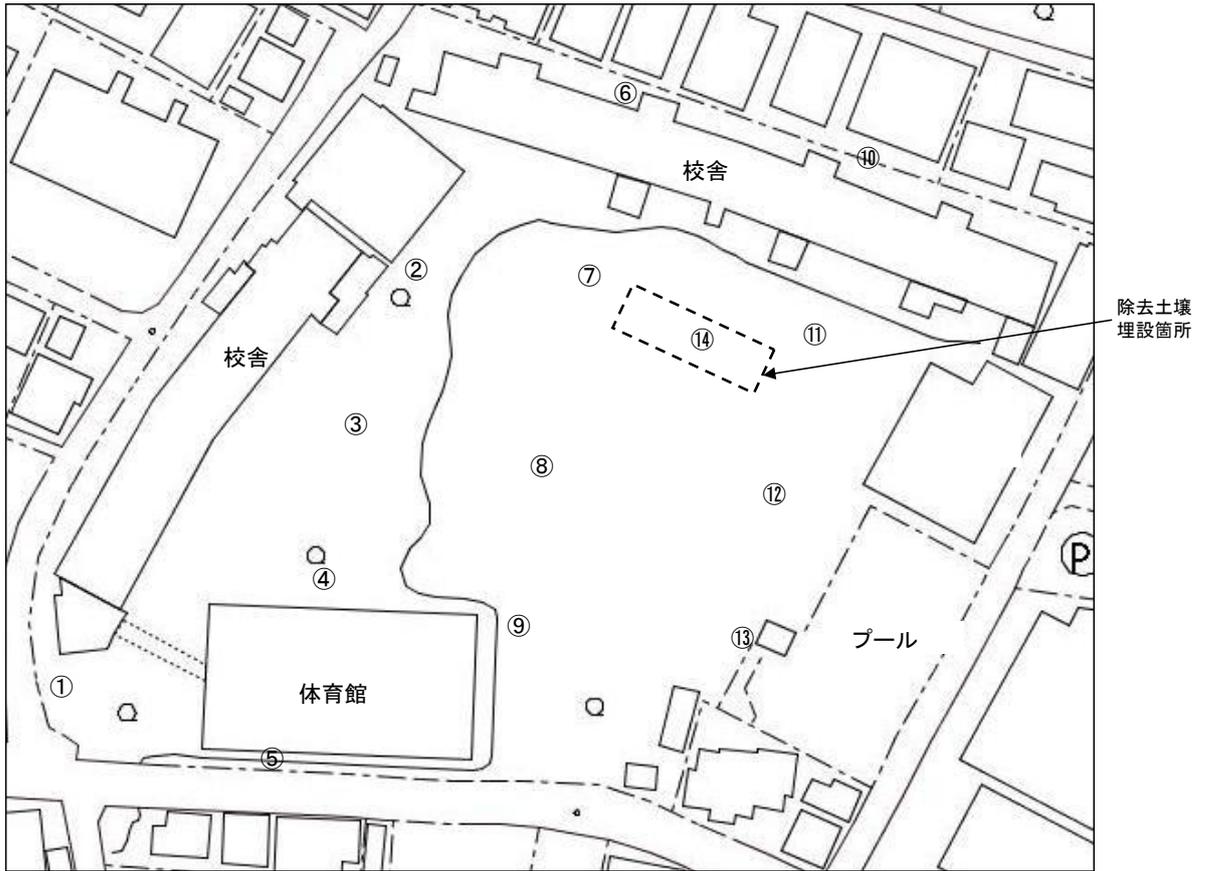

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成28年5月26日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.071	0.070	0.078	0.077	0.074	0.050
②	グラウンド	土	0.064	0.074	0.064	0.085	0.070	0.077
③	グラウンド	土	0.045	0.043	0.042	0.033	0.054	0.027
④	グラウンド	土	0.049	0.039	0.061	0.060	0.047	0.048
⑤	体育館裏	土	0.083	0.094	0.081	0.073	0.092	0.074
⑥	校舎裏	土	0.070	0.069	0.067	0.062	0.085	0.063
⑦	グラウンド	土	0.043	0.053	0.066	0.035	0.044	0.051
⑧	グラウンド	土	0.045	0.033	0.047	0.050	0.045	0.038
⑨	グラウンド	土	0.046	0.048	0.059	0.034	0.060	0.051
⑩	校舎裏	土	0.076	0.073	0.088	0.072	0.098	0.084
⑪	グラウンド	土	0.051	0.086	0.059	0.056	0.060	0.058
⑫	グラウンド	土	0.046	0.054	0.067	0.042	0.064	0.050
⑬	グラウンド	土	0.069	0.078	0.064	0.071	0.065	0.088
⑭	グラウンド	土	0.038	0.044	0.048	0.049	0.042	0.060
平均			0.057	0.061	0.064	0.057	0.064	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満