


放射線量マップ【柏第三小学校】

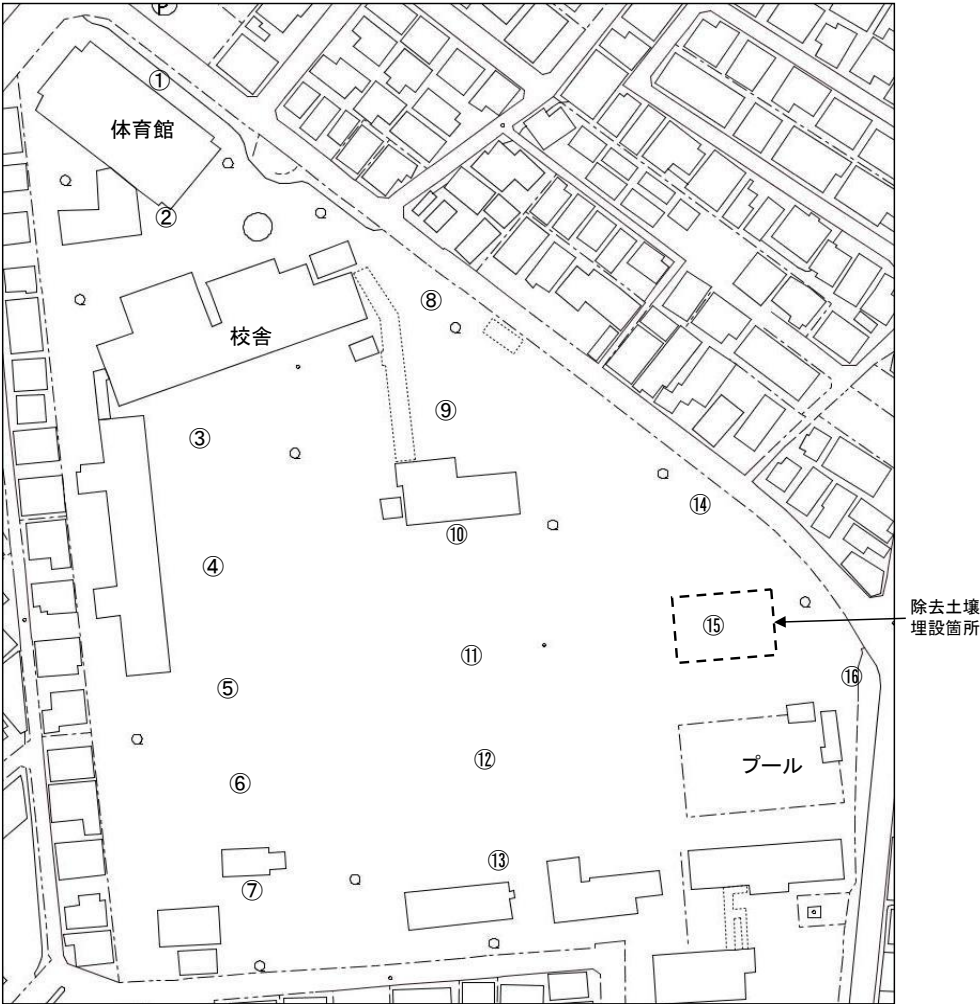

○除染完了日：平成24年3月29日  
 ○測定日：平成28年5月18日（前回：平成27年11月4日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定箇所 |        |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |        |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |        |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 体育館周り  | アスファルト | 0.085   | 0.078 | 0.091 | 0.069 | 0.067  | 0.065 |
| ②    | 体育館周り  | コンクリート | 0.076   | 0.094 | 0.076 | 0.080 | 0.067  | 0.063 |
| ③    | 校舎前    | 土      | 0.045   | 0.065 | 0.038 | 0.068 | 0.053  | 0.064 |
| ④    | グラウンド  | 土      | 0.058   | 0.059 | 0.061 | 0.047 | 0.049  | 0.038 |
| ⑤    | グラウンド  | 土      | 0.040   | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.052  | 0.038 |
| ⑥    | グラウンド  | 土      | 0.047   | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.047  | 0.038 |
| ⑦    | グラウンド  | 土      | 0.091   | 0.070 | 0.092 | 0.061 | 0.093  | 0.064 |
| ⑧    | グラウンド隅 | アスファルト | 0.051   | 0.084 | 0.050 | 0.068 | 0.061  | 0.057 |
| ⑨    | グラウンド  | 土      | 0.050   | 0.043 | 0.054 | 0.037 | 0.063  | 0.057 |
| ⑩    | 校舎前    | 土      | 0.089   | 0.070 | 0.091 | 0.071 | 0.118  | 0.085 |
| ⑪    | グラウンド  | 土      | 0.043   | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.042  | 0.047 |
| ⑫    | グラウンド  | 土      | 0.037   | 0.031 | 0.041 | 0.034 | 0.032  | 0.039 |
| ⑬    | グラウンド  | 土      | 0.051   | 0.075 | 0.045 | 0.079 | 0.042  | 0.052 |
| ⑭    | グラウンド隅 | アスファルト | 0.077   | 0.052 | 0.082 | 0.071 | 0.061  | 0.061 |
| ⑮    | グラウンド  | 土      | 0.053   | 0.066 | 0.043 | 0.056 | 0.056  | 0.052 |
| ⑯    | プール横   | アスファルト | 0.059   | 0.067 | 0.060 | 0.072 | 0.062  | 0.068 |
| 平均   |        |        | 0.060   | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.060  | 0.056 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満  
 ※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満