


### 放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

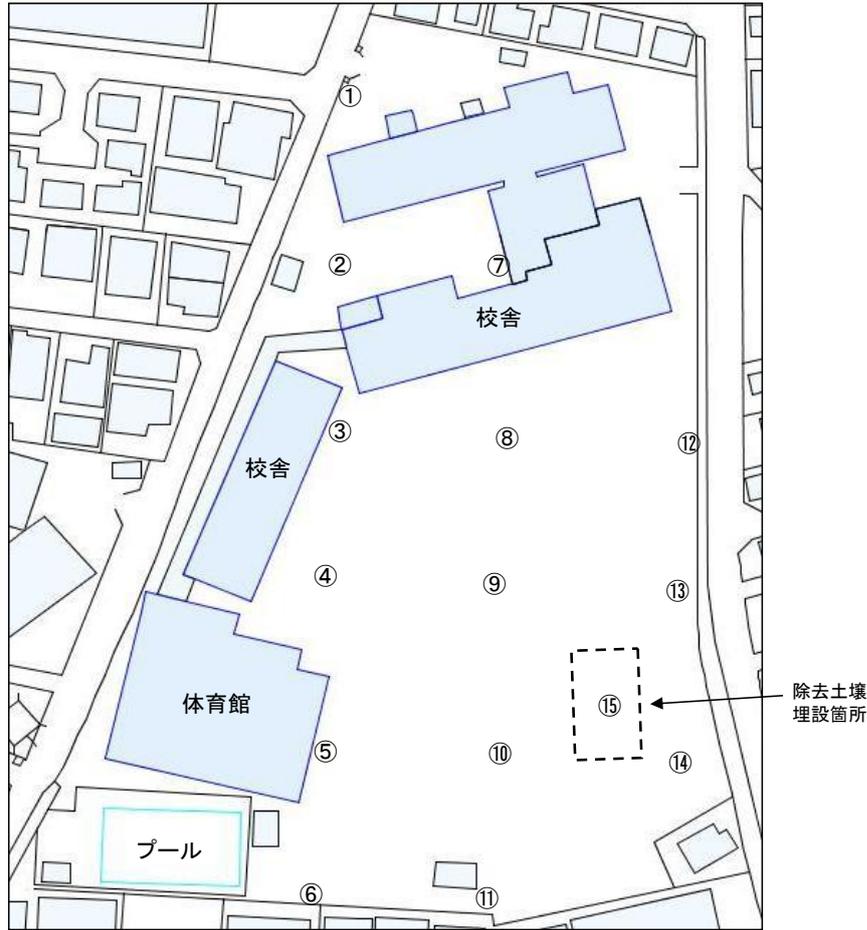

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成28年5月13日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.059	0.045	0.069	0.054	0.073	0.040
②	グラウンド	土	0.082	0.047	0.063	0.055	0.071	0.070
③	グラウンド	土	0.091	0.085	0.101	0.102	0.098	0.089
④	グラウンド	土	0.072	0.049	0.071	0.044	0.066	0.054
⑤	グラウンド	土	0.061	0.064	0.051	0.047	0.078	0.077
⑥	グラウンド	土	0.104	0.102	0.096	0.098	0.095	0.103
⑦	校舎裏	土	0.086	0.078	0.086	0.092	0.080	0.090
⑧	グラウンド	土	0.044	0.042	0.060	0.050	0.073	0.036
⑨	グラウンド	土	0.035	0.032	0.043	0.027	0.046	0.043
⑩	グラウンド	土	0.038	0.042	0.044	0.028	0.045	0.047
⑪	グラウンド	土	0.053	0.051	0.061	0.049	0.064	0.081
⑫	グラウンド	土	0.037	0.052	0.062	0.048	0.048	0.052
⑬	グラウンド	土	0.059	0.060	0.049	0.063	0.064	0.067
⑭	グラウンド	土	0.049	0.046	0.066	0.041	0.060	0.052
⑮	グラウンド	土	0.039	0.041	0.038	0.033	0.041	0.043
平均			0.061	0.056	0.064	0.055	0.067	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満