


# 放射線量マップ【柏第二中学校】

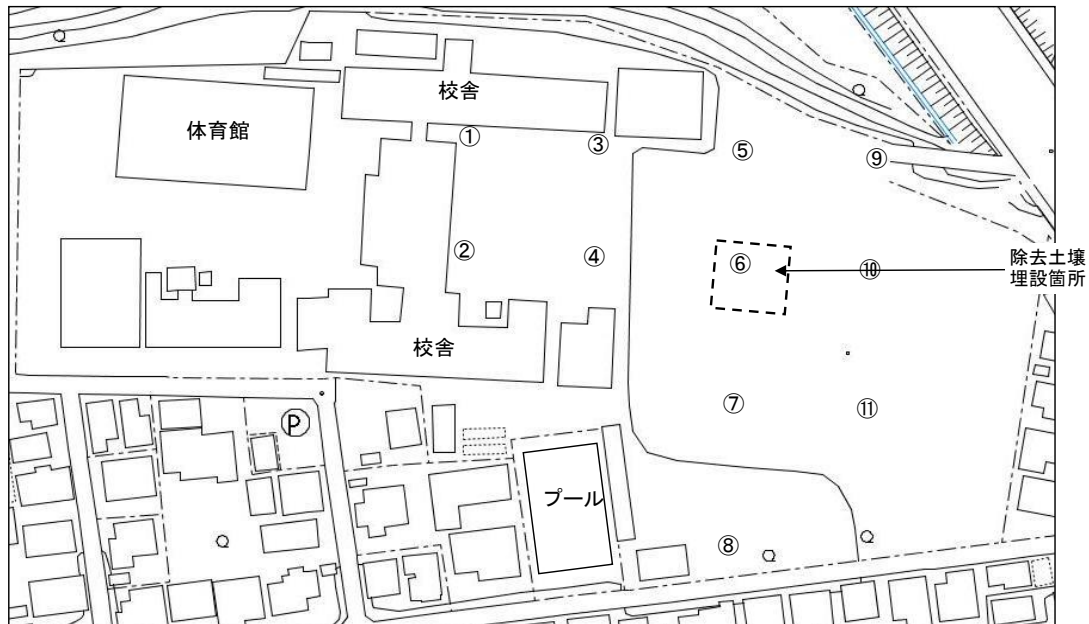

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年5月18日(前回:平成27年11月4日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       | ※2柏市目標 |       |       |       |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm   |       | 5cm   |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回     | 前回    | 今回    | 前回    |
| ①    | 校舎前   | 舗装 | 0.067   | 0.054 | 0.061  | 0.058 | 0.069 | 0.048 |
| ②    | 校舎前   | 土  | 0.078   | 0.073 | 0.084  | 0.076 | 0.063 | 0.052 |
| ③    | 校舎前   | 土  | 0.066   | 0.045 | 0.051  | 0.036 | 0.054 | 0.032 |
| ④    | 校舎前   | 土  | 0.044   | 0.048 | 0.054  | 0.054 | 0.051 | 0.047 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.076   | 0.074 | 0.084  | 0.071 | 0.083 | 0.069 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.072   | 0.100 | 0.100  | 0.084 | 0.099 | 0.084 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.089   | 0.085 | 0.087  | 0.080 | 0.089 | 0.080 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.093   | 0.083 | 0.077  | 0.082 | 0.092 | 0.088 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.090   | 0.078 | 0.097  | 0.095 | 0.095 | 0.076 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.107   | 0.114 | 0.094  | 0.105 | 0.117 | 0.115 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.099   | 0.083 | 0.124  | 0.094 | 0.125 | 0.091 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.110   | 0.101 | 0.102  | 0.088 | 0.112 | 0.085 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.083   | 0.094 | 0.089  | 0.089 | 0.092 | 0.097 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.114   | 0.091 | 0.107  | 0.080 | 0.095 | 0.093 |
| ⑮    | グラウンド | 土  | 0.105   | 0.084 | 0.114  | 0.090 | 0.111 | 0.080 |
| 平均   |       |    | 0.086   | 0.080 | 0.088  | 0.079 | 0.090 | 0.076 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満