


放射線量マップ【田中北小学校】

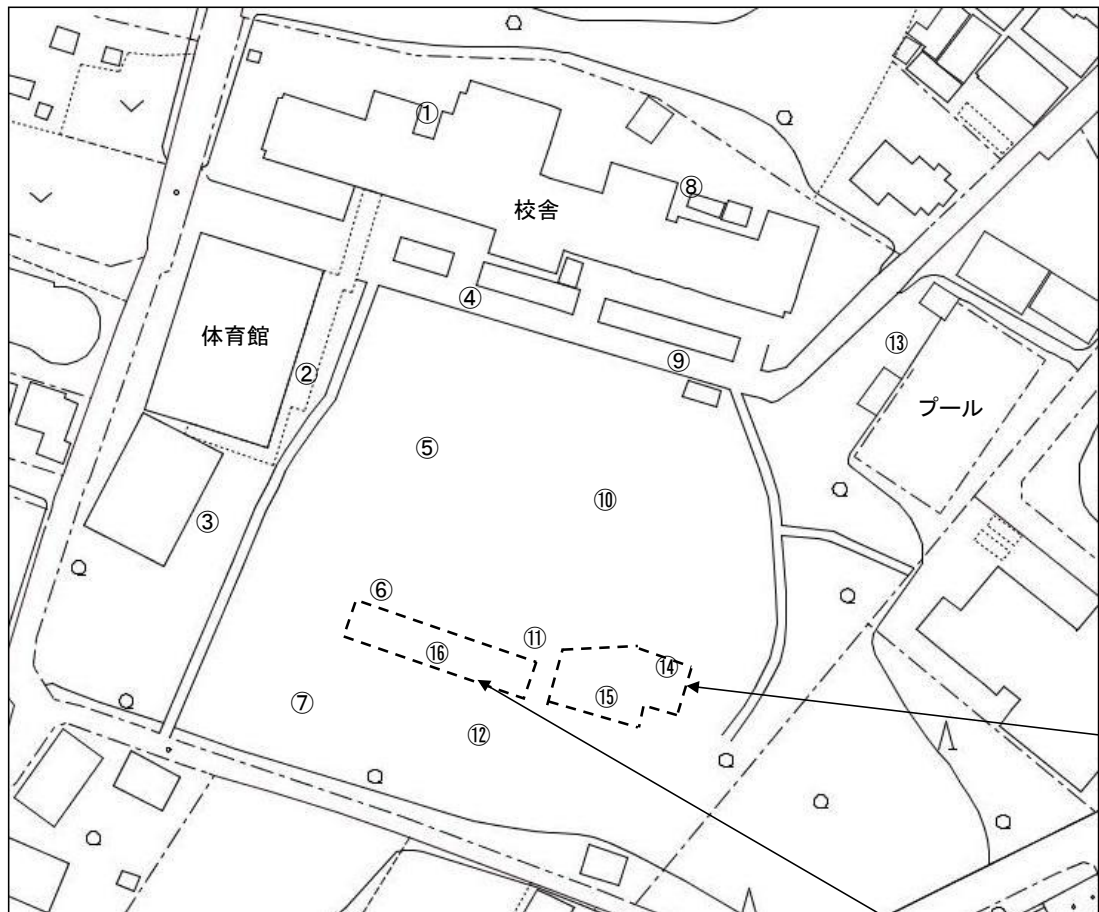

除去土壌
埋設箇所

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年1月16日

○測定日:平成28年5月23日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	コンクリート	0.090	0.086	0.079	0.069	0.085	0.063
②	体育館前	アスファルト	0.070	0.062	0.064	0.052	0.061	0.048
③	グラウンド	土	0.073	0.067	0.058	0.049	0.065	0.050
④	校舎前	アスファルト	0.075	0.074	0.060	0.052	0.056	0.065
⑤	グラウンド	土	0.037	0.038	0.042	0.041	0.045	0.034
⑥	グラウンド	土	0.037	0.039	0.033	0.032	0.054	0.035
⑦	グラウンド	土	0.047	0.040	0.054	0.034	0.043	0.026
⑧	校舎裏	土	0.085	0.086	0.082	0.084	0.072	0.093
⑨	校舎前	アスファルト	0.062	0.037	0.070	0.042	0.041	0.043
⑩	グラウンド	土	0.036	0.038	0.039	0.041	0.037	0.033
⑪	グラウンド	土	0.044	0.037	0.058	0.034	0.033	0.040
⑫	グラウンド	土	0.043	0.025	0.045	0.031	0.054	0.037
⑬	プール横	土	0.090	0.075	0.110	0.100	0.103	0.117
⑭	グラウンド	土	0.029	0.036	0.028	0.040	0.044	0.024
⑮	グラウンド	土	0.042	0.038	0.041	0.038	0.039	0.043
⑯	グラウンド	土	0.075	0.034	0.048	0.023	0.058	0.030
平均			0.058	0.051	0.057	0.048	0.056	0.049

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満